

Mūsų siūloma kaina:

Lentelė Nr.1. Projektavimo darbai.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbuotojų pareigos*	Darbuotojų kiekis*	Bendras darbo valandų kiekis (visų darbuotojų)*, val.	Vienos darbo valandos kaina, Eur (be PVM)	Darbo sąnaudos, Eur (be PVM)** (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TDP procesų valdymas ir automatizacija	Projekto dalies vadovas	1	30	45	1350,00
2	Technologinė dalis	Projekto dalies vadovas	1	7	45	315,00
Suma:						1665,00

Lentelė Nr.2. Esamų degiklių demontavimas.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbuotojų pareigos*	Darbuotojų kiekis*	Bendras darbo valandų kiekis (visų darbuotojų)*, val.	Vienos darbo valandos kaina, Eur (be PVM)	Darbo sąnaudos, Eur (be PVM)** (5x6)	Medžiagų sąnaudos Eur (be PVM)	Bendra darbo kaina, Eur (be PVM) (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Demontavimo darbai	Šaltkalvis montuotojas	3	11	40	440	0	440,00
2	Demontavimo darbai	Automatikos inžinierius	2	12	45	540	0	540,00
Suma:								980,00

Lentelė Nr.3. Naujų degiklių sumontavimas.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbuotojų pareigos*	Darbuotojų kiekis*	Bendras darbo valandų kiekis (visų darbuotojų)*, val.	Vienos darbo valandos kaina, Eur (be PVM)	Darbo sąnaudos, Eur (be PVM)** (5x6)	Medžiagų sąnaudos Eur (be PVM)	Bendra darbo kaina, Eur (be PVM) (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Degiklių sumontavimas	Serviso inžinierius	2	33,00	42,5	1402,50	253,50	1656,00
Suma:								1656,00

Lentelė Nr.4. Paleidimas-derinimas.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbuotojo pareigos*	Darbuotojų kiekis*	Bendras darbo valandų kiekis (visų darbuotojų)*, val.	Vienos darbo valandos kaina, Eur (be PVM)	Darbo sąnaudos, Eur (be PVM)** (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Paleidimo derinimo darbai	Serviso inžinierius	2	52	42,5	2210,00
Suma:					Suma:	2210,00

Lentelė Nr. 5. Garantiniai bandymai.

Eil. Nr.	Katilo Nr.	Garantinių bandymų kaina, Eur (be PVM)
1	2	3
1	Katilas Nr.1	230,00
2	Katilas Nr.2	230,00
3	Katilas Nr.3	230,00
Suma:		690,00

Lentelė Nr. 6. Dokumentacijos paruošimas.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbuotojo pareigos*	Darbuotojų kiekis*	Bendras darbo valandų kiekis (visų darbuotojų)*, val.	Vienos darbo valandos kaina, Eur (be PVM)	Darbo sąnaudos, Eur (be PVM)** (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumentacijos ruošimas	Serviso inžinierius	1	8	42,5	340,00
Suma:					Suma:	340,00

Lentelė Nr. 7. Pridavimas.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbuotojo pareigos*	Darbuotojų kiekis*	Bendras darbo valandų kiekis (visų darbuotojų)*, val.	Vienos darbo valandos kaina, Eur (be PVM)	Darbo sąnaudos, Eur (be PVM)** (5x6)	Pažymų sąnaudos Eur (be PVM)	Bendra darbo kaina, Eur (be PVM) (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pridavimas	Projektų vadovas	1	10	53,50	535,00	275,00	810,00
Suma:							Suma:	810,00



Lentelė Nr. 8. Bendra pasiūlymo lentelė.

Eil. Nr.	Naujų degiklių įrengimas	Kaina EUR, be PVM
1.	Projektavimas	1665,00
2.	Esamų degiklių demontavimas	980,00
3.	Naujų degiklių sumontavimas	1656,00
4.	Paleidimas - Derinimas	2210,00
5.	Garantiniai bandymai	690,00
6.	Dokumentacijos paruošimas	340,00
7.	Pridavimas	810,00
	Kaina viso, EUR be PVM:	8351,00
	PVM***:	1753,71
	Kaina viso, EUR su PVM:	10104,71

\* jei vienam darbui reikalingos skirtingų pareigų specialistai – darba pateikti atskiromis eilutėmis, kiekvienai pareigybei atskirai, su atskiru pareigybės darbuotojų kiekiu, valandų kiekiu ir įkainiu.

\*\* darbo sąnaudos apskaičiuojamos dauginant bendrą valandų kiekį iš vienos darbo valandos kainos. Jei darbui reikalingi skirtingų pareigų specialistai – darbo sąnaudos skaičiuojamos sumuojant atskirų specialistų bendro valandų kiekio ir atskiro specialisto vienos darbo valandos kainos sandaugas.

\*\*\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus\*\*\*\*:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Darbai, kuriuos atliks subrangovas	Sutarties dalis, kurią vykdys subrangovas, procentais (%)

\*\*\*\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai ir pateikti tai patvirtinančius, subrangovus įpareigojančius, dokumentus (subrangos sutarties kopiją arba kitą subrangovą įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų subrangovų išteklių Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekėjas nenurodys subrangovų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas subrangovų nepasitelks.

5. Kartu su galutiniu pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Termolink“ jungtinė pažyma, išduota VĮ „Registru centras“	2
2.	Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas eksploatuoti elektros įrenginius	2
3.	Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius	2
4.	Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas	2
5.	Specialistų – suvirintojų sąrašas	1
6.	Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo sertifikatai	12

6. Šiame galutiniame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija\*\*\*\*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas

\*\*\*\* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

_____ Direktorius (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas**)	_____ (Parašas**)	_____ (Vardas ir pavardė**)
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf. formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

2. Priedas Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas Nr. 1 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo sutartinius įsipareigojimus.

4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Priedo Nr.1 pagrindu ir jame nereguluoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.



## TECHNINĖS SĄLYGOS

UAB „Litesko“, juridinio asmens kodas 110818317, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus [redacted], veikiančio pagal 2011 m. rugsėjo 26 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2011-01P/271, toliau vadinama „Užsakovu“, ir UAB „Termolink“, juridinio asmens kodas 301740693, registruotos buveinės adresas Veiverių g. 134, LT-46352, Kaunas, atstovaujama direktoriaus [redacted], veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovu“, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šį Priedą, toliau vadinama „Priedas“, ir susitarė:

### 1. Patvirtinti Techninės sąlygas:

---

UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“

## TECHNINĖS SĄLYGOS

### VIEČIŪNŲ KATILINĖS KATILŲ KOMBINUOTŲ DEGIKLIŲ DUJINIAM IR DYZELINIAM KURUI ĮRENGIMAS

#### I. PIRKIMO OBJEKTAS

- 1.1. Perkami projektavimo, senųjų degiklių demontavimo bei naujųjų degiklių montavimo, paleidimo – derinimo, garantinių bandymų darbai.

#### II. KATILŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- 2.1. Viečiūnų katilinėje sumontuoti 3 vandens šildymo katilai:

2.1.1. Katilas Nr. 1. Viessmann Vitoplex 100 SX1

- Katilo našumas 0,575 MW;
- Naudojamas kuras – skalūnų alyva;
- Esamas degiklis – „Oilon RP 90H“

2.1.2. Katilas Nr. 2. Viessmann Vitoplex 100 SX1

- Katilo našumas 1,75 MW;
- Naudojamas kuras – skalūnų alyva;
- Esamas degiklis – „Oilon RP 140H“

2.1.3. Katilas Nr. 3. Viessmann Vitoplex 100 SX1

- Katilo našumas 1,4MW;
- Naudojamas kuras – skalūnų alyva;
- Esamas degiklis – „Oilon RP 140H“.

### III. DEGIKLIŲ MONTAVIMO SĄLYGOS

- 3.1. Tiekėjas turi parengti degiklių pakeitimo projektą pagal galiojantį STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Rengiamos projekto dalys:
  - 3.1.1. Technologijos dalis;
  - 3.1.2. Elektrotechnikos/automatikos dalis;
  - 3.1.3. Papildomos dalys rengiamos pagal poreikį;
- 3.2. Tiekėjas turi parinkti, suderinti su Užsakovu ir sumontuoti kombinuotus dujų ir dyzelino degiklius.
- 3.3. Naujus degiklius pateikia Užsakovas.
- 3.4. Prieš sumontuodamas naujus degiklius, Tiekėjas turi demontuoti esamus degiklius.
- 3.5. Tiekėjas turi atlikti katilų valdiklių perprogramavimo darbus, užtikrinant katilų automatinį užkūrimą, stabdymą ir darbą dviem kuro rūšims moduliaciniame ir tripakopiame režimuose.
- 3.6. Tiekėjas turi atlikti paleidimo – derinimo darbus sumontuotiems katilų degikliams.
- 3.7. Degikliai turi būti demontuojami – sumontuojami paeiliui. Vienu metu leidžiama demontuoti ne daugiau kaip 1 katilo degiklį. Kiti katilai darbų metu privalo būti darbinėje arba rezervinėje būklėje. Turi būti užtikrintas nepertraukiamas katilinės darbas.
- 3.8. Po sumontavimo Tiekėjas Užsakovui turi pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą dėl degiklių atitikties projektui bei teisės aktams ir gali būti naudojami pagal paskirtį.
- 3.9. Visas atliekas, susidariusias montavimo – demontavimo metu, tiekėjas turi sutvarkyti pagal galiojančius teisės aktus.
- 3.10. Atlikę darbus Tiekėjas turi pateikti sunaudotų medžiagų specifikacijas ir žiniaraštį.

### IV. DARBŲ VIETA IR GARANTIJOS

- 4.1. Darbų vykdymo adresas: Verpėjų g. 22, Viečiūnai, Viečiūnų sen., Druskininkų sav.
- 4.2. Atliktiems darbams Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 24 mėn. garantiją.

### V. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 5.1. Elektroninės sąskaitos turi būti teikiamos tik per informacinę sistemą „E. Sąskaita“ adresu <https://www.esaskaita.eu/>.
- 5.2. Jei Tiekėjas pateikia popierinę sąskaitą arba sąskaitą pateikia kitomis priemonėmis, laikoma, kad sąskaita Užsakovui nepateikta ir Užsakovas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.
- 5.3. Apmokėjimas bus atliekamas pagal faktinę visų darbų trukmę, faktiškai panaudotas medžiagas, detales (pagal savikainą). Faktinei darbų trukmei viršijus planuojamą, užsakovas įsipareigoja apmokėti tik už pasiūlyme Tiekėjo pateiktą planuotą darbų trukmę.



## VI. GARANTINIAI BANDYMAI

- 6.1. Garantiniai bandymai reikalingi pasiektiems pagrindiniams techniniams rodikliams nustatyti. Garantinius bandymus savo lėšomis organizuoja Tiekėjas suderintu su Užsakovu laiku. Tiekėjas turės samdyti nepriklausomą kompaniją, priimtina Užsakovui. Į darbų apimtį taip pat įeina darbo vietų paruošimas bandymams. Garantinių bandymų apimtis ir kompanijos tinkamumą Tiekėjas turės suderinti su Užsakovu.
- 6.2. Turi būti pasiekti sekantys garantuojami įrengiamų degiklių parametrai:

Eil. nr.	Pavadinimas	Matavimo vnt.	Vertė Min - Max	Pastaba
1.	Katilo Nr.1 degiklis	MWs	0,25 - 0,625	Pagal šilumos skaitiklį, deginant gamtines dujas
			0,3 - 0,625	Pagal šilumos skaitiklį, deginant dyzelinį kurą
2.	Katilo Nr.2 degiklis	MWs	0,3 - 1,9	Pagal šilumos skaitiklį, deginant gamtines dujas
			0,7 - 1,9	Pagal šilumos skaitiklį, deginant dyzelinį kurą
3.	Katilo Nr.3 degiklis	MWs	0,3 - 1,522	Pagal šilumos skaitiklį, deginant gamtines dujas
			0,7 - 1,522	Pagal šilumos skaitiklį, deginant dyzelinį kurą

7.1. Garantuojami parametrai matuojami po kiekvieno katilo paskutinių šiluminių paviršių dirbant minimaliu ir nominaliu galingumu.

7.2. Garantuojamos emisijų, po kiekvieno katilo, normos:

Kuro rūšis	Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm <sup>3</sup>			Standartinė O <sub>2</sub> koncentracija, tūrio proc.
	NO <sub>x</sub>	CO	KD	
Dujinis kuras	350	400	20	3 %
Dyzelinis kuras	450	500	200	3 %

7.3. Atlikus garantinius bandymus Užsakovui pateikiama bandymų ir emisijų matavimo ataskaita.

### Priedai:

- Esamų Viečiūnų katilinės katilų ir jų degiklių gamyklinės lentelės;

# PRIEDAS NR. 1

## ESAMŲ VIEČIŲNŲ KATILINĖS KATILŲ IR JŲ DEGIKLIŲ GAMYKLINĖS LENTELĖS

Esamų Viečiūnų katilinės katilų ir jų degiklių gamyklinių lentelių nuotraukos.

Nuotr. Nr.1. Katilo Nr. 1 gamyklinė lentelė

VIESSMANN VITOPLEX 100	
Heizkessel nach EN 14394 Chaudière selon EN 14394 Boiler approved to EN 14394	
Herstell-Daten N° de fabrication Serial number 7143285500052 107	
Typ / Type SX1	
BUWAL-Zulassungs-Nr. N° de l'expertise-type (OFEPF)	Kessel/chaudière Unit
VNF zugelassen Reconnu par l'AEAI	
Nennwärmeleistung (LRV 92) bei Öl und Gas Pulsance nominale (OPair 92) pour Bouil/gaz Rated output for oil/gas	P <sub>e</sub> 575 kW
Feuerungs-Nennwärmeleistung (LRV 92) Pulsance calorifique nominale (OPair 92) Combustion rated input	Q <sub>n</sub> 625 kW
Wärmeleistungsbereich bei Öl und Gas <sup>1)</sup> Plage de pulsance Bouil/gaz Output range for oil/gas	P 575-625 kW
Feuerungs-Nennwärmeleistungsbereich (LRV 92) <sup>1)</sup> Plage de pulsance calorifique nominale (OPair 92) Combustion rated input range	Q 625-694 kW
Nennspannung/Nennaufnahme Tension nominale/Pulsance nominale absorbée	230 V - 50 Hz max. 8 A
Kesselvolumen Capacité eau de chauffage Boiler water capacity	V 1033 l
Zul. Betriebsdruck Heizkessel Pression de service max chaudière Max. working pressure boiler	PMS 6 bar
CE-0085 05 Vitoplex 100 CE-0085 AD 9823	
TN <sub>max</sub> 105 °C	

Nuotr. Nr.2. Katilo Nr. 2 gamyklinė lentelė

VIESSMANN VITOPLEX 100	
Heizkessel nach EN 14394 Chaudière selon EN 14394 Boiler approved to EN 14394	
Herstell-Daten N° de fabrication Serial number 7179849400019 Index: 100	
Typ / Type SX1	
BUWAL-Zulassungs-Nr. N° de l'expertise-type (OFEPF)	Kessel/chaudière Unit
VNF zugelassen Reconnu par l'AEAI	
Nennwärmeleistung (LRV 92) bei Öl und Gas Pulsance nominale (OPair 92) pour Bouil/gaz Rated output for oil/gas	P <sub>e</sub> 1750 kW
Feuerungs-Nennwärmeleistung (LRV 92) Pulsance calorifique nominale (OPair 92) Combustion rated input	Q <sub>n</sub> 1902 kW
Wärmeleistungsbereich bei Öl und Gas <sup>1)</sup> Plage de pulsance Bouil/gaz Output range for oil/gas	P 1750-1925 kW
Feuerungs-Nennwärmeleistungsbereich (LRV 92) <sup>1)</sup> Plage de pulsance calorifique nominale (OPair 92) Combustion rated input range	Q 1902-2104 kW
Nennspannung/Nennaufnahme Tension nominale/Pulsance nominale absorbée	230 V - 50 Hz max. 8 A
Kesselvolumen Capacité eau de chauffage Boiler water capacity	V 2131 l
Zul. Betriebsdruck Heizkessel Pression de service max chaudière Max. working pressure boiler	PMS 6 bar
CE-0085 05 Vitoplex 100 CE-0085 AD 9823	
TN <sub>max</sub> 105 °C	

Nuotr. Nr.3. Katilo Nr. 3 gamyklinė lentelė


VIESSMANN VITOPLEX 100	
Heizkessel nach EN 14394 Chaudière selon EN 14394 Boiler approved to EN 14394	
Herstell-Daten N° de fabrication Serial number 7179848500003 101	
Typ / Type SX1	
BUWAL-Zulassungs-Nr. N° de l'expertise-type (OFEPF)	Kessel/chaudière Unit
VNF zugelassen Reconnu par l'AEAI	
Nennwärmeleistung (LRV 92) bei Öl und Gas Pulsance nominale (OPair 92) pour Bouil/gaz Rated output for oil/gas	P <sub>e</sub> 1400 kW
Feuerungs-Nennwärmeleistung (LRV 92) Pulsance calorifique nominale (OPair 92) Combustion rated input	Q <sub>n</sub> 1502 kW
Wärmeleistungsbereich bei Öl und Gas <sup>1)</sup> Plage de pulsance Bouil/gaz Output range for oil/gas	P 1400-1546 kW
Feuerungs-Nennwärmeleistungsbereich (LRV 92) <sup>1)</sup> Plage de pulsance calorifique nominale (OPair 92) Combustion rated input range	Q 1502-1602 kW
Nennspannung/Nennaufnahme Tension nominale/Pulsance nominale absorbée	230 V - 50 Hz max. 8 A
Kesselvolumen Capacité eau de chauffage Boiler water capacity	V 1033 l
Zul. Betriebsdruck Heizkessel Pression de service max chaudière Max. working pressure boiler	PMS 6 bar
CE-0085 05 Vitoplex 100 CE-0085 AD 9823	
TN <sub>max</sub> 105 °C	

Nuotr. Nr.4. Katilo Nr. 2 ir Nr.3 degiklių gamyklinė lentelė

Typpi Type RP-140 H	Nro No. 05016800
Valmistettu Manufactured 2005	Öljy Oil 60-180 kg/h
Öljyalaatu Oil Quality max. 250 mm <sup>2</sup> /s+50°C	
230 V 1~50 Hz 230/400 V3~50 Hz 10.0 kW	CE
OT 1001	Kohdema Country of Destination

Nuotr. Nr.5. Katilo Nr.1 degiklio bendras vaizdas (gamyklinė lentelė neišlikusi)



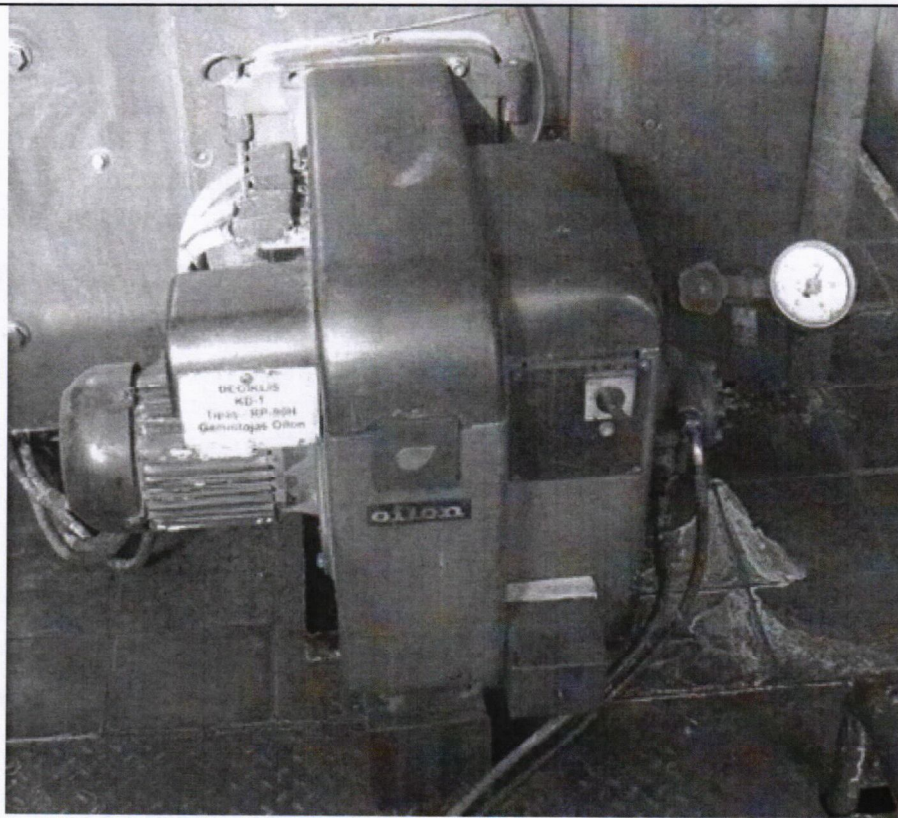

2018 m. rugpjūčio 30 d. gautas Tiekėjo paklausimas:  
Pateikiame Tiekėjo paklausimą ir perkančiojo subjekto atsakymą į jį:

**Tiekėjo paklausimas:**

1. Techninių sąlygų 3.1.1. p. nurodyta reikalinga parengti "Technologijos dalis". Prašome detalizuoti, kas čia per projekto dalis „Technologijos dalis“, kam ji reikalinga?
2. Techninių sąlygų 3.8 punkte nurodyta, jog „...po sumontavimo Tiekėjas Užsakovui turi pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą...“. Kadangi degikliai yra dujas deginantis įrenginys ir yra priskiriamas prie dujotiekio, taigi jo pridavimas turi būti atliekamas kartu su vidaus dujotiekio pridavimu. Atskirai degiklių priduoti Valstybinei energetikos inspekcijai negalima. Prašome patikslinti/išaiškinti Techninių sąlygų 3.8 punktą?
3. Ar Tiekėjas turi įsivertinti grotelių, skirtų degimui reikalingo oro kiekio pritekėjimui į katilinę, įrengimą?
4. Ar oro pritekėjimo grotelės turi būti su rankiniu uždarymu?
5. Ar turi būti numatyta galimybė visiems trimis vandens šildymo katilams Nr.1 (575 kW), 2 (1400 kW), 3 (1750 kW) dirbti vienu metu nominalia galia?

**Komisijos atsakymas:**

Atsakome į Jūsų paklausimus:

1. *Technologijos dalyje turi būti numatyta: aiškinamasis raštas, pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys degiklių keitimą pakeičiant kuro rūšį (dujos ir dyz. kuras), techninės degiklių specifikacijos, brėžiniai.*
2. *Degiklių pridavimas Valstybinės energetikos inspekcijai numatomas kartu su dujotiekiu.*
3. *Paskaičiavus degimui reikalingo oro kiekį, rangovas turi nuspręsti ar jam reikės didinti Viečiūnų katilinėje esamas groteles, ar nedidinti.*
4. *Oro pritekėjimo grotelės turi būti su rankiniu uždarymu.*
5. *Vienu metu nominalia galia turi kurentis VK Nr.1 ir VK Nr.2, (2325kW). Patiksliname, kad Jūsų užklausoje netiksliai nurodytos katilų galios – katilo Nr.2 našumas – 1,75MW, o katilo Nr.3 našumas – 1,4MW (taip kaip nurodyta techninėse sąlygose).*

**Tiekėjo klausimas:**

„prašytume atsakyti:

Ar tiekėjui reikia nusimatyti priduoti vandens šildymo katilų ir degiklių apsaugas techninės priežiūros tarnybai (TPT ar Inspecta, ar kt.)?“.

**Komisijos atsakymas:**

Taip, katilų ir degiklių apsaugas reikės priduoti VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, UAB „Inspecta“ ar kt.

- 
2. Priedas Nr. 2 yra neatskiriama Sutarties dalis.
  3. Priedas Nr. 2 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.
  4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Priedo Nr. 2 pagrindu ir jame nereguluoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.



**ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTO FORMA**

**UAB „Litesko“**, juridinio asmens kodas 110818317, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, LT- 09308 Vilnius, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus \_\_\_\_\_, veikiančio pagal 2011 m. rugsėjo 26 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2011-01P/271, toliau vadinama „**Užsakovu**“, ir **UAB „Termolink“**, juridinio asmens kodas 301740693, registruotos buveinės adresas Veiverių g. 134, LT-46352, Kaunas, atstovaujama direktoriaus \_\_\_\_\_, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „**Rangovu**“, abi kartu toliau vadinamos „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šį Priedą, toliau vadinama „**Priedas**“, ir susitarė:

1. Patvirtinti Atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto formą:

PATVIRTINTA  
UAB „Litesko“ ir \_\_\_\_\_  
201\_ m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d.  
TIPINĖ FORMA

**Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. \_\_\_\_\_**

1. Darbai, vykdyti objekte \_\_\_\_\_ pagal 201\_ m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d. pasirašytą Sutartį Nr. \_\_\_\_\_, pagal Užsakovo užsakymą Nr. \_\_\_\_\_, atlikti pilnai.

Užsakovas pretenzijų neturi. (Trūkumai, jei tokie buvo, pašalinti pilnai).

Darbus perdavė \_\_\_\_\_

Darbus priėmė \_\_\_\_\_

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trūkumai: \_\_\_\_\_

Trūkumus užfiksavo: \_\_\_\_\_

Už Užsakovą: \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Už Rangovą: \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Trūkumų pašalinimo terminas \_\_\_\_\_

Trūkumų fiksavimo data \_\_\_\_\_

3. Šis Aktas yra neatskiriama Sutarties Nr. \_\_\_\_\_, pasirašytos 201\_ m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d., dalis.

4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 201\_ m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d.

**Už Užsakovą:**

**Už Rangovą:**

\_\_\_\_\_  
A. V.

\_\_\_\_\_  
A. V.

2. Priedas Nr. 3 yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas Nr. 3 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.

4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Priedo Nr. 3 pagrindu ir jame nereguluoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

Vizuota el. parašu

SUTL 1807 - 2