

AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. balandžio 10 d.

Sutarties Nr.40200/550591

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB LESTO**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 35.
- 1.2. **Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **133858826**, PVM mokėtojo kodas **LT338588219**, registruotos buveinės adresas **Atramos g. 2, LT-47174, Kaunas**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Ramanausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. sausio 23 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. vasario 24 d. pasiūlymu Nr. 1 bei 2015 m. kovo 20 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 1.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1T4022040213**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 6), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.): **(Nr. 2734) techninio-darbo projekto parengimo bei 35/10 kV Rupeikių TP atnaujinimo ir 110/10 kV Stakių TP panaikinimo, sujungiant ir atnaujinant 10 kV tinklus, Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	nurodytas Sutarties Priede Nr.6
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	TAIP
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr. 7

3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	Iki 2015 m. spalio 5 d.
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

4.1. Darbų kaina:

4.1.1. Bendrą **maksimalią** Darbų kainą sudaro **336 380,00** EUR (trys šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct) įskaitant PVM.

4.1.2. Darbų kaina – **103 000,00** EUR (vienas šimtas trys tūkstančiai eurų 00 ct);

4.1.3. Įrangos kaina – **165 000,00** EUR (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct);

4.1.4. Techninio darbo projekto kaina – **10 000,00** EUR (dešimt tūkstančių eurų 00 ct);

4.1.5. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **58 380,00** EUR (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct).

4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.

4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**

4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **4 etapai**

4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.

4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

5.1. Kontaktiniai asmenys:

5.1.1. Užsakovo atstovas – **Romualdas Grigas**, tel.: 8 659 27356;

5.1.2. Rangovo atstovas – **Darius Ramanauskas**, tel.: (8 685) 41 991.

5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui **Arnoldas Jakubonis, tel. .(8 37) 309 576, mob. tel. 8 659 17622 adresu: Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas.**

5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.

5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas (AB LESTO Kauno regionas).**

5.5. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaitos.kaunas@lesto.lt (**AB LESTO Kauno regionas**).

5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą.

5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma **1.500,00 Eur** bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

6. PRIEDAI

6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;

6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas, 1 lapas;

6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;

- 6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Priėmimo perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 6 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Generalinis direktorius

Vytautas Ramanauskas


Užsakovo vardu:

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio direktoriaus pavaduotojas

Virgilijus Žukauskas

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis

Grafikas

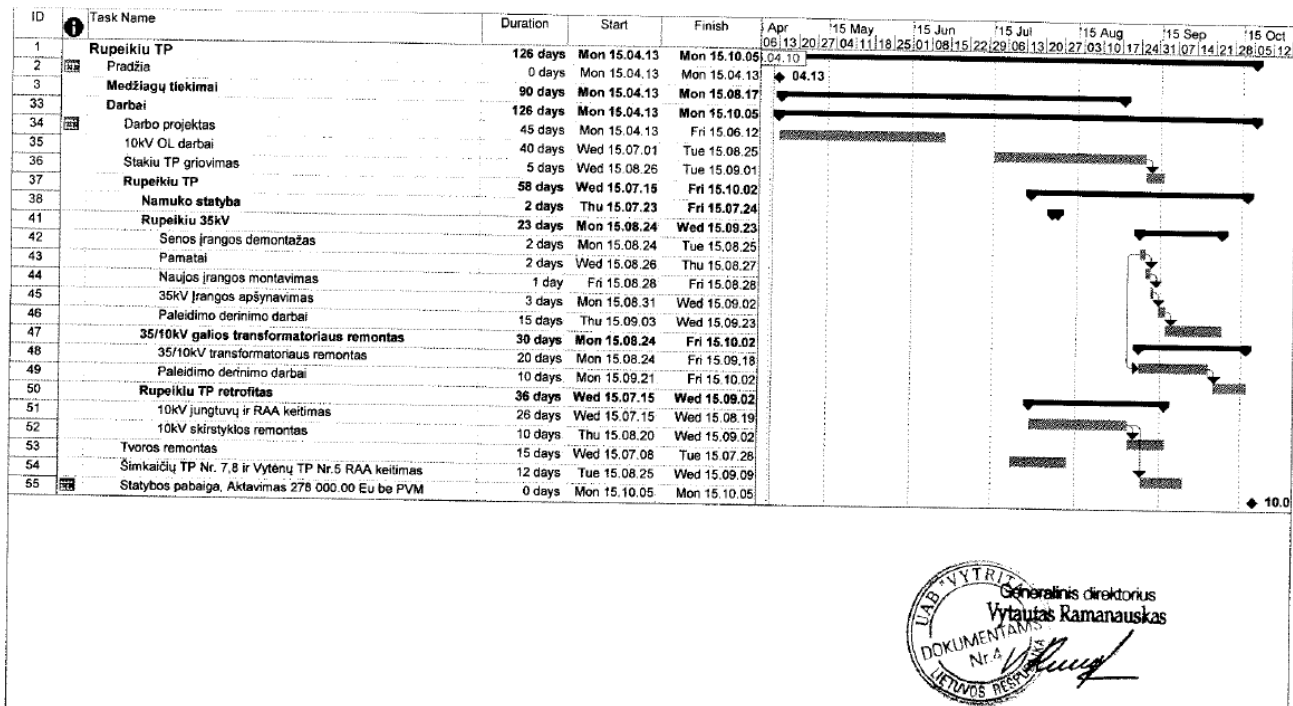

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Vilniaus	V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius	8 698 01380

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Architektų g. 1, Šiauliai	8 682 59 765
2	Panevėžio	Pušaloto g. 108B, Panevėžys	8 652 02 740
3	Utenos	Molėtų g. 64, Utena	8 657 22 712

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Kauno	R. Kalantos g. 49, Kaunas	8 685 13457

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Klaipėdos	Minijos g. 180, Klaipėda	8 699 99393

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Alytaus	Pramonės g. 12, Alytus	8 656 86655
2	Alytaus*	Stoties g. 49, Marijampolė	8 698 20078

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Panevėžio	Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai	8 615 42352

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Troškučių g. 1, Mažeikiai	8 686 90119

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

tel. 1802 arba internete **www.lesto.lt**

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	10 kV srovės transformatoriai	vnt.	7

Medžiagų išdavimo adresas

Eil. Nr.	Adresas	Užsakovo atsakingas asmuo
1.	T. Masiulio g. 16 D, Kaunas (AB LESTO Kauno regionas)	Arnoldas Jakubonis, tel.(8 37) 309 576, mob. 8 659 17622

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie Subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Subrangovo adresas ir kontaktiniai duomenys	Subrangovui numatomi perduoti Darbai, nurodyti šio priedo 2 punkte
1.	UAB „Sigma Telas Energy“	Kalvarijų g.125, LT-08221, Vilnius Andriejus Baraškovas	TSPĮ darbai
2.	UAB „Kauno energetikos remontas“	Chemijos g. 17, LT- 51331 Kaunas Lietuva +370 (37) 456 702	Transformatoriaus remontas

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame Subrangovų deklaraciją, užpildytą pagal SPS priede Nr. 5 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias sutikimą būti Tiekėjo Subrangovu Pirkėjo atliekamame Pirkime, ir Subrangovų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

2. Subrangovams galimų perduoti darbų sąrašas:

2.1. Visi darbai išskyrus 10kV vakuuminių jungtuvų ir 35kV rektouzerių montavimo darbai.

DĖL (NR. 2734) TECHNINIO-DARBO PROJEKTO PARENGIMO BEI 35/10 KV RUPEIKIŲ TP ATNAUJINIMO IR 110/10 KV STAKIŲ TP PANAIKINIMO, SUJUNGIANT IR ATNAUJINANT 10 KV TINKLUS, ŠIMKAIČIŲ SEN., JURBARKO R. SAV. DARBŲ, PIRKIMO

2015 m. vasario 9 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimą dėl 2015 m. vasario 4 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto (Nr. 2734) techninio-darbo projekto parengimo bei 35/10 kV Rupeikių TP atnaujinimo ir 110/10 kV Stakių TP panaikinimo, sujungiant ir atnaujinant 10 kV tinklus, Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., darbų pirkimo (toliau – Pirkimas). Siunčiame atsakymą į gautą klausimą:

Klausimas:

Prašau informuoti, kokie yra numatomi narveliai šiam projektui. Taip pat reikalinga informacija apie 35 kV. Ši informacija reikalinga konstruktoriam, kad galėtų braižyti namelio gabaritą?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad šiame pirkime nėra numatyti narveliai. Visa 35 kV informacija yra pateikta Specialiųjų pirkimo sąlygų Priede Nr. 1 (Projektavimo darbų užduotyje).

1. Klausimas:

Prašome patikslinti, koks turi būti 35kV reklouzerio resursas, esant vardinei atjungimo srovei?

1. Atsakymas:

Paaiškiname, kad įjungimo-išjungimo ciklų skaičius, esant vardinei atjungimo srovei, turi būti ≥ 100 (kaip nurodyta Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 1 17 p.).

2. Klausimas:

Ar galima siūlyti 35kV reklouzerius be nulinės sekos daviklių, su sąlyga, kad esami integruoti srovės davikliai užtikrina įžemėjimo aptikimą nuo 1A?

2. Atsakymas:

Paaiškiname, kad galima siūlyti 35kV reklouzerius be nulinės sekos daviklių, su sąlyga, kad esami integruoti srovės davikliai užtikrina įžemėjimo aptikimą nuo 1A.

3. Klausimas:

Ar yra gautos LITGRID AB sąlygos dėl 110 kV OL į Stakių TP ir Stakių TP likimo? Ar pastotė ir oro linijos turi būti numatytos demontuoti?

3. Atsakymas:

Paaiškiname, kad išmontuojami Stakių TP AB LESTO priklausantys įrenginiai kaip yra nurodyta Pirkimo dokumentuose (darbų užduotyje) - 110 kV dalis paliekama.

4. Klausimas:

Prašome suorganizuoti objekto apžiūrą.

4. Atsakymas:

Paaiškiname, kad objektų apžiūra bus organizuojama Stakių TP vasario 18 d. 11:00 val. Kontaktinis asmuo Rolandas Pladas, mob. 8 659 1762. Informuojame, kad objektų apžiūros metu nebus atsakoma į klausimus. Visus klausimus tiekėjai turės pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis, skiltyje „Susirašinėjimas“.

5. Klausimas:

Pagal projektavimo darbų užduoties 1 lentelę (35/10 kV Rupeikių TP ir 10 kV skirstomojo tinklo elektros įrenginių montavimo-derinimo darbai pagal paruoštą techninį-darbo projektą) reikalinga suprojektuoti

ir sumontuoti naują ryšių namelį. Taip pat pridėta ir modulinio karkasinio pastato techninė specifikacija. Tačiau pačioje projektavimo užduotyje, nėra kalbama apie naujo ryšių namelio projektavimą ir montavimą. Prašome paaiškinti, ar į pasiūlymo kainą reikalinga vertinti naują ryšių namelį kartu su projektavimu ir montavimu. Jei taip, tuomet prašome paaiškinti, kur jis bus montuojamas.

5. Atsakymas:

Paaiškiname, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, projektavimo darbų užduoties 7.3.1.1. p. nurodyta, kad Rupeikių TP turi būti sumontuotas naujas ryšių namelis, kuris turi atitikti pateiktus techninius reikalavimus.

6. Klausimas:

Prašome pateikti 110/10 kV Stakių TP išmontuojamos įrangos sąrašą (3 lentelė).

6. Atsakymas:

Paaiškiname, kad pateiktuose Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 1 (techniniai reikalavimai - "2. Signalu bei ismontuojamos įrangos sąrašas") prieduose yra pateiktas išmontuojamos įrangos sąrašas (3 lentelė).

7. Klausimas:

Pagal projektavimo užduoties 7.1.1.15. punktą TR Rp-204 ir TR Rp-205 linijiniai jungtuvai yra keičiami į galios skyriklius. Prašome pateikti naujai montuojamų galios skyriklių technines specifikacijas ir nurodyti narvelių tipus.

7. Atsakymas:

Informuojame, kad narvelių tipai: TR Rp-204 KSO-366, TR Rp-205 KSO-3U. Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, pateikiame galios skyriklio techninius reikalavimus (1 priedas).

8. Klausimas:

Prašau patikslinti, ar transformatoriaus remonto metu reikia numatyti aktyvinės dalies reviziją iškeliant aktyvinę dalį iš bako, įvertinant aktyvinės dalies būklę bei šalinant nustatytus defektus.

8. Atsakymas:

Paaiškiname, kad reikia transformatoriaus remonto metu numatyti aktyvinės dalies reviziją iškeliant aktyvinę dalį iš bako, įvertinant aktyvinės dalies būklę bei pašalinant nustatytus defektus.

9. Klausimas:

Transformatoriaus remonto metu prireiks transformatorių papildyti transformatorine alyva. Kas pateikia reikiamą kiekį tr. alyvos?

9. Atsakymas:

Paaiškiname, kad alyvą pateiks AB LESTO, ją pasiimti savo transportu reikės iš Kauno sandėlio.

**10 kV VIDAUS TIPO GALIOS SKYRIKLIAI.
BENDRIEJI TECHINIAI REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1	2	3
1.	Standartas	LST EN 60265-1; LST EN 62271-1; LST EN 62271-105. Vadovautis galiojančiais standartais.
2.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje ES laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas
3.	Galios skyriklis gamykloje turi būti išbandomas	Pateikti bandymų protokolus kartu su galios skyrikliu
4.	Komplektuojami	Su valdymo pavaromis ir tvirtinimo metalo konstrukcijomis
5.	Skirti naudoti	Uždaroje nešildomoje patalpoje
6.	Aplinkos temperatūra	-25 °C ... +35 °C
7.	Santykinė oro drėgmė	≤ 95 %
8.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
9.	Vardinė įtampa	≥ 10 kV
10.	Maksimalioji įtampa	≥ 12 kV
11.	Vardinis dažnis	50 Hz
12.	Vardinė srovė	≥ 630 A
13.	Trumpojo jungimo srovė (1 s)	≥ 12,5 kA
14.	Smūginė srovė	≥ 31,5 kA
15.	Izoliatoriai	Polimeriniai
16.	Galios skyriklio aplinkos izoliacija	Oras
17.	Izoliacijos lygis: – impulsinė bandymo įtampa (1,2/50μs) – bandymo įtampa (50Hz, 1min)	≥ 75 kV; ≥ 28 kV.
18.	Izoliacijos atsparumas taršai pagal IEC 60815	≥ 20 mm/kV
19.	Konstrukcija	be saugiklių, be žeminklio.
20.	Polių skaičius	Trijų polių, valdomi kartu
21.	Galios skyriklio pavara	mechaninė su spyruokle, palengvinančia įjungimą
22.	Galios skyriklio, žeminklio padėties indikacija	mechaninė arba šviesinė
23.	Apsauga nuo nepilnafazio režimo	be apsaugos nuo nepilnafazio režimo
24.	Blokuotės tipas	mechaninė
25.	Blokuotės:	– Galios skyriklis mechaniškai blokuotas, jei įjungtas žemiklis; – žeminklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas galios skyriklis.
26.	Techniniai dokumentai:	– Galios skyriklio pasas (bandymo protokolai); – Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; – Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; – Gabaritinis brėžinys.
27.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai
28.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesiai
29.	Apžiūros periodiškumas	≥ 6 metai

Pastaba: Teikiant užsakymą * pažymėti techninių reikalavimų punktai, atsižvelgiant į techninius sprendimus, gali būti koreguojami ar išbraukiami.

1. Klausimas:

Prašome paaiškinti, ar bus galima naudoti visus esamus radijo ryšio įrenginius (antena, koaksialinis kabelis, žaibo iškroviklis, akumuliatorius) ar dalį jų reikės pakeisti naujais?

1. Atsakymas:

Paaiškiname, kad šiuo metu Rupeikių TP yra įdiegta nauja RMR įranga, kuri ir turi būti naudojama. Tačiau prireikus, atskiros jų dalys turės būti keičiamos naujomis - pvz. gali būti trumpas RMR kabelis ir t.t.

2. Klausimas:

Prašome patikslinti, kur šiuo metu sumontuota radijo ryšio antena ir ar reikės ją perkelti į kitą vietą?

2. Atsakymas:

Paaiškiname, kad radijo ryšio antena šiuo metu yra sumontuota greta seno ryšių namelio. Antenos perkelti nereikės.

3. Klausimas:

Projektavimo užduotyje 7.1.1.4 punkto darbams 100/4-101/4-nurodykite protarpių skaičių arba atramų kiekį ir pridėkite OL schemą; projektavimo užduotyje 7.1.1.6 punkto darbams nurodykite izoliuoto laido skerspjūvį; projektavimo užduotyje 7.1.1.8 punkto darbams nurodykite KL ilgį metrais tarp atramų 300/2 ir 400/2.; projektavimo užduotyje 7.1.1.9 punkto darbams nurodykite OLI ilgį metrais tarp atramų 300/45 ir 500/34.; projektavimo užduotyje 7.1.1.13 punkto darbams nurodykite OLI ilgį metrais tarp atramų 600/76 ir 100/60.; projektavimo užduotyje 7.1.1.14 punkto darbams nurodykite OLI ilgį metrais tarp atramų 600/49 ir 615/6.?

3. Atsakymas:

Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, pateikiame 10 kV tinklo pertvarkymo schemą su reikiamais duomenimis (1 Priedas).

4. Klausimas:

Pagal pateiktus atsakymus į konkurso klausimus apie 35kV reklouzerio resursą, esant vardinei atjungimo srovei, nurodomas priedo Nr. 1. punktas 17. Šiame punkte nurodomas resursas yra >50, o atsakymo tekste >100. Prašome patikslinti, koks turi būti resursas, esant vardinei atjungimo srovei

4. Atsakymas:

Paaiškiname, kad įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei atjungimo srovei ≥ 50 (kaip nurodyta Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 1 17 p.).