

Peržiūrėti pasiūlymą

BOAMP

Tiekėjas: UAB Lukrida

Būsena: Užrakintas

Peržiūrėti ataskaitą

Pasiūlymas 446708

Kainos pasiūlymą pateikė:

UAB Lukrida

Juridinio asmens kodas

134010835

Kovo 11-osios g.126

LT-49380

Kaunas

Lietuva

Pirkimo pavadinimas:

Generatorių aušintuvų korpusų ir jų montavimo darbų pirkimas

Projektas:

Mažos vertės pirkimai Virgos

Pasiūlymų pateikimo terminas (EET):

2019-08-01 08:00

Kontaktinė informacija:

Pasiūlymas pateiktas: (EET)

2019-07-30 11:38

Informacija apie pirkimo dalį pateikiama šiuose puslapiuose.

Dalis 446708:1 - Generatorių aušintuvų korpusų ir jų montavimo darbų pirkimas

Prisegti dokumentai		
Prie savo kainos pasiūlymo pridėjome šiuos dokumentus.		
Pavadinimas	Dydis (kB)	Sukurta
KPSiauliuvandenys0730.pdf (<i>KPSiauliuvandenys0730.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	101	2019-07-30 09:06
Techninė specifikacija.pdf (<i>Techninė specifikacija.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	71	2019-07-30 09:06
Aušintuvės parinkimo duomenų lapas.pdf (<i>Aušintuvės parinkimo duomenų lapas.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	65	2019-07-30 09:06
Aušintuvės brėžinys.pdf (<i>Aušintuvės brėžinys.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	327	2019-07-30 09:07

UAB „Šiaulių vandenys“
(Adresatas (Perkantysis subjektas))

**PASIŪLYMAS
GENERATORIŲ AUŠINTUVŲ KORPUSŲ IR JŲ MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMUI**

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Lukrida“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Kovo 11-osios g. 126, 49380 Kaunas, Lietuva.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mindaugas Juška
Telefono numeris	8-37-302800
El. pašto adresas	info@lukrida.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. 2019 m. liepos 25 d. rašte Nr. s-2465 „Dėl kvietimo pateikti pasiūlymą generatorių aušintuvų korpusų ir jų montavimo darbų pirkimui“ (toliau – Apklausa) ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki **2019-09-30**.

3. *Vykdamant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

1 lentelė

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas)	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus (subteikėjus)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai). Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

4. **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

2 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. **Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:
(Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti visas 3 lentelės pozicijas. Neužpildžius visų 3 lentelės pozicijų, pasiūlymas bus nevertinamas)

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Kiekis	Kiekio kaina, Eur (be PVM) (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Generatorių aušintuvų korpusai (tipas - TDH.3-063-13-A-N-D5-BC-04, gamintojas Thermofin GmbH (Vokietija)) ir jų montavimo darbai.	vnt.	4 140	2	8 280
PVM vertė (21 proc.), Eur					1 738,80
Suma, Eur (su PVM)					10 018,80

(Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis „PVM“ eilutės nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka).


Mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija.	2 psl.
2.	Aušintuvės parinkimo duomenų lapas.	1 psl.
3.	Aušintuvės brėžinys.	1 psl.

Direktorius

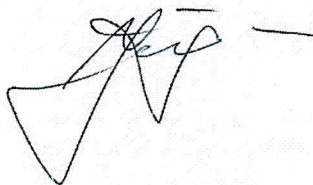

Mindaugas Juška

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“/“NEATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
1.	Bendri reikalavimai Prekei	
1.1.	Prekės gamintojas ir modelis	Tipas - TDH.3-063-13-A-N-D5-BC-04, gamintojas Thermofin GmbH (Vokietija).
1.2.	Prekė turi būti neeksploatuota ir pagaminta ne anksčiau kaip 2018 m.	2019 m.
1.3.	Prekė turi būti surinkta ir pagaminta gamykloje.	Atitinka
1.4.	Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus ir turėti CE žymėjimą.	Atitinka
1.5.	Prekės gabaritai (be aušinimo skysčio padavimo ir nuvedimo mazgų, tačiau įvertinant aušintuvo korpuso atramas) negali būti didesni nei: plotis – 1250 mm, aukštis – 850 mm (be variklių), ilgis – 3300 mm.	plotis – 1250 mm, aukštis – 850 mm (be variklių), ilgis – 3300 mm.
1.6.	Prekė turi būti tinkama montavimui ir darbui lauko sąlygomis.	Atitinka
1.7.	Prekė turi būti pritaikyta montuoti horizontaliai.	Atitinka
1.8.	Prekė turi būti cinkuota, padengta miltelinis dažymu ar lygiaverčiai atspari koroziniam poveikiui ir UV spinduliams.	Atitinka
2.	Techniniai reikalavimai Prekei	
2.1.	Prekė turi būti tinkama ant jos montuoti turimos aušyklės tris ventiliatorius ir tris variklius, kurie turi būti išdėstyti viena eile.	Atitinka
2.2.	Po aušintuvo korpuso pakeitimo generatoriaus aušintuvas turi būti tinkamas valdyti iš dažnio keitiklio SCHNEIDER ALTIVAR61 ATV 61 11kW 15HP 3P/380V EMC IP20, tipas ATV61HD11N4.	Atitinka
2.3.	Prekėje turi būti naudojamas aušinimo skystis etilenglikolis, kurio koncentracija 35 %.	Atitinka
2.4.	Aušinimo skysčio tūris Prekėje pakeitus korpusą turi būti ne mažesnis kaip 30 l.	Ne mažiau 30 ltr.
2.5.	Maksimalus slėgis aušinimo skysčio sistemoje pakeitus korpusą turi būti ne mažesnis kaip 10 bar.	10 bar
2.6.	Aušinimo skysčio temperatūra pakeitus korpusą padavime turi būti ne mažesnė nei 92°C.	102 °C
2.7.	Aušinimo skysčio temperatūra išleidime pakeitus korpusą turi būti ne didesnė nei 84°C.	84 °C
2.8.	Oro debitas per ventiliatorius pakeitus korpusą turi būti ne mažesnis nei 21446 m³/h.	42 814 m³/h
2.9.	Masės debitas pakeitus korpusą turi būti ne mažesnis nei 32616,45 kg/val.	48 025 kg/val
2.10.	Prekėje aušinimo skysčio vamzdeliai turi būti pagaminti iš vario.	Atitinka
2.11.	Į komplektaciją turi įeiti visos Prekės pajungimui reikalingos jungtys, fasoninės dalys, izoliacinės	Atitinka

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“/„NEATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
	medžiagos, jų gaubtai ir kt. inžineriniai sprendiniai.	
2.12.	Aušyklės galia, reikalinga perteklinės šilumos pašalinimui (aušinimo galia), pakeitus korpusą turi būti ne žemesnė kaip 500 kW.	500 kW

Direktorius



Mindaugas Juška


Lukrida

 Quotation No.: 30035314
 Date: 05.04.2019
 Project:
 Item: -020, 1 pcs
 Inquiry date: 05.04.2019
 Contact: I.Bazhan
 Phone No.: -8031
 Rev. status:

 thermofin® GmbH
 Am Windrad 1
 08468 Heinsdorfergrund
 Germany
 Telefon: +49-(0)3765/3800-0
 Fax: +49-(0)3765/3800-8038
 e-mail: info@thermofin.de
 www.thermofin.de

 Customer number:
 Phone:
 Fax:
 e-mail:

TDH.3-063-13-A-N-D5-BC-04
Dry cooler

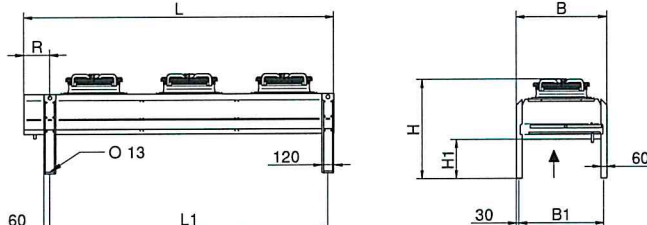Capacity 500.0 kW		Medium ethylene glycol 50%
Surface reserve:	0.0 %	Inlet temperature: 102.0 °C
Air:	Inlet	Outlet temperature: 84.0 °C
Temperature:	35.0 °C	Mass flow: 27855,15 kg/h
Volume flow:	42814 m³/h	Volume flow: 26,8 m³/h
Altitude:	0 m	Pressure drop: 0.903 bar
Fans⁽¹⁾:		
Article No.:		
Data per motor:		
Speed:		
Capacity:		
Current:		
Fin pitch:	2.4 mm	Max. working pressure: 10.0 bar
Surface:	298.1 m²	Test pressure: 11.0 bar
Tube volume:	31.1 l	
Net weight:	345 kg	
Tube material ⁽⁴⁾ :	Copper	Inlet tube: 1 x 76.1 * 2.0 mm
Fin material ⁽⁴⁾ :	Aluminium	Outlet tube: 1 x 76.1 * 2.0 mm
Casing material ⁽⁴⁾ :	Galvanized steel, powder-coated	
	RAL 7035	Passes 4
		L 3120 mm B 1162 mm H 1220 mm H1 600 mm L1 2780 mm B1 1027 mm R 300 mm

Dimensions and weights are not valid for all possible options and accessories.

Design:

 -flanges Cu, counter flanges AISI 304
 -without fans, fanswiring, without motor switches, without terminal box, cable 2 m
 -same

Our general terms of sales and delivery apply.

Design according to Machinery Directive 2006/42/EEC as well as pressure equipment directive 2014/68/EU (definite classification of the unit category in case of order processing).

Electrical equipment according to EN 60204-1

(1) The used fans comply with the efficiency requirements of the ErP Directive (according to EC directive N° 327/2011).

Depending on the fluid temperature and on mains voltage fluctuations, current and power consumption can deviate.

AC fans are controllable via frequency converter with all-pole sinus filter (phase to phase / phase to protective earthing conductor).

(3) The sound pressure is calculated with the enveloping surface method according to the EN 13487 (tolerance ±2dB(A)).

The given values only apply to the sound power level generated by the fans (1). Additional sound sources such as control units (excepting frequency converters or EC controller) or humidification system, etc. are not considered.

 (4) Possibly, material selection and coating do not apply to the given environmental and corrosive conditions (inshore, industrial atmosphere, cleaning agents, etc.).
 Please contact your thermofin® consultant.

