

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objektas** – oro kondicionavimo įranga (toliau – Įranga) ir jos montavimo paslaugos.
2. Perkamos oro kondicionavimo įrangos kiekis – 11 (vienuolika) komplektų.
3. Įranga turi būti pateikta ir sumontuota UAB „Visagino energija“ patalpose, šiais adresais:

4. Reikalaujami oro kondicionavimo įrangos techniniai parametrai:

Eil. Nr.	Komplekto sudėtinės dalys ir techniniai parametrai	Mato vnt.	Kiekis
Įranga privalo būti stacionari, sudaryta iš vidinio (sieninio) ir išorinio (montuojamo ant pastato sienos ir/ar ant stogo) su valdymu.			
4.1.	Šaldymo/šildymo galia (nom.) - ne mažesnė kaip 2,6 kW	kompl.	8
4.1.1.	Įrangos energijos klasė ne žemesnė kaip A++ šaldyme ir A+ šildyme		
4.1.2.	Išorinių blokų darbo režimai: a) šaldyme – ne siauresniame intervale kaip nuo -15°C iki + 50°C; b) šildyme – ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki + 24°C		
4.2.	Šaldymo/šildymo galia (nom.) - ne mažesnė kaip 7,0 kW	kompl.	1
4.2.1.	Įrangos energijos klasė ne žemesnė kaip A++ šaldyme ir A+ šildyme		
4.2.2.	Išorinių blokų darbo režimai: a) šaldyme- ne siauresniame intervale kaip nuo - 15°C iki + 50°C; b) šildyme – ne siauresniame intervale kaip nuo - 20°C iki + 24°C		
4.3.	Šaldymo/šildymo galia (nom.) - ne mažesnė kaip 3,5 kW	kompl.	2
4.3.1.	Įrangos energijos klasė ne žemesnė kaip A++ šaldyme ir A+ šildyme		
4.3.2.	Išorinių blokų darbo režimai: a) šaldyme- ne siauresniame intervale kaip nuo - 15°C iki + 50°C; b) šildyme – ne siauresniame intervale kaip nuo - 20°C iki + 24°C		
4.4.	Visi kondicionieriai turi turėti funkciją: sistema turi turėti galimybę būti valdoma nuotoliniu būdu – wifi valdymas.		

5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninius dokumentus, kuriuose turi būti nurodyti reikalaujami siūlomos įrangos techniniai parametrai. Reikalavimų atitiktį įrodančiais dokumentais gali būti atitikties sertifikatai, gamintojo techniniai aprašai, eksploatacinių savybių deklaracijos ar kiti analogiški dokumentai, patvirtinantys įrangos atitiktį reikalavimams.

Bendrieji reikalavimai:

6. Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.

birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.5 papunkčiu, nustatomas aplinkos apsaugos reikalavimas perkamų prekių pakuotėms. Prekių pakuotė (-ės) turi būti laikytina (-os) perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Jeigu pakuotė nėra tinkamai paženklinta pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, tiekėjas, patiekęs įrangą, turi pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, kad prekės pakuotė atitinka keliamą reikalavimą.

7. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos prekės, klasifikuojamos pagal energijos vartojimo efektyvumo klases, teisės aktuose nustatytos formos etiketės kopiją arba kitus lygiaverčius įrodymus, o originalą pateikti pristatant prekę.

8. Visa pateikiama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;

9. Prekės perkančiajai organizacijai turi būti pateiktos ir sumontuotos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

10. Įranga turi būti įrengiama (sumontuojama) kuo mažiau trukdant darbuotojų darbo procesui. Perkančioji organizacija įrangos įrengimo laikotarpiu nenumato atlaisvinti patalpų, kuriose tiekėjas turės įrengti kondicionavimo įrangą;

11. Visus konstrukcijų tvirtinimo/pastatymo ir kitus įrangos įrengimui reikalingus darbus, taip pat apdailos atstatymo, sandarinimo ir panašius darbus (jei tokie bus reikalingi) bei patalpų valymą, tiekėjas atlieka savo jėgomis ir sąskaita;

12. Įrangos įrengimui (sumontavimui) reikalingų medžiagų (varinių vamzdelių, plastikinių drenažo vamzdelių, kondensato siurblių, laidų, instaliacinių kanalų, medžiagų sistemų prijungimui prie veikiančio elektros tinklo, tvirtinimo konstrukcijų ir kt.) kiekius tiekėjas nustato pats savo jėgomis ir sąskaita, vadovaudamasis pateikiamomis patalpų schemomis ir prieš pateikdamas pasiūlymą atlikęs patalpų apžiūrą, t. y. tiekėjas, iš anksto suderinęs su perkančiąja organizacija, gali atvykti į perkančiąją organizaciją atlikti matavimus, apžiūrėti patalpas, kuriose bus montuojama įranga. Visų sistemų įrengimui reikalingų medžiagų kainą tiekėjas turi įtraukti į pasiūlymo kainą;


13. Prekių ir montavimo darbų kokybė turi atitikti norminių dokumentų, kitų teisės aktų ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

14. Įrangai ir jos montavimo darbams tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją, skaičiuojamą nuo įrangos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.


15. Sutarties galiojimo laikotarpis – 2 mėnesiai.

PRIDEDAMA. Patalpų brėžiniai, 5 lapai.


BRĚŽINYS 1

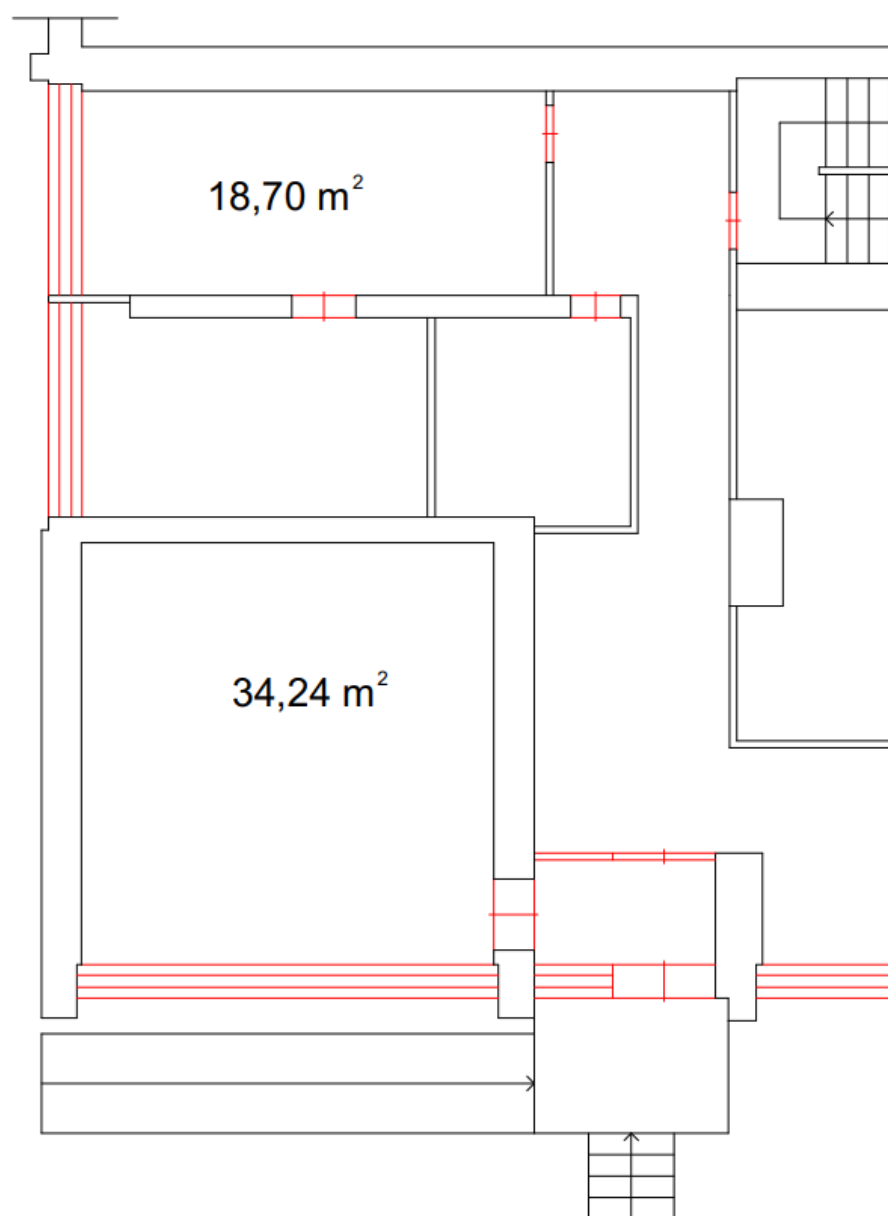


BRĚŽINYS 2

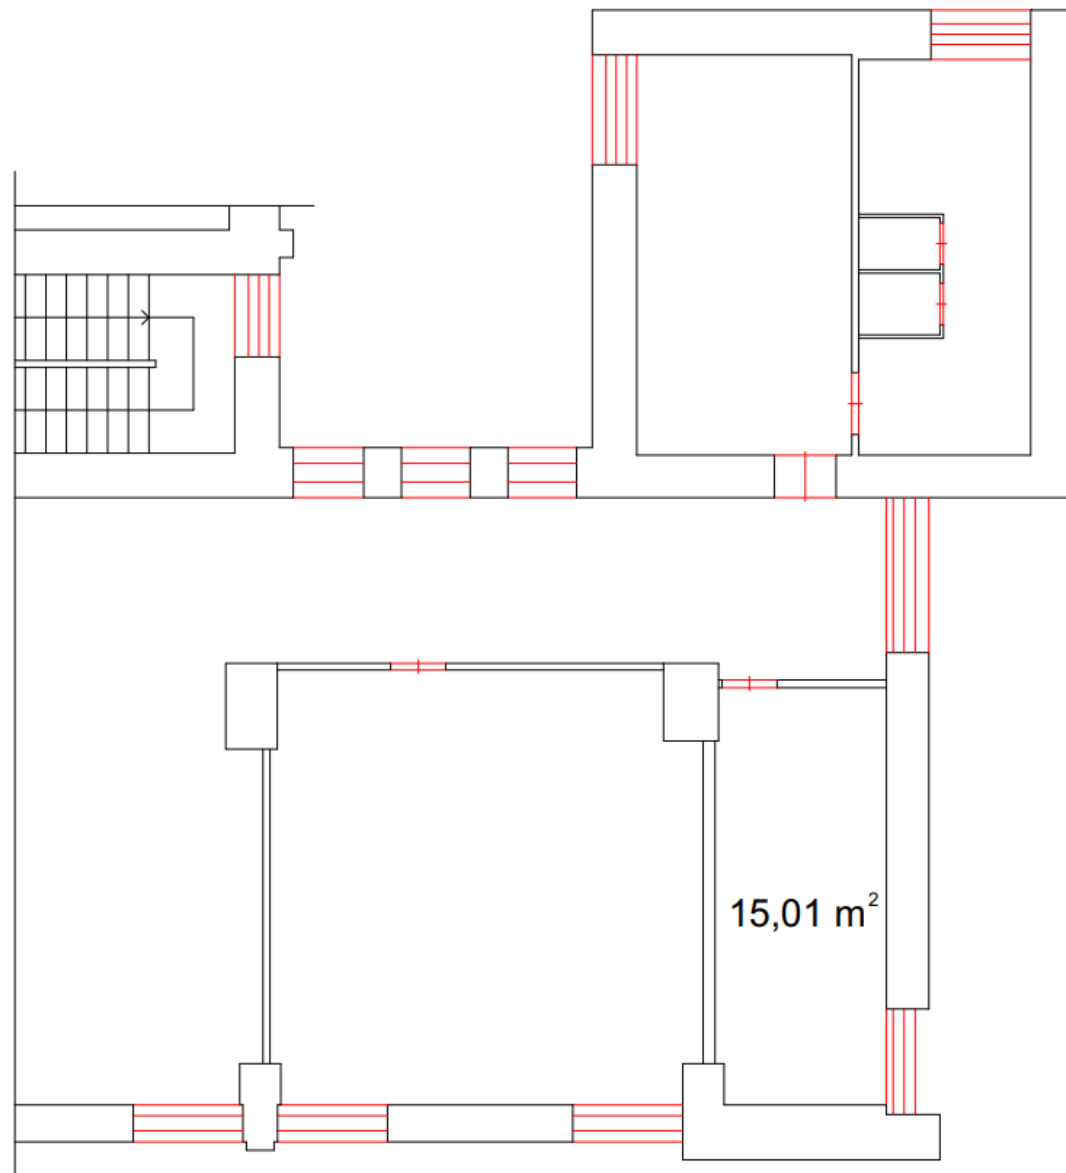

BRĚŽINYS 3

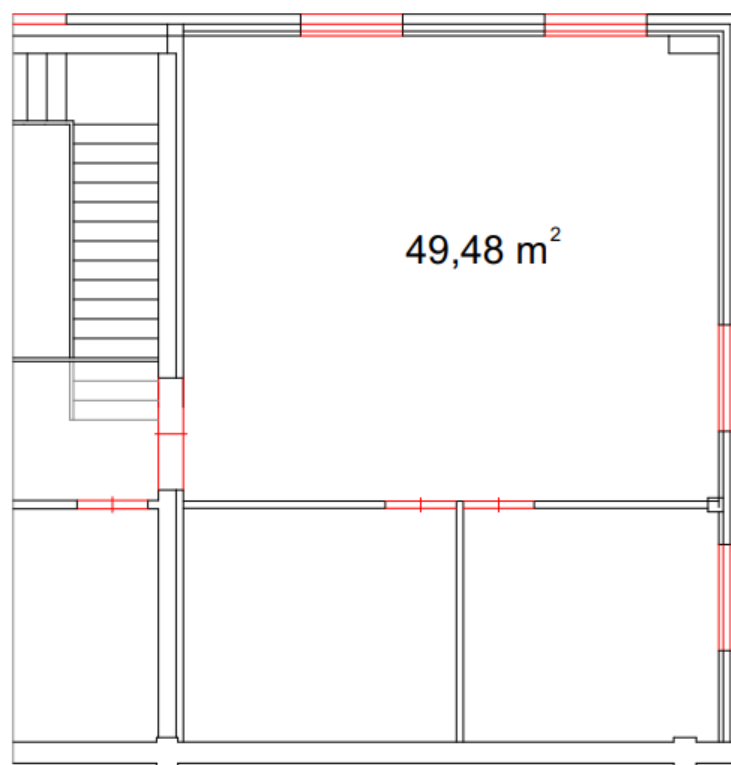

BRĚŽINYS 4

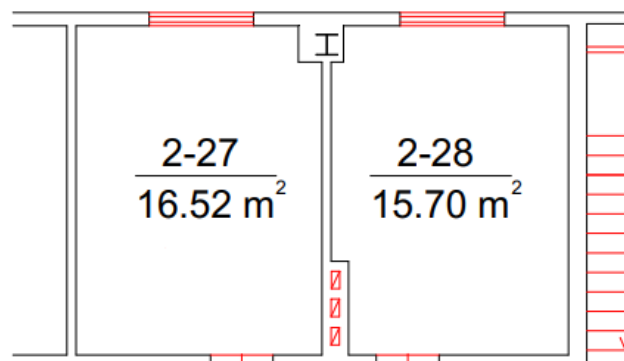

BRĚŽINYS 5

