

UAB „Akvesta“

Įmonės kodas 300854587, PVM mokėtojo kodas LT100005216413, buveinės adresas – Laisvės pr. 115A-5, Vilnius, tel.: 861862540, el. p. akvesta@akvesta.lt, įregistruota Juridinių asmenų registre 2007-05-25, Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų
I priedas

PASIŪLYMAS
DĖL POLIKLINIKOS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO RANGOS DARBŲ PIRKIMO

2020-01-27 Nr. 01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Akvesta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Laisvės pr. 115A-5, LT-06119 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Irmantas Pučinskas
Telefono numeris	+370 618 62540
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	akvesta@akvesta.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us) arba specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	
Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

UAB "AKVESTA"

Įm. kodas 300854587

PVM mokėtojo kodas LT100005216413

Adresas: Laisvės pr. 115A-5, LT-06118 Vilnius,

A s. Nr. LT247300010101055485 „Swedbank“ AB

Banko kodas 73000

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) konkurso sąlygose ir konkurso skelbime (skelbimuose), paskelbtuose Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri ir teisingi.

Patvirtiname, kad mūsų siūlomi rangos darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija ekonominio naudingumo kokybės kriterijams įvertinti:

1. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, kurį tiekėjas įsipareigoja mokėti darbuotojams:

Tiekėjo pavadinimas – UAB „Akvesta“		
Eil. Nr.	Darbuotojo darbo užmokestis	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

2. Aplinkosaugos charakteristikos Vidaus apdailos dažų ir lakų, kuriuos tiekėjas naudos vykdydamas rangos darbus, sudėtis:

Eil. Nr.	Vidaus apdailos dažų ir lakų, kuriuos tiekėjas naudos vykdydamas rangos darbus, sudėtis:	Yra/nėra
1.	Sunkieji metalai arba jų junginiai: kadmio, švino, chromo (VI), gyvsidabrio, arseno, bario, seleno, kobalto ir stibio neturi būti daugiau kaip 0,01 % produkto masės	Dažų: yra, bet tik 0,01 % Lako: nėra
2.	alkilfenoletoksilatai (APEOs)	Dažų: nėra Lako: nėra
3.	nedidesnė kaip 0,05 % produkto masės (masė/masė) izotiazolinono junginių koncentracija	Dažų: yra, bet tik 0,05 % Lako: yra, bet tik 0,015 %

4.	Laisvo formaldehido kiekis nedidesnis kaip 0.001 % produkto masės	Dažų: yra, bet tik 0,001 % Lako: nėra
----	---	--

3. Darbuotojų patirtis ir kvalifikacija:

3.1. Tiekėjo darbuotojų patirtis (metais):

Eil. Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Patirtis (metais)
1.	Statybos darbų vadovas	Irmantas Pučinskas	11
2.	Specialiųjų statybos darbų – statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų vadovas	Irmantas Kidikas	11

3.2. Kvalifikacija (įvykdytų sutarčių kiekis, vienetais):

Eil. Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Patirtis vykdant panašaus pobūdžio sutartis (sutarčių skaičius) per 5 metų, t. y. sutartis, kurių kiekvienos vertė ne mažiau kaip 100 000 Eur., o sutarties dalykas – ypatingojo statinio statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, remonto rangos darbai
1.	Statybos darbų vadovas	Irmantas Pučinskas	10
2.	Specialiųjų statybos darbų – statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų vadovas	Irmantas Kidikas	10

4. Tiekėjo suteikiama papildoma įrangos garantija:

Objektas	Papildoma garantija, mėn.
Papildomos (virš gamintojo suteiktos garantijos) užtikrinimo terminas įrangai	mėn.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	EBVPD	14
2.	Tiekėjo pažyma apie darbuotojus ir jų darbo užmokestį	1
3.	Lakų techniniai dokumentai Nr. 1	1
4.	Lakų techniniai dokumentai Nr. 2	14

5.	Lakų techniniai dokumentai Nr. 3	2
6.	Dažų techniniai dokumentai Nr. 1	1
7.	Dažų techniniai dokumentai Nr. 2	1
8.	Dažų techniniai dokumentai Nr. 3	1
9.	Dažų techniniai dokumentai Nr. 4	1
10.	Statybos vadovų CV (sutarčių sąrašai)	4
11.	Tiekėjo įsipareigojimas dėl papildomos garantijos įrangai	1
12.	Įrenginių techniniai dokumentai Nr. 1	7
13.	Įrenginių techniniai dokumentai Nr. 2	7
14.	Įrenginių techniniai dokumentai Nr. 3	1
15.	Įrenginių techniniai dokumentai Nr. 4	2
16.	Įrenginių techniniai dokumentai Nr. 5	1
17.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai	3

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	Tiekėjo pažyma apie darbuotojus ir jų darbo užmokestį „Konfidencialu“
2.	Statybos vadovų CV (sutarčių sąrašai) „Konfidencialu“
3.	Pasiūlymo informacija apie darbuotojų darbo užmokestį „Konfidencialu“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomi konfidencialia informacija. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos konkurso sąlygų 5.8.1 papunktyje.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Irmantas Pučinskas

(Vardas ir pavardė)

BENDRA PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal tiekėjo planuojamą paslaugų ir darbų grupės (etapo) įvykdymą								Kaina (eurais) be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	
1.	Architektūra 5 aukštas									
2.	Architektūra 6 aukštas									
3.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas									
4.	Vandentiekis ir nuotekų tinklai									
5.	Priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija									
6.	Vidaus elektra, silpnosrovės									
Iš viso be PVM										350378,13
PVM 21%										73579,41
Iš viso su PVM										423957,54

Pastabos:


1. Dokumentas turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, pirkimo sutarties sąlygas;
2. Tiekėjas turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus ir paslaugas, kurie reikalingi pirkimo sąlygose numatytiems darbams ir paslaugoms atlikti;
3. Pateiktose tiekėjo kainose turi būti įvertinti visi reikiami tiekėjo įrenginiai bei mechanizmai rangos darbams atlikti, montavimas, tiekėjo personalo darbas, medžiagos, montажinės-tvėrinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika. Tiekėjo nurodytos kainos taikytinos rangos darbams žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
4. Visos tiekėjo išlaidos, susijusios su pirkimo sąlygų ir pirkimo sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos išlaidas darbų kainose;
5. Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaitių po kablelio tikslumu.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

Imantas Pučinskas

(Vardas ir
pavardė)

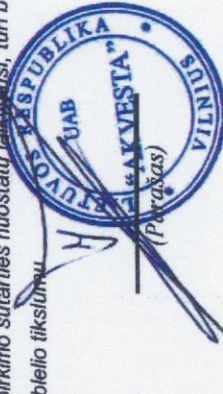

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

469424

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Poliklinikos patalpų paprastojo remono darbų pirkimas

Trumpas aprašymas:

Planuojama atlikti VŠĮ Šeškinės poliklinikos I šeimos medicinos skyriaus (199,28 kv. m.) ir Odontologijos skyriaus (488,37 kv. m.) patalpų paprastojo remonto darbus: pilnai keičiamas grindų pagrindas ir danga, atliekami sienų ir lubų lyginimo, paruošimo dažymui bei dažymo darbai, koridoriuose sumontuojamos pakabinamos modulinių plokščių lubos, keičiamos priešgaisrinių čiaupų durys, tualetų patalpos pritaikomos neįgaliųjų poreikiams, keičiamos durys, keičiami vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, elektros instaliacija, apšvietimas, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemos.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Akvesta"

Gatvė ir namo numeris:

Laisvės pr. 115A-5

Pašto kodas:

LT-06119

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.akvesta.lt

E. paštas:

akvesta@akvesta.lt

Telefonas:

+370 618 62540

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Irmantas Pučinskas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100005216413

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai
(VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

<http://www.vmi.lt/cms/asmenys-laiku-vykdytys-mokestinius-isipareigojimus/-turintys-mokestine-nepriemoka>

Kodas

-

Emitentas

-

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai****Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒Taip

☐Ne

URL

http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus;jsessionid=477B846D0F0673FA944AF47EFD4F024D?p_auth=9cT3sP7V&p_p_id=taxespayersportlet_WAR_eskisliferayportlet&p_p_lifecycle=1

Kodas

300854587

Emitentas

VMI

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

27-01-2020

Vieta

Vilnius

Parašas

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
IRMANTAS PUČINSKAS
Data: 2020-01-27 18:49:2
Paskirtis: Viešieji pirkimai
Vieta: Vilnius

Certificate of Registration

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM - OHSAS 18001:2007

This is to certify that:

Sherwin-Williams Diversified Brands Ltd
Thornccliffe Park Estate
Chapelton
Sheffield
S35 2YP
United Kingdom


Holds Certificate Number:

OHS 571218

and operates an Occupational Health and Safety Management System which complies with the requirements of BS OHSAS 18001:2007 for the following scope:

The manufacture and supply of speciality chemical products and associated applicator products, for DIY, consumer and professional user markets including: - varnishes, dye, stains and waxes, strippers, water proofing products, wood preservatives, fillers and industrial lubricants.

For and on behalf of BSI:

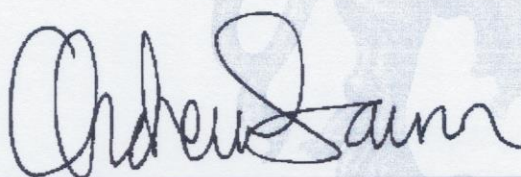

Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Original Registration Date: 2012-01-18

Latest Revision Date: 2018-01-15

Effective Date: 2018-01-19

Expiry Date: 2021-01-18

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : RONSEAL DIAMOND HARD FLOOR VARNISH

Produkto kodas : RONB00072-01

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos panaudojimas : Paint or paint related material.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Sherwin Williams Diversified Brands Limited Nėra.
Thorncliffe Park
Chapelton
Sheffield
S35 2YP

Asmens, atsakingo už šį : sds@ronseal.co.uk

SDL el. pašto adresas

1.4 Pagalbos telefono numeris

Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras

Telefono numeris : +370 5 236 20 52

Tiekėjas

Telefono numeris : +44 (0)114 246 7171 (08:30 - 17:00)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas : Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklinimo elementai

Signalinis žodis : Nėra.

Pavojingumo frazės : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Atsargumo frazės

Bendrybės : Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Prevencinės : Netaikoma.

Atoveikis : Netaikoma.

Sandėliavimas : Netaikoma.

Šalinimas : Netaikoma.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Papildomi etiketės elementai : Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai : Netaikoma.

Specialūs pakuotės reikalavimai

Autorizavimo numeris : Nėra.

Ispėjimai rizikos grupėms : Nėra.

Nėra.

Receptūros serijos numeris arba pažymėjimas : Nėra.

Galiojimo laikas : Nėra.

Specifinė informacija apie gaminį : Nėra.

2.3 Kiti pavojai

Kiti neklasifikuojami pavojai : Nežinoma.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2 Mišinys**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Identifikatoriai	%	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	Tipas
propilenglikolis	REACH #: 01-2119456809-23 EB: 200-338-0 CAS: 57-55-6	≤3	Neklasifikuota.	[2]
1,2-benzizotiazol-3(2H) onas	REACH #: 01-2120761540-90 EB: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indeksas: 613-088-00-6	<0.05	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)	[1]
mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	REACH #: 02-2119677941-26, 01-2120764691-48 CAS: 55965-84-9 Indeksas: 613-167-00-5	<0.0015	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.	[1]

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

Tipas

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai
- [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas
- [3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
- [4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
- [5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga
- [6] Papildomas atskleidimas dėl bendrovės taisyklių

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- | | |
|---|---|
| Bendrybės | : Visais abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės pagalbos. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei asmuo neteko sąmonės, paguldykite jį saugioje pozicijoje ir kreipkitės medicininės pagalbos. |
| Patekimas į akis | : Išimti kontaktinius lęšius, pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į medicinos pagalbą. |
| Įkvėpus | : Perneškite į gryną orą. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. Jei asmuo nekvepuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi. |
| Susilietimas su oda | : Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba naudokitės pripažinta odos valymo priemone. NENAUDOKITE tirpiklių ir skiediklių. |
| Nurijimas | : Prarijus nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite šią pakuotę arba etiketę. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. NESKATINTI vėmimo. |
| Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės | : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. |

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Apie patį mišinį duomenų nėra. Mišinys buvo įvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 įprastinį metodą ir atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes. Smulkesnė informacija pateikta 2 ir 3 dalyse.

Jei sudėtyje esančio tirpiklio garų koncentracija viršija nustatytą poveikio darbo vietoje ribą, tai gali sukelti neigiamą poveikį sveikatai, pavyzdžiui, gleivinių ir kvėpavimo takų dirginimą, o taip pat neigiamai paveikti inkstai, kepenys ir centrinė nervų sistema. Simptomai ir požymiai: galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumenų silpnumas, mieguistumas ir, kraštutiniais atvejais, sąmonės netekimas.

Prasiskverbę per odą tirpikliai gali sukelti kai kuriuos iš aukščiau minimų poveikių. Pakartotinai arba ilgą laiką susilietus sumišiniu iš odos gali būti pašalinti natūralūs riebalai; dėl to gali išsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas ir absorbcija per odą.

Ištiškęs ir patekęs į akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti grįžtamus pažeidimus.

Čia atsižvelgta, kai yra žinomas, į uždelstus ir tiesioginius poveikius bei lėtiniai komponentų sukeltus padarinius atsiradusius dėl trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio prarijus, įkvėpus, susilietus su oda ir patekus į akis.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- | | |
|-----------------------------|--|
| Pastabos gydytojui | : Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. |
| Ypatingos procedūros | : Specifinio gydymo nėra.
Nėra. |

Žr. toksikologinę informaciją (11-as skyrius)

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Rekomenduojama: alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, milteliai.

Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudokite vandens srovės.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai : Degant išsisikiria tiršti juodi dūmai. Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai.

Pavojingi užsiliepsnojęs produktai : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies monoksidas, anglies dioksidas, dūmai, azoto oksidai.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsauginiai reikšmai ugniagesiams : Vandeniui atvėsinkite šalia ugnies esančias pakuotes. Neišleiskite gaisro nuotekų į drenažus ar vandentakius.

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams : Ugniagesiai turi naudotis teigiamo slėgio automatiniais kvėpavimo aparatais (SCBA) ir vilkėti pilną apsauginių drabužių komplektą.

Papildoma informacija : Nėra.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

Dėl organinių tirpiklių kiekio mišinyje:

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams : Pašalinkite ugnies šaltinius ir išvėdinkite patalpą. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Imkitės apsaugos priemonių, aprašytų 7-me ir 8-me skyriuose.

Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui.

Pagalbos teikėjams : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

: Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Produktui užteršus ežerus, upes ar vandentakius, vadovaudamiesi vietos taisyklėmis praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

: Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta (žr. 13-ą Skyrių). Pageidautina valyti detergentu. Venkite naudoti tirpiklius.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

Nėra.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

: Dėl organinių tirpiklių kiekio mišinyje:

Neleiskite susidaryti ore degioms ar sprogioms garų koncentracijoms ir stenkitės, kad garų koncentracijos neviršytų leistinų darbo vietoje koncentracijų ribų. Be to, šį produktą galima vartoti tik tose vietose, iš kurių pašalinti visi atviri šviesos ir kiti ugnies šaltiniai. Elektros įranga turi būti izoliuota pagal atitinkamų standartų reikalavimus.

Laikykite toli nuo karščio, kibirkščių ir ugnies. Negalima naudotis jokiais kibirkščiuojančiais įrankiais.

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Venkite įkvėpti dulkių, dalelių, pusrų arba garų, atsirandančių naudojant šį mišinį. Venkite įkvėpti dulkių, susidarancių šlifavimo su smėliu metu.

Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti.

Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemonės (8-as skyrius).

Niekada nenaudokite slėgio ištuštinant. Pakuotė nėra slėginis indas.

Visada saugokite pakuotę iš tokios pat medžiagos kaip ir originali pakuotė.

Laikykite darbuotojų sveikatos ir saugos įstatymų.

Informacija apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo

Garai yra sunkesni už orą ir gali driektis pažemiu. Garai gali suformuoti ore sprogius mišinius.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

: Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis.

Pastabos dėl bendro sandėliavimo

Laikykite nuošaliai nuo: oksiduojančių medžiagų, stiprių šarmų, stiprių rūgščių.

Papildoma informacija dėl sandėliavimo sąlygų

Laikykite etiketėje pateiktų nurodymų. Laikykite sausoje, vėsioje gerai vėdinamoje vietoje. Saugokite nuo karščio ir tiesioginės saulės šviesos.

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Saugokite nuo ugnies šaltinių. Rūkyti draudžiama. Pasirūpinkite, kad preparatas būtų nepasiekiamas pašaliniais asmenimis. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga.

Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs produktas

Store above 5°C (42°F) Protect from frost.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**Rekomendacijos**

: Nėra.

Pramonės sektoriui būdingi sprendimai

: Nėra.

Good housekeeping standards, regular safe removal of waste materials and regular maintenance of spray booth filters will minimise the risks of spontaneous combustion and other fire hazards.

Before use of this material please refer to the Exposure Scenario(s) if attached for the specific end use, control measures and additional PPE considerations.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Ribinės poveikio vertės
propilenglikolis	Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 8/2018). IPRD: 7 mg/m ³ 8 valandos.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**Rekomenduojamos
monitoringo (stebėsenos)
procedūros**

- : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.
- : Regular monitoring of all work areas should be carried out at all times, including areas that may not be equally ventilated.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

DNEL/DMEL santrauka

: Nėra.

PNEC

PNEC nenustatytos.

PNEC santrauka

: Nėra.

8.2 Poveikio kontrolė**Atitinkamos techninio
valdymo priemonės**

- : Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Jei tai yra praktiškai įmanoma, to reikia pasiekti naudojant vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą bendrą trauką. Jei to negana, kad dalelių ir tirpiklio garų koncentracija būtų palaikoma žemiau OEL, reikia dėvėti tam tinkamus respiratorius.
- : Vartotojams patariama atsižvelgti į šalyje nustatytas profesinio poveikio ribas ar ekvivalentiškas vertes.

Individualios apsaugos priemonės**Higienos priemonės**

- : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

**Akių ir (arba) veido
apsauga**

- : Naudokitės apsauginiais akiniais, skirtais apsaugoti nuo skysčių purslų.

Odos apsauga**Rankų apsauga****Pirštinės**

- : Mūvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374.
- : Trumpalaikis poveikis less than 10 minutes Nuolatinis use Nitrilo pirštines. Long Term Exposure Išsiliejimas / Ilgai ar pakartotinai vartojant, naudokitės PE / PE laminatas gloves > 8 valandų (prasiveržimo laikas) . Nėra vienos pirštinių medžiagos arba medžiagų derinio, kuris suteiktų neribotą apsaugą nuo tam tikro chemikalo arba jų derinio. Prasiskverbimo laikas turi būti ilgesnis nei produkto naudojimo laikas. Būtina laikytis pirštinių gamintojo pateiktų instrukcijų ir informacijos apie naudojimą, laikymą, priežiūrą ir keitimą. Pirštinės turi būti keičiamos reguliariai arba tada, kai pastebimas pirštinių medžiagos pažeidimas. Visada įsitikinkite, kad pirštinės neturi defektų ir jos laikomos bei naudojamos tinkamai. Pirštinių savybes ar efektyvumą gali sumažinti fizinis ir (arba) cheminis pažeidimas bei prasta priežiūra. Apsauginis kremas gali padėti apsaugoti atvirus odos plotus, bet jo negalima naudoti susilietus su medžiaga.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Naudotojas privalo kontroliuoti, kad galutinis apsisprendimas pasirenkant pirštinių tipą darbui su šiuo produktu yra tinkamiausias ir jį priimant yra atsižvelgta į konkrečias naudojimo sąlygas, kurias pateiktos naudotojo atlikto rizikos vertinimo dokumente.

- Kūno apsauga** : Personalas privalo vilkėti apsauginius drabužius.
- : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.
- Kita odos apsauga** : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokite gerai prigulantį respiratorių su kietųjų dalelių filtru, atitinkantį patvirtintus standartus, jei tai būtina, įvertinus riziką. Rekomenduojama: A2P2 (EN14387). Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius.

Before use of this material please refer to the Exposure Scenario(s) if attached for the specific end use, control measures and additional PPE considerations. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija nėra pavojaus vartotojo darbo vietoje įvertinimas, kurio reikalaujama pagal kitus sveikatos apsaugos ir darbo saugos norminius aktus. Šio produkto naudojimui darbo vietoje galioja nacionaliniai sveikatos apsaugos ir darbo saugos norminiai aktai.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

- Fizikinė būseną** : Skystis.
- Spalva** : Beveik baltas.
- Kvapą** : Švelnus.
- Kvapo atsiradimo slenkstis** : Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
- pH** : Not Available (Not Tested).
- Lydimosi/užšalimo temperatūra** : Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
- Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas** : 100°C
- Pliūpsnio temperatūra** : Uždaros talpos: >93.3°C
- Garavimo greitis** : Slower than Ether Phase
- Degumas (kietų medžiagų, dujų)** : Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
- Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės** : LEL: 0.6% (1-(2-Butoxymethylethoxy)-propanol)
UEL: 20.4% (1-(2-Butoxymethylethoxy)-propanol)
- Garų slėgis** : 2.3 kPa [esant 20°C]
- Garų tankis** : Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
- Santykinis tankis** : 1.029914683
- Tirpumas** : Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
- Tirpumas vandenyje** : Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
- Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo** : Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
- Savaiminio užsidegimo temperatūra** : Not Available (Not Tested).
- Skilimo temperatūra** : Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
- Klampa** : Kinematinis (40°C): >0.205 cm²/s

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

Oksidacinės savybės : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

9.2 Kita informacija

SADT : Nėra.

Aerolinis gaminys

Degimo šiluma : 3.519 kJ/g

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas : Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

10.2 Cheminis stabilumas : Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamų saugojimo ir naudojimo sąlygų (žr. Skyrių 7).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10.4 Vengtinios sąlygos : Veikiant aukštomis temperatūroms, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai.

10.5 Nesuderinamos medžiagos : Kad išvengtumėte stiprių egzoterminių reakcijų, laikykite nuošaliai nuo šių medžiagų: oksiduojančių medžiagų, stiprių šarmų, stiprių rūgščių.

10.6 Pavojingi skilimo produktai : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies monoksidas, anglies dioksidas, dūmai, azoto oksidai.

Papildoma informacija apie tvarkymą ir darbuotojų apsaugą - žiūrėkite 7 skyrių TVARKYMAS IR LAIKYMAS bei 8 skyrių POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENINĖ SAUGA.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksiinį poveikį

Apie patį mišinį duomenų nėra. Mišinys buvo įvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 įprastinį metodą ir atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes. Smulkesnė informacija pateikta 2 ir 3 dalyse.

Jei sudėtyje esančio tirpiklio garų koncentracija viršija nustatytą poveikio darbo vietoje ribą, tai gali sukelti neigiamą poveikį sveikatai, pavyzdžiui, gleivinių ir kvėpavimo takų dirginimą, o taip pat neigiamai paveikti inkstai, kepenys ir centrinė nervų sistema. Simptomai ir požymiai: galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumenų silpnumas, mieguistumas ir, kraštutiniais atvejais, sąmonės netekimas.

Prasiskverbę per odą tirpikliai gali sukelti kai kuriuos iš aukščiau minimų poveikių. Pakartotinai arba ilgą laiką susilietus sumišiniu iš odos gali būti pašalinti natūralūs riebalai; dėl to gali išsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas ir absorbcija per odą.

Ištiškęs ir patekęs į akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti grįžtamus pakenkimus.

Čia atsižvelgta, kai yra žinomas, į uždelstus ir tiesioginius poveikius bei lėtiniai komponentų sukeltus padarinius atsiradusius dėl trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio prarijus, įkvėpus, susilietus su oda ir patekus į akis.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Ūmus toksiškumas

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	LD50 Prarijus LD50 Prarijus	Žiurkė Žiurkė	1020 mg/kg 53 mg/kg	- -

Išvada/santrauka : Nėra.**Ūmaus toksiškumo įvertinimas**

No data available

Sudirginimas/ėsdinimas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Rezultatas	Poveikis	Stebėjimas
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	Oda - Nestipriai dirgina	Žmogus	-	48 valandos	-
	Oda - Stipriai dirginantis	Žmogus	-	5 Percent 0.01 Percent	-

Išvada/santrauka : Nėra.**Oda** : Nėra.**Akys** : Nėra.**Kvėpavimo** : Nėra.**Jautrinimas****Išvada/santrauka** : Nėra.**Oda** : Nėra.**Kvėpavimo** : Nėra.**Mutageniškumas**

No data available

Išvada/santrauka : Nėra.**Kancerogeniškumas**

No data available

Išvada/santrauka : Nėra.**Toksiškumas reprodukcijai**

No data available

Išvada/santrauka : Nėra.**Teratogeniškumas**

No data available

Išvada/santrauka : Nėra.**STOT (vienkartinis poveikis)**

No data available

STOT (kartotinis poveikis)

No data available

Aspiracijos pavojus

No data available

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**Absorbcija** : Nėra.**Pasiskirstymas** : Nėra.**Metabolizmas** : Nėra.**Pašalinimas** : Nėra.**Kita informacija** : Nėra.**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1 Toksiškumas**

Apie patį mišinį duomenų nėra.

Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius.

Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]. Smulkesnė informacija pateikta 2 ir 3 dalyse.

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Poveikis
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas	Ūmus EC50 97 ppb Šviežias vanduo	Dafnija - Daphnia magna	48 valandos
	Ūmus LC50 10 to 20 mg/l Šviežias vanduo	Vėžiagyviai - Ceriodaphnia dubia	48 valandos
	Ūmus LC50 167 ppb Šviežias vanduo	Žuvis - Oncorhynchus mykiss	96 valandos

Išvada/santrauka : Nėra.**12.2 Patvarumas ir skaidomumas****Išvada/santrauka** : Nėra.**12.3 Bioakumuliacijos potencialas**

No data available

12.4 Judumas dirvožemyje**Grunto/Vandens** : Nėra.**Pasiskirstymo koeficientas (K_{oc})****Judrumas** : Nėra.**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai****PBT** : Netaikoma.**vPvB** : Netaikoma.**12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

: Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų tvarkymo metodai****Gaminys****Šalinimo metodai**

: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos

: No.

Europos atliekų katalogas (EWC)

: 08 01 12

dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 pozicijoje

Atliekų tvarkymas

: Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius.

Atliekas tvarkykite laikydamiesi federalinių, valstijos ir vietos taisyklių.

Jei šis produktas sumaišomas su kitomis atliekomis, tada pirminis atliekų produkto kodas nebegalioja ir turi būti priskirtas kitas atitinkamas kodas.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, kreipkitės į savo vietos atliekų tvarkymo instituciją.

Nėra.

Pakavimas**Šalinimo metodai**

: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

Atliekų tvarkymas

: Pasinaudojant šiame saugos duomenų lape pateikta informacija reikia pasitarti su atitinkamomis atliekų tvarkymo institucijomis dėl tuščių konteinerių klasifikavimo. Tušti konteineriai turi būti sunaikinti arba perdirbti. Produktu užterštas talpykles sunaikinti remiantis vietos arba valstybinėmis teisės nuostatomis.

Europos atliekų katalogas (EWC)

: Galima perdirbti. Prieš atiduodami perdirbti įsitikinkite kad pakuotė yra visiškai tuščia. Nesukietėjusius likučius šalinkite tokiu pat būdu kaip ir patį gaminį. Plastiko gaminiai 15 01 02 - metalinės pakuotės 15 01 04 - sudėtinės pakuotės 15 01 06.

Specialios saugumo priemonės

: Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 JT numeris	Nereguliuojama.	Not regulated.	Not regulated.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	-	-	-
14.3 Transport Hazard Class(es)/ Label(s)	-	-	-
14.4 Pakuotės grupė	-	-	-
14.5 Pavojus aplinkai	Ne.	No.	No.
Papildoma informacija	-	-	-

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėjoje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą : Netaikoma.

Teisingas gabenimo pavadinimas : Nėra.

Laivo tipas : Nėra.

Taršos kategorija : Nėra.

Multi-modal shipping descriptions are provided for informational purposes and do not consider container sizes. The presence of a shipping description for a particular mode of transport (sea, air, etc.), does not indicate that the product is packaged suitably for that mode of transport. All packaging must be reviewed for suitability prior to shipment, and compliance with the applicable regulations is the sole responsibility of the person offering the product for transport. People loading and unloading dangerous goods must be trained on all of the risks deriving from the substances and on all actions in case of emergency situations.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai : Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Seveso direktyva

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.

Pramoninis naudojimas : Nėra.

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Neatliktas cheminės medžiagos maugos įvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
RRN = REACH registracijos numeris
vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi

Pagrindiniai literatūros šaltiniai ir duomenų šaltiniai : Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu
DPD = Pavojingų preparatų direktyva [1999/45/EB]
DSD = Pavojingų medžiagų direktyva [67/548/EEB]
IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG = Tarptautinis pavojingųjų krovinių gabenimas jūra
Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis,

16 SKIRSNIS. Kita informacija

padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830
Direktyva 2012/18/ES, susiję pakeitimai ir papildymai
Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions
Direktyva 2009/161/ES, susiję pakeitimai ir papildymai
CEPE Guidelines

Klasifikacijai nustatytą naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija	Pagrindimas
Neklasifikuota.	


Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas	: H301 Toksiška prarijus. H302 Kenksminga prarijus. H311 Toksiška susilietus su oda. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H331 Toksiška įkvėpus. H400 Labai toksiška vandens organizmams. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo] tekstas	: Acute Tox. 3, H301 ŪMUS TOKSIŠKUMAS (oralinis) - 3 kategorija Acute Tox. 3, H311 ŪMUS TOKSIŠKUMAS (odos) - 3 kategorija Acute Tox. 3, H331 ŪMUS TOKSIŠKUMAS (įkvėpimas) - 3 kategorija Acute Tox. 4, H302 ŪMUS TOKSIŠKUMAS (oralinis) - 4 kategorija Aquatic Acute 1, H400 TRUMPALAIKIS (ŪMUS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija Aquatic Chronic 1, H410 ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija Eye Dam. 1, H318 SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 1 kategorija Skin Corr. 1B, H314 ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija Skin Irrit. 2, H315 ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija Skin Sens. 1, H317 ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija
Atspausdinimo data	: 01, Kovas, 2019.
Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data	: 01, Kovas, 2019.
Ankstesnio leidimo data	: 28, Balandis, 2017. : If there is no previous validation date please contact your supplier for more information.
Versija	: 2

Pastaba skaitytojui

Kiekvienas klientas ar šio saugos duomenų lapo gavėjas turi atidžiai jį perskaityti ir peržiūrėti išteklius, kai to reikia, kad žinotų ir suprastų šiame saugos duomenų lape pateiktus duomenis bei galimus pavojus, susijusius su produktu. Ši informacija teikiama sąžiningai ir manoma, kad ji yra tiksli nuo čia nurodytos įsigaliojimo datos. Tačiau nesuteikiama jokia aiškiai išreikšta ar numanoma garantija. Čia pateikta informacija taikoma tik tokiam produktui, koks jis pristatytas. Pridėjus bet kokių medžiagų, produkto sudėtis ir su ja susiję pavojai bei rizika gali pasikeisti. Produktų negalima perpakuoti, modifikuoti arba keisti jų atspalvio, išskyrus atvejus, kai tą daryti aiškiai nurodo „Sherwin-Williams“. Draudžiama (šiais pavyzdžiais neapsiribojant) maišyti produktus su ne „Sherwin-Williams“ produktais arba naudoti ar pridėti produktų tokiais santykiais, kurių „Sherwin-Williams“ nenurodė. Reglamentavimo reikalavimai gali būti keičiami ir skirti įvairiose vietovėse bei pagal skirtingas jurisdikcijas. Klientas, pirkėjas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jo veikla atitiktų visus šalies, federalinius, valstijos, provincijos ar vietinius įstatymus. Gamintojas nekontroliuoja produkto naudojimo sąlygų. Klientas, pirkėjas ar naudotojas turi išsiaiškinti reikiamas sąlygas, kuriomis saugu naudoti produktą. Jei klientas, pirkėjas ar naudotojas nori naudoti produktą kitu tikslu, nei nurodyta atitinkamoje šio saugos duomenų lapo dalyje, prieš tai jis turi pasitarti su tiekėju ir gauti rašytines naudojimo instrukcijas. Gamintojas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

negali būti atsakingas už informaciją, tokią kaip gamintojo saugos duomenų lapai, gautą iš kitų šaltinių.



The Sherwin-Williams Company

Statement on UK Modern Slavery Act of 2015 (Section 54) and California Transparency in Supply Chains Act

Sherwin-Williams Diversified Brands Limited ("**we**") is committed to fair labor practices and human rights in its business and supply chain. Our actions in this area are as follows:

Verification of our Business and Product Supply Chains

We commit resources to periodically evaluate our business and supply chain. Our model is to monitor, detect, and prevent instances of human trafficking and slavery in our business and supply chain. We employ processes and tools for due diligence on our employees, our suppliers, and subcontractors at all tiers. We have developed a risk based audit tool and are utilising the tools in order to review the practices of participants in our supply chain and to ensure they are compliant with applicable laws, including those related to human rights. Contracts with suppliers reserve the right to audit all suppliers' records and facilities to assure compliance with applicable laws.

Certifications

We require, through our purchase order terms and conditions, as well as our Supplier Code of Conduct incorporated therein, direct suppliers and subcontractors to certify, to the best of their knowledge and belief, that neither they do not engage in or support human trafficking *or* use any indentured bonded, prison, or forced labor, slavery or servitude.

Internal Accountability


We maintain internal accountability standards and procedures for employees, suppliers and subcontractors. Failure to comply with such policies can result in adverse actions, including termination for employees, suppliers and subcontractors.

Training

We have implemented a company-wide training and awareness program on the prohibition against human trafficking and forced labor. Our program addresses the definitions of human trafficking and forced labor, how to minimize potential risks, types of prohibited activities, how to report suspected violations, and the importance of these issues to the Company. We provide detailed training to employees and management with direct responsibility for supply chain management. In keeping with our ongoing commitment to continuous Improvement, we evaluate our training and awareness program each year in order to assess needs and to address changes in applicable laws and circumstances.

We are currently designing a custom compliance training video that specifically targets human trafficking scenarios. This video will be circulated to all employees on a worldwide basis in October 2019.

This statement relates to the financial year ending 31 December 2018 and has been approved by the Board of Sherwin-Williams Diversified Brands Limited.

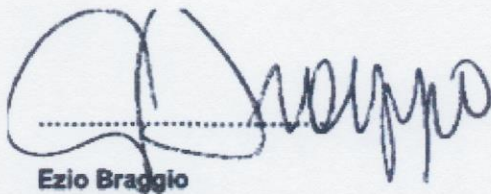

Ezio Braggio

Director


22 March 2019

Unicell Poland Sp. z o.o.
ul. Suprańska 25,
16-010 Wasilków
tel (085) 7104 000
fax(085) 7186 862

STATEMENT

Unicell Poland Sp. z o. o. states that the content of the substances listed below in **paint Biały sufit** is as follows:

1. Heavy metals or their compounds: cadmium, lead, chromium (VI), mercury, arsenic, barium, selenium, cobalt and antimony not exceed 0,01% by weight of the product
2. Alkylphenol ethoxylates (APEOs) – do not contain
3. An isothiazolinone concentration not exceeding 0,05% by weight (w / w) of the product
4. Free formaldehyde content not exceeding 0,001% by weight of the product

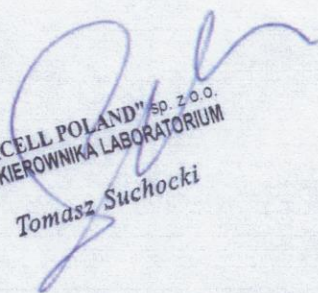
"UNICELL POLAND" Sp. z o.o.
Z-ca KIEROWNIKA LABORATORIUM
Tomasz Suchocki

"UNICELL POLAND" Sp. z o.o.
16-010 Wasilków, ul. Suprańska 25
tel. 085 71-04-000, fax 085 71-86-862
NIP 542-25-03-648




Unicell Poland Sp.z o.o.
ul. Suprańska 25,
16-010 Wasilków
tel (085) 7104 000
fax(085) 7186 862

STATEMENT

Unicell Poland Sp. z o. o. states that the content of the substances listed below in **paint Cocontracta** is as follows:

1. Heavy metals or their compounds: cadmium, lead, chromium (VI), mercury, arsenic, barium, selenium, cobalt and antimony not exceed 0,01% by weight of the product
2. Alkylphenol ethoxylates (APEOs) – do not contain
3. An isothiazolinone concentration not exceeding 0,05% by weight (w / w) of the product
4. Free formaldehyde content not exceeding 0,001% by weight of the product

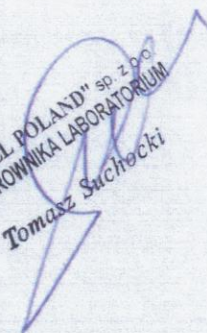
"UNICELL POLAND" sp. z o.o.
Z-ca KIEROWNIKA LABORATORIUM
Tomasz Suchecki

"UNICELL POLAND" Sp. z o.o.
16-010 Wasilków, ul. Suprańska 25
tel. 085 71-04-000, fax 085 71-86-862
NIP. 542-25-03-648



Wasilków, 15.01.2020

Unicell Poland Sp. z o.o.

ul. Suprańska 25
16-010 Wasilków
tel. (085) 7104 000

STATEMENT

Unicell Poland Sp. z o. o declares that the paints named "Contracta" and "Biały Sufit" meets the requirements of Directive 2004/42 /CE of the European Parliament and of the council of April 21, 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds as a result of the use of organic solvents in some paints and varnishes and in vehicle refinishing products. The limit of VOC content for this type of products by Directive 2004/42/ CE (cat. A/e/WB) is 30g/l.

Product don't contain any harmful substances comply with the restriction of SVHC (Substances of Very High Concern) in (EC) 1907/2006 (REACH --Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) regulated by the European Union.

"UNICELL POLAND" sp. z o.o.
Z-ca KIEROWNIKA LABORATORIUM

Tomasz Suchocki

Tomasz Suchocki
Deputy Laboratory Manager
Unicell Poland

"UNICELL POLAND" Sp. z o.o.
16-010 Wasilków, ul. Suprańska 25
tel. 085 71-04-000, fax 085 71-86-862
NIP 542-25-03-648

The management system of

Unicell Poland Sp. z o.o.

Headquarters: ul. Suprańska 25, 16-010 Wasilków, Poland

Site: ul. Rolna 8, 16-123 Kuźnica Białostocka, Poland

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015


For the following activities

Production and sales of construction chemicals.

This certificate is valid from 15 December 2017 until 14 December 2020
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Re certification audit due before 21 November 2020

Issue 1. Organization certified since since 23 December 2014
and first certified by SGS on 15 December 2017



0005

Authorised by

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

IAF SGS 9001 2015 0117

Page 1 of 1



Technical data for position 2

Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Project name poliklinika seskines g. 24
Vilnius

Type RecoveryHexHorizontal
Application Indoor
Project Tag TS_IS2
Size VVS015s
Set VVS015s-R-FPV/VVS015s-L-FPV_cd

Supply airflow 2 1200.00 m³/h
External pressure 230 Pa


Exhaust airflow 2 725.00 m³/h
External pressure 230 Pa

Insulation thickness 30 mm
Insulation Polyurethane Foam

SFP Winter (EN 13779) 1.00 kW/m³/s
SFP Summer (EN 13779) 1.00 kW/m³/s

Weight of the set (+/- 10%)* 139 Kg

Top View

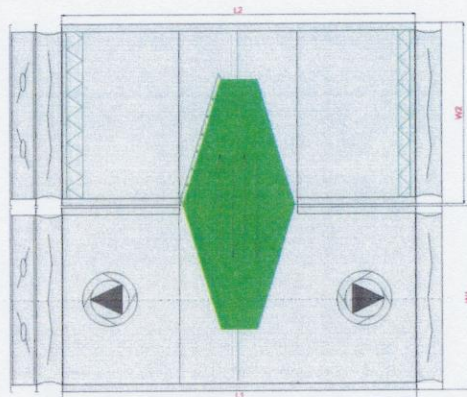



Comment 1:

Technical data for position 2


Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Front View (left)

Front View (right)



Inspection Panels

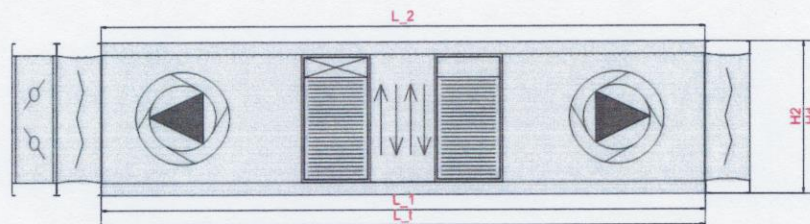

Sizes [mm]

Air intake Supply FF	715x318	Lt 1504	Hi 320	Wi 715
Air outlet Supply FF	715x318	LtA 1834	H 380	W 775
				W2 1560
Air inlet Exhaust FF	715x318			
Air outlet Exhaust FF	715x318			

Unit design

Walls filled with Poulirethane 30mm foam, double skin made of steel, excluding silencer sections.

Down base unit inspection

Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150.

Technical data for position 2

Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Base unit with pre-configured EC motors drives
Energy recovery efficiency meet EC 1253/2014 requirements

Temperature Conditions

	External air	Return air
Winter outdoor reference temperature -23.0 °C		
Summer	24.2 °C 59 %	20.0 °C 76 %
Winter	-23.0 °C 90 %	20.0 °C 37 %

Supply

Panel Filter

Type F7/50.Flat.Int.Sld
ePM2,5 65% [E] (ISO16890) Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Filter Energy Performance Class E

Winter operation

50% Dirty Air Pressure Drop	126 Pa
Initial Air Pressure Drop	52 Pa
100% Dirty Air Pressure Drop	200 Pa
Air velocity	1.52 m/s

Summer operation

50% Dirty Air Pressure Drop	126 Pa
Initial Air Pressure Drop	52 Pa
100% Dirty Air Pressure Drop	200 Pa
Air velocity	1.52 m/s

Counter-Flow Recuperator (Hexagonal)

Type PCR VVS015s Hex
HIPS or AL 2.0 (SR)

Winter operation

Supply

Intake air DBT/RH	-23.0 °C/90 %
Discharge air DBT/RH	7.2 °C/7 %
Air velocity	1.54 m/s
Pressure drop Wet / Dry	135 Pa/181 Pa
Recovery capacity Sensible / Total	10.4 kW/7.3 kW
Actual efficiency / at balanced flow	70 %/85 %

Winter operation

Exhaust

Intake air DBT/RH	20.0 °C/37 %
Discharge air DBT/RH	-7.4 °C/100 %
Air velocity	1.09 m/s
Pressure drop Wet / Dry	71 Pa/79 Pa
Recovery Bypass	Yes
Air Damper	No
Counter-Flow (Hex)	Max Internal Leakage 0.25%

Summer operation

Supply

Intake air DBT/RH	24.2 °C/59 %
Discharge air DBT/RH	24.2 °C/59 %
Air velocity	1.54 m/s
Pressure drop Wet / Dry	135 Pa/0 Pa
Recovery capacity Sensible / Total	0.0 kW/0.0 kW
Actual efficiency / at balanced flow	0 %/0 %

Summer operation

Exhaust

Intake air DBT/RH	20.0 °C/76 %
Discharge air DBT/RH	20.0 °C/76 %
Air velocity	1.09 m/s
Pressure drop Wet / Dry	71 Pa/0 Pa

Technical data for position 2

Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Plug-Fan Set

Fan Section PLUG_DD_250_0,38_2.00

EC_IE4_F_IMB14_71_2.00p_T 771.3.550-4 250|0.38kW|2.00x1

Fan System Main Fan Qty in section x 1

Fan Set Assembly Type FLX1 (Gasket)

Fan Set Designed for wet operating conditions

The Fan System Effects Taken Into Account In The Fan Performances

Fan PLUG_VS_250_AF_Px 1

Total Static Pressure	491 Pa	Impeller efficiency: Static / Total	71 %/74 %
Dynamic pressure	21 Pa	Shaft power	0.23 kW x 1
Internal pressure	230 Pa	Working revolutions	2564 1/min
Total Pressure	512 Pa	Fans Connection Standard	FLX1 (Gasket)

Motor EC_IE4_F_71_IMB14_2.00p_0.38_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_2.00p_T

FLA	2.1 A	MCA	2.7 A
MCB	6.0 A		
Motor enclosure	IMB14	Rated Current	2.1 A x 1
IEC Size	71	Rated revolutions	3000 1/min
Operational Voltage	230 V/1 ph	Rated Power	0.38 kW x 1
Fan Motor Rated Voltage	230 V/1 ph/50 Hz	Motor Version	Standard

Variable Frequency Drives

Resp_FanSection_Vfd_FLA_Name	2.1 A	Resp_FanSection_Vfd_MCA_Name	2.7 A
Resp_FanSection_Vfd_MCB_Name	6.0 A		
VFD(AC) or Controller(EC)		Connecting point	CP Excluded
VFD(AC) or Controller(EC) Qty in section	1	VFD(AC) or Controller(EC) Voltage Supply	230/1/50 V/ph/Hz
VFD(AC) or Controller(EC) Settings	43 Hz	VFD(AC) or Controller(EC) Rated Power	0.75 kW x 1
VFD(AC) or Controller(EC) in selection	Included	VFD HMI	No
VFD Optional Nema KIT	No	ModBus Connecting Board	Yes
Winter operation		Summer operation	
EPC for mean contaminated filters	0.27 kW	EPC for mean contaminated filters	0.27 kW
EPC for clean filters	0.22 kW	EPC for clean filters	0.22 kW
SFP for clean filters	0.67 kW/m³/s	SFP for clean filters	0.67 kW/m³/s

Acoustic data

Acoustic power level [dB(A)]	Frequency	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lw [dB(A)]
Inlet	[dB(A)]	42.5	54.9	60.9	60.3	59.5	54.1	47.6	65.8
Outlet	[dB(A)]	47.0	60.3	66.3	66.6	64.9	60.4	54.8	71.6
Environment	[dB(A)]	35.0	54.3	55.3	54.6	50.9	28.4	13.8	60.1

Technical data for position 2

Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Acoustic pressure level at 1 meter distance [dB(A)]	Frequency [dB(A)]	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lp [dB(A)]
		28.0	47.3	48.3	47.6	43.9	21.4	6.8	53.1

Exhaust airflow 3

Panel Filter

Type M5/50.Flat.Int.Sld

ePM10 50% [E] - ISO 16890

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Filter Energy Performance Class

E

Winter operation

50% Dirty Air Pressure Drop 107 Pa

Initial Air Pressure Drop 14 Pa

100% Dirty Air Pressure Drop 200 Pa

Air velocity 0.92 m/s

Summer operation

50% Dirty Air Pressure Drop 107 Pa

Initial Air Pressure Drop 14 Pa

100% Dirty Air Pressure Drop 200 Pa

Air velocity 0.92 m/s

Plug-Fan Set

Fan Section PLUG_DD_250_0,38_2.00

EC_IE4_F_IMB14_71_2.00p_T

771.3.550-4

250|0.38kW|2.00x1

Fan System

Main Fan

Qty in section

x 1

Fan Set Assembly Type

FLX1 (Gasket)

Fan Set Designed for wet operating conditions

The Fan System Effects Taken Into Account In The Fan Performances

Fan PLUG_VS_250_AF_Px 1

Total Static Pressure

408 Pa

Impeller efficiency: Static / Total

67 %/68 %

Dynamic pressure

8 Pa

Shaft power

0.12 kW x 1

External pressure

230 Pa

Working revolutions

2205 1/min

Total Pressure

416 Pa

Fans Connection Standard

FLX1 (Gasket)

Motor EC_IE4_F_71_IMB14_2.00p_0.38_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_2.00p_T

FLA

2.1 A

MCA

2.7 A

MCB

6.0 A

Motor enclosure

IMB14

Rated Current

2.1 A x 1

IEC Size

71

Rated revolutions

3000 1/min

Operational Voltage

230 V/1 ph

Rated Power

0.38 kW x 1

Fan Motor Rated Voltage

230 V/1 ph/50 Hz

Motor Version

Standard

Variable Frequency Drives

Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Resp_FanSection_Vfd_MCA_Name	2.7 A
Connecting point	CP Excluded
VFD(AC) or Controller(EC) Voltage Supply	230/1/50 V/ph/Hz
VFD(AC) or Controller(EC) Rated Power	0.75 kW x 1
VFD HMI	No
ModBus Connecting Board	Yes
Summer operation	
EPC for mean contaminated filters	0.14 kW
EPC for clean filters	0.11 kW
SFP for clean filters	0.53 kW/m³/s

Acoustic pressure level at 1 meter distance [dB(A)]	Frequency	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lp [dB(A)]
	[dB(A)]	26.1	45.5	46.4	45.8	42.1	19.6	4.9	51.3

Inlet Outlet Holes	Supply	Exhaust
Air Inlet	Front 715x318	Front 715x318
Air Outlet	Front 715x318	Front 715x318
Air Damper	Supply	Exhaust
Air Inlet	Yes 685x288	No
Air Outlet	No	Yes 685x288
Flexible Connection	Supply	Exhaust
Air Inlet	Yes 685x288	Yes 685x288
Air Outlet	Yes 685x288	Yes 685x288

Technical data for position 2


Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Air Damper Actuator ON-OFF 10Nm	ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm	2
Air Damper Actuator 0-10 2Nm	ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm	1
Temperature sensor		
Name	Code	Set
Resp_Controls_TempSensors_Temp. Sensor NTC10k (Outdoor)	Temp. Sensor NTC10k (Outdoor)	3
Duct temperature sensor NTC 10k	Temp. Sensor NTC10k (Duct)	1
Transducers and Switches		
Name	Code	Set
Static Pressure Transducer	PRSS.TRDC	1
CO2 Transducer	CO2.TRDC	1

Section splits

Transport Sections	Mass [Kg]	LENGTH [mm]	WIDTH [mm]	HEIGHT [mm]
1	121	1504	1560	380

Transport Sections Dims

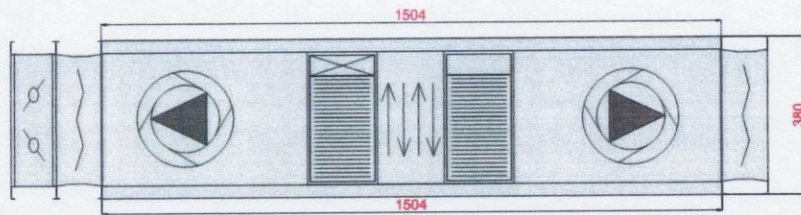

Technical data for position 1

Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Project name poliklinika seskines g. 24
 Vilnius

Type RecoveryHexHorizontal
 Application Indoor
 Project Tag TS_IS1
 Size VVS010s
 Set VVS010s-R-FPV/VVS010s-L-FPV_cd

Supply airflow 2 430.00 m³/h

External pressure 230 Pa

Exhaust airflow 2 430.00 m³/h

External pressure 230 Pa

Insulation thickness 30 mm


SFP Winter (EN 13779) 0.98 kW/m³/s

Insulation Polyurethane Foam

SFP Summer (EN 13779) 0.98 kW/m³/s

Weight of the set (+/- 10%)* 115 Kg

Top View

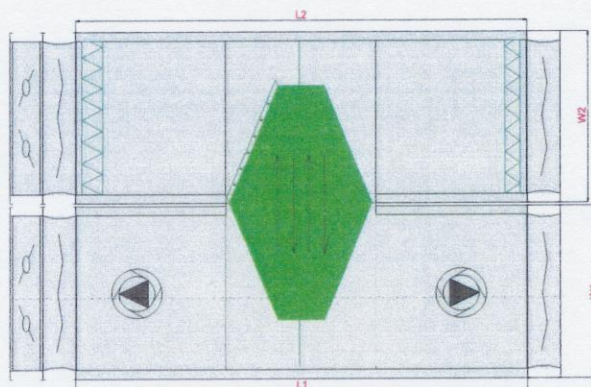



Comment 1:

Technical data for position 1


Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Front View (left)

Front View (right)

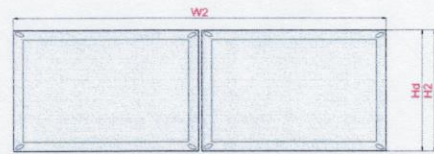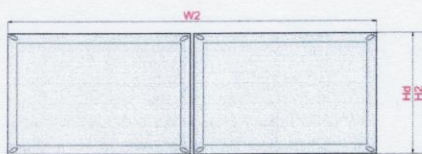

Inspection Panels

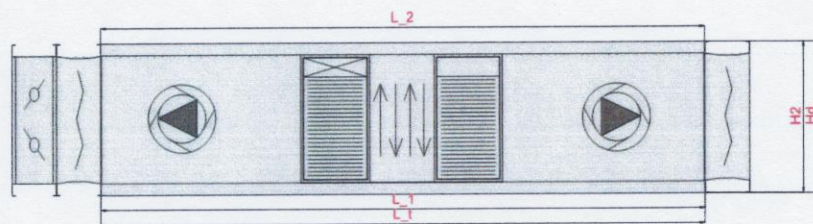

Sizes [mm]

Air intake Supply FF	515x318	Lt 1504	Hi 320	Wi 515
Air outlet Supply FF	515x318	LtA 1834	H 380	W 575
				W2 1160
Air inlet Exhaust FF	515x318			
Air outlet Exhaust FF	515x318			

Unit design

Walls filled with Poulirethane 30mm foam, double skin made of steel, excluding silencer sections.

Down base unit inspection

Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150.

Technical data for position 1

Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Base unit with pre-configured EC motors drives
Energy recovery efficiency meet EC 1253/2014 requirements

Temperature Conditions

	External air	Return air
Winter outdoor reference temperature -23.0 °C		
Summer	24.2 °C 59 %	20.0 °C 76 %
Winter	-23.0 °C 90 %	20.0 °C 37 %

Supply



Panel Filter

Type F7/50.Flat.Int.Sld
ePM2,5 65% [E] (ISO16890) Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Filter Energy Performance Class E

Winter operation

50% Dirty Air Pressure Drop	107 Pa
Initial Air Pressure Drop	13 Pa
100% Dirty Air Pressure Drop	200 Pa
Air velocity	0.75 m/s

Summer operation

50% Dirty Air Pressure Drop	107 Pa
Initial Air Pressure Drop	13 Pa
100% Dirty Air Pressure Drop	200 Pa
Air velocity	0.75 m/s

Counter-Flow Recuperator (Hexagonal)

Type PCR VVS010s Hex
HIPS or AL 2.0 (SR)

Winter operation

Supply

Intake air DBT/RH	-23.0 °C/90 %
Discharge air DBT/RH	18.3 °C/3 %
Air velocity	0.76 m/s
Pressure drop Wet / Dry	25 Pa/52 Pa
Recovery capacity Sensible / Total	5.5 kW/6.0 kW
Actual efficiency / at balanced flow	96 %/0 %

Winter operation

Exhaust

Intake air DBT/RH	20.0 °C/37 %
Discharge air DBT/RH	-10.5 °C/100 %
Air velocity	0.89 m/s
Pressure drop Wet / Dry	44 Pa/52 Pa
Recovery Bypass	Yes
Air Damper	No
Counter-Flow (Hex)	Max Internal Leakage 0.25%

Summer operation

Supply

Intake air DBT/RH	24.2 °C/59 %
Discharge air DBT/RH	24.2 °C/59 %
Air velocity	0.76 m/s
Pressure drop Wet / Dry	25 Pa/0 Pa
Recovery capacity Sensible / Total	0.0 kW/0.0 kW
Actual efficiency / at balanced flow	0 %/0 %

Summer operation

Exhaust

Intake air DBT/RH	20.0 °C/76 %
Discharge air DBT/RH	20.0 °C/76 %
Air velocity	0.89 m/s
Pressure drop Wet / Dry	44 Pa/0 Pa

Technical data for position 1

Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Plug-Fan Set

Fan Section PLUG_DD_225_0,38_1.64

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p_T

771.3.550-3

225|0.38kW|1.64x1

Fan System

Main Fan

Qty in section

x 1

Fan Set Assembly Type

FLX1 (Gasket)

Fan Set Designed for wet operating conditions

The Fan System Effects Taken Into Account In The Fan Performances

Fan PLUG_VS_225_AF_Px 1

Total Static Pressure

362 Pa

Impeller efficiency: Static / Total

62 %/63 %

Dynamic pressure

4 Pa

Shaft power

0.07 kW x 1

Internal pressure

230 Pa

Working revolutions

2298 1/min

Total Pressure

366 Pa

Fans Connection Standard

FLX1 (Gasket)

Motor EC_IE4_F_71_IMB14_1.64p_0.38_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p_T

FLA

2.1 A

MCA

2.7 A

MCB

6.0 A

Motor enclosure

IMB14

Rated Current

2.1 A x 1

IEC Size

71

Rated revolutions

3650 1/min

Operational Voltage

230 V/1 ph

Rated Power

0.38 kW x 1

Fan Motor Rated Voltage

230 V/1 ph/50 Hz

Motor Version

Standard

Variable Frequency Drives

Resp_FanSection_Vfd_FLA_Name

2.1 A

Resp_FanSection_Vfd_MCA_Name

2.7 A

Resp_FanSection_Vfd_MCB_Name

6.0 A

VFD(AC) or Controller(EC)

Connecting point

CP Excluded

VFD(AC) or Controller(EC) Qty in section

1

VFD(AC) or Controller(EC) Voltage Supply

230/1/50 V/ph/Hz

VFD(AC) or Controller(EC) Settings

31 Hz

VFD(AC) or Controller(EC) Rated Power

0.75 kW x 1

VFD(AC) or Controller(EC) in selection

Included

VFD HMI

No

VFD Optional Nema KIT

No

ModBus Connecting Board

Yes

Winter operation

EPC for mean contaminated filters

0.08 kW

EPC for mean contaminated filters

0.08 kW

EPC for clean filters

0.06 kW

EPC for clean filters

0.06 kW

SFP for clean filters

0.48 kW/m³/s

SFP for clean filters

0.48 kW/m³/s

Summer operation

Acoustic data

Acoustic power level [dB(A)]	Frequency	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lw [dB(A)]
Inlet	[dB(A)]	39.1	51.5	57.5	56.9	56.1	50.7	44.2	62.4
Outlet	[dB(A)]	43.6	56.9	62.9	63.2	61.5	57.0	51.4	68.2
Environment	[dB(A)]	31.6	50.9	51.9	51.2	47.5	25.0	10.4	56.7

Technical data for position 1

Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Acoustic pressure level at 1 meter distance [dB(A)]	Frequency	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lp [dB(A)]
	[dB(A)]	24.6	43.9	44.9	44.2	40.5	18.0	3.4	49.7

Exhaust airflow 3

Panel Filter

Type M5/50.Flat.Int.Sld

ePM10 50% [E] - ISO 16890

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Filter Energy Performance Class

E

Winter operation

50% Dirty Air Pressure Drop

105 Pa

Initial Air Pressure Drop

10 Pa

100% Dirty Air Pressure Drop

200 Pa

Air velocity

0.75 m/s

Summer operation

50% Dirty Air Pressure Drop

105 Pa

Initial Air Pressure Drop

10 Pa

100% Dirty Air Pressure Drop

200 Pa

Air velocity

0.75 m/s

Plug-Fan Set

Fan Section PLUG_DD_225_0,38_1.64

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p_T

771.3.550-3

225|0.38kW|1.64x1

Fan System

Main Fan

Qty in section

x 1

Fan Set Assembly Type

FLX1 (Gasket)

Fan Set Designed for wet operating conditions

The Fan System Effects Taken Into Account In The Fan Performances

Fan PLUG_VS_225_AF_Px 1

Total Static Pressure

379 Pa

Dynamic pressure

4 Pa

External pressure

230 Pa

Total Pressure

383 Pa

Impeller efficiency: Static / Total

62 %/63 %

Shaft power

0.07 kW x 1

Working revolutions

2350 1/min

Fans Connection Standard

FLX1 (Gasket)

Motor EC_IE4_F_71_IMB14_1.64p_0.38_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p_T

FLA

2.1 A

MCA

2.7 A

MCB

6.0 A

Motor enclosure

IMB14

Rated Current

2.1 A x 1

IEC Size

71

Rated revolutions

3650 1/min

Operational Voltage

230 V/1 ph

Rated Power

0.38 kW x 1

Fan Motor Rated Voltage

230 V/1 ph/50 Hz

Motor Version

Standard

Variable Frequency Drives



Technical data for position 1

Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Resp_FanSection_Vfd_FLA_Name	2.1 A
Resp_FanSection_Vfd_MCB_Name	6.0 A
VFD(AC) or Controller(EC)	
VFD(AC) or Controller(EC) Qty in section	1
VFD(AC) or Controller(EC) Settings	32 Hz
VFD(AC) or Controller(EC) in selection	Included
VFD Optional Nema KIT	No
Winter operation	
EPC for mean contaminated filters	0.08 kW
EPC for clean filters	0.06 kW
SFP for clean filters	0.51 kW/m³/s

Resp_FanSection_Vfd_MCA_Name	2.7 A
Connecting point	CP Excluded
VFD(AC) or Controller(EC) Voltage Supply	230/1/50 V/ph/Hz
VFD(AC) or Controller(EC) Rated Power	0.75 kW x 1
VFD HMI	No
ModBus Connecting Board	Yes
Summer operation	
EPC for mean contaminated filters	0.08 kW
EPC for clean filters	0.06 kW
SFP for clean filters	0.51 kW/m³/s

Acoustic data

Acoustic power level [dB(A)]	Frequency	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lw [dB(A)]
Inlet	[dB(A)]	41.3	54.7	60.6	60.9	59.3	53.8	48.2	65.9
Outlet	[dB(A)]	44.0	57.4	63.3	63.6	62.0	57.4	51.8	68.6
Environment	[dB(A)]	32.0	51.4	52.3	51.6	48.0	25.4	10.8	57.1

Acoustic pressure level at 1 meter distance [dB(A)]	Frequency	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lp [dB(A)]
	[dB(A)]	25.0	44.4	45.3	44.6	41.0	18.4	3.8	50.1

Air Inlet Outlet ACCESSORIES

Supply

Exhaust

Controls Selection Mode: Functional set

Inlet Outlet Holes	Supply	Exhaust
Air Inlet	Front 515x318	Front 515x318
Air Outlet	Front 515x318	Front 515x318
AirDamper	Supply	Exhaust
Air Inlet	Yes 485x288	No
Air Outlet	No	Yes 485x288
Flexible Connection	Supply	Exhaust
Air Inlet	Yes 485x288	Yes 485x288
Air Outlet	Yes 485x288	Yes 485x288

Control application

Functional Code

Kod Aplikacji

Main Temp. Sensor

Human Machine Interface

HMI Advanced (Settings)

Control Box

Air damper actuators

Name

Code

Set

AP|0|0|0|0|0|0|0|0|6|1|0|0|0|0|0|1

uPC3 (AP-32)

Duct Supply

Options

CAV/VAV

Resp_Controls_CO2Control_Name

Yes

Yes

Technical data for position 1


Offer number 7/LIVE.EUR/MB/2020

Air Damper Actuator ON-OFF 10Nm	ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm	2
Air Damper Actuator 0-10 2Nm	ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm	1
Temperature sensor		
Name	Code	Set
Resp_Controls_TempSensors_Temp. Sensor NTC10k (Outdoor)	Temp. Sensor NTC10k (Outdoor)	3
Duct temperature sensor NTC 10k	Temp. Sensor NTC10k (Duct)	1
Transducers and Switches		
Name	Code	Set
Static Pressure Transducer	PRSS.TRDC	1
CO2 Transducer	CO2.TRDC	1

Section splits

Transport Sections	Mass [Kg]	LENGTH [mm]	WIDTH [mm]	HEIGHT [mm]
1	96	1504	1160	380

Transport Sections Dims

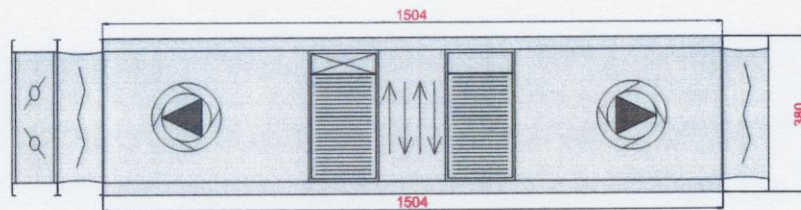


AMV 5 MINI

PRODUCT DATA

AMV Mini

It is a kind of VRF system that adopt DC inverter compressor and the outdoor unit could be connected with several indoor units to realize independent cooling or heating control in different rooms.

- Advanced control functions;
- Better reliability;
- Compact outdoor unit;
- DC inverter scroll compressor;
- ECO-friendly R410A refrigerant;
- Flexible piping Design.



Inner groove copper

Golden fin condenser

High efficiency

Intelligent defrosting

Long-distance monitoring

Centralized control

Energy saving function

Wide voltage range

Comprehensive protection

Compact design

Easier maintainability

Wide operation range

Quiet function


Precise temp. control

AMV Mini

Model	AMV5-0120/M	AMV5-0140/M	AMV5-0160/M
Capacity			
Cooling	kW	14	16
Heating	kW	14.5	18
EER	kW/kW	3.90	3.37
COP	kW/kW	4.18	3.87
IPV/L	Cooling	kW/kW	/
Power supply	V/Ph/Hz	220-240V-1Ph-50Hz & 208-230V-1Ph-60Hz	
Max.Circuit/Fuse Current	A	28.1/32	31.3/40
Power			
Cooling	kW	3.03	3.59
Heating	kW	3.27	3.95
Consumption	kW	7	9
Maximum drive IDU NO.	unit	3	3
Refrigerant Charge volume	kg	37	58
Sound pressure level	dB(A)		
Liquid	mm	0.9.52	
Gas	mm	0.15.87	
Dimension			
(W×D×H)	mm	990×460×1345	
Package	mm	998×560×1500	
Net weight/Gross weight	kg	110/120	110/120
Loading	40GP	57	57
Quantity	40HQ	57	57

* Sound pressure level was measured at a distance 1m.

INSTALLATION

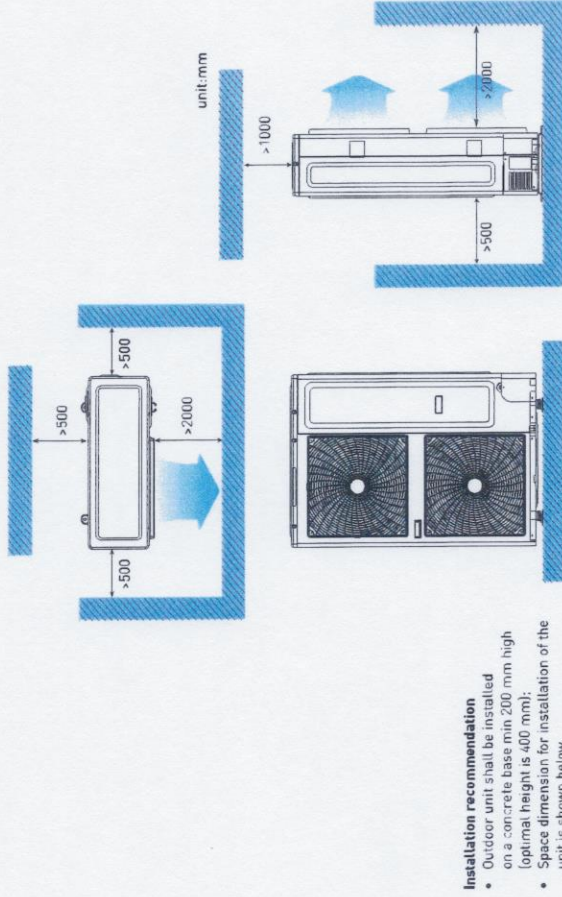


Installation recommendation

- Outdoor unit shall be installed on a concrete base min 200 mm high (optimal height is 400 mm);
- Space dimension for installation of the unit is shown below.

1000 m Pipe Design for Flexible Installation

AMV 5 mini system can be applied in different types of building construction. One of its advantages is the simple pipe design, which will simplify the installation and reduce installation cost.

- max total pipe length reaches 1000m (with limitation)
- actual pipe length between the outdoor unit and the farthest indoor unit 70m
- max height difference between indoor unit and outdoor unit: 30m

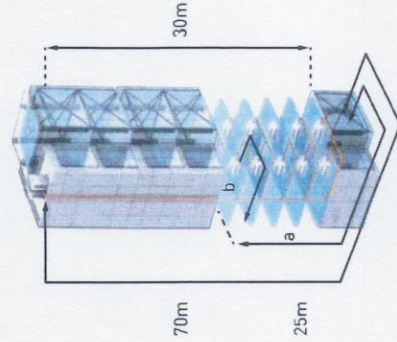

Note:

- a: distance between the first branch and the farthest indoor unit
- b: distance between the first branch and the nearest indoor unit
- a-b≤25m

VRF SYSTEMS

AMV 5 SLIM


PRODUCT DATA

AMV 5 SLIM

It is a kind of VRF system that adopt DC inverter compressor and the outdoor unit could be connected with several indoor units to realize independent cooling or heating control in different rooms.

- Advanced control functions;
- Better reliability;
- Compact outdoor unit;
- DC inverter scroll compressor;
- ECO -friendly R410A refrigerant;
- Flexible piping Design;
- Greatly improved energy efficiency:

Significantly greater efficiency is realized by the use of DC inverter hermetic scroll compressors with high pressure chamber design, improved DC inverter driving technology and large heat exchanger.



Inner groove copper



Golden fin condenser



High efficiency



Intelligent defrosting



Long-distance monitoring



Centralized control



Energy saving function



Wide voltage range



Comprehensive protection



Compact design



Easier maintainability



Wide operation range



Quiet function



Precise temp. control

AVM SLIM

Model			AMV5-0224/S	AMV5-0280/S	AMV5-0335/S
Capacity	Cooling	kW	22.4	28	33.5
	Heating	kW	24	30	35
EER		kW/kW	3.1	2.9	3.1
C O P		kW/kW	3.7	3.4	3.4
Power supply		V/F/Hz	380-415~3ph~50/60hz		
Max. Circuit / Fuse Current		A	16.5/12.5	22.4/17.5	24.0/19.3
Power Consumption	Cooling	kW	7.2	9.8	10.8
	Heating	kW	6.5	8.8	10.2
Maximum drive IDU NO.		unit	13	17	20
Refrigerant Charge volume		kg	5.5	7.0	8.0
Sound pressure level		dB(A)	60	62	63
Conneting pipe	Liquid	mm	φ9.52	φ9.52	φ12.7
	Gas	mm	φ19.05	φ22.0	φ25.4
Dimension (W*D*H)	Outline	mm	940*320*1430	940*460*1615	940*460*1615
	Package	mm	1038*433*1580	1038*578*1765	1038*578*1765
Net weight/Gross weight		kg	133/144	166/183	177/194
Loading		40'GP	54	44	44
Quantity		40'hq	54	44	44

* Sound pressure level was measured at a distance 1m.



Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas

Suretyship insurance letter of a bid

2020-01-21 Nr. 3098602

Kam: VŠĮ „ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA“
Įmonės kodas 124245660
ŠEŠKINĖS G. 24, VILNIUS, LIETUVA

Siūlytojas UAB "AKVESTA", įmonės kodas 300854587, LAISVĖS PR. 115A - 5, VILNIUS, LIETUVA, pateikė 2020-01-28 d. konkursui pažymėtą pasiūlymą "Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas".

Šiuo laidavimo draudimo raštu pažymime, kad ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") įsipareigoja sumokėti Užsakovui, VŠĮ "ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA", įmonės kodas 124245660, ŠEŠKINĖS G. 24, VILNIUS, LIETUVA 7 000,00 EUR (Septyni tūkstančiai EUR 00 ct) draudimo sumą.

Šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu 2020 m. sausio mėn. 21 d.

Šio įsipareigojimo sąlygos yra:

- (1) jeigu pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Siūlytojas atsiima savo pasiūlymą;
- (2) jeigu Siūlytoją pripažinus pirkimo laimėtoju, Siūlytojas iki Užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties;
- (3) jeigu Siūlytoją pripažinus pirkimo laimėtoju, Siūlytojas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo.

Draudikas įsipareigoja sumokėti Užsakovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų visą minėtą sumą po pirmojo reikalavimo raštu. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, tačiau savo rašte nurodo, kad reikalaujama suma jam priklauso dėl Siūlytojo veiksmų pagal vieną arba kelias nurodytas sąlygas ir jas išvardija.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2020 m. sausio mėn. 28 d. iki 2020 m. balandžio mėn. 28 d. imtinai ir netenka galios, jei laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpiu Draudikas raštu negauna Užsakovo reikalavimo mokėti.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.) bei 2020 m. sausio mėn. 21 d. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutarties Nr. 3098602 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>)

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Draudikas
Representative of insurer

Ulinskaitė Daiva

Verslo klientų
departamentas

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) A.V.



Sutartinių prievolių laidavimo draudimo liudijimas

Suretyship of contractual obligations insurance policy

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas

Draudimo objektas: Užsakovo turiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu

Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

Draudimo liudijimo Nr. Insurance policy number	GJELT 3098602	Liudijimo ID Nr. Policy ID number	2408092568
---	---------------	--------------------------------------	------------

Sutarties šalys ir galiojimas

Contractual parties and validity

Jūs (Draudėjas) Policyholder	AKVESTA, UAB, įm. k. 300854587 Adresas: LAISVĖS PR. 115A - 5, VILNIUS, LIETUVA Kontaktinis telefonas +37061862540, el. paštas, el. paštas: akvesta@akvesta.lt		
Naudos gavėjas Beneficiary	ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA, VŠĮ, įm. k. 124245660 Adresas: ŠEŠKINĖS G. 24, VILNIUS, LIETUVA Kontaktinis telefonas +37068582228, el. paštas seskines@poliklinika.lt		
Mes (Draudikas) Insurer	ADB „Gjensidige“	Draudimo sutartis galioja (nuo – iki) Insurance period (valid from – valid till)	2020-01-28 00:00 2020-04-28 24:00
Draudimo sutartį sudaro Insurance contract consists of	Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 3098602; Laidavimo draudimo raštas Nr. 3098602; Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.). (Taisyklės Nr. 036 skelbiamas Draudiko interneto tinklalapyje adresu https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas).		

Draudimo sutarties sąlygos ir draudimo objektas (-ai)

Conditions of insurance coverage and insured object (-s)

Draudimo objektas Subject matter insured	Pasiūlymo laidavimo draudimas (Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo)
Draudimo objekto pavadinimas Name of the subject matter insured	2020 m. sausio mėn. 28 d. pasiūlymas "Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas"
Bendra draudimo suma Total sum insured	7 000,00 EUR

Bendra informacija

Main information

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:

- Jūsų sutarties sudarymui pateiktus asmens duomenis Draudikas tvarko draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu;
- Jūsų asmens duomenys, susiję su sveikata, kiek jų reikia draudimo sutarčiai sudaryti ar vykdyti, Draudiko tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, arba Jūsų kreipimosi dėl įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, pagrindu;
- Draudikas, kai to reikalauja teisės aktai, ar yra teisinis pagrindas, teikia klientų asmens duomenis valstybės institucijoms ir kitiems subjektams, įskaitant: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą, ikiteisminio tyrimo, mokesčių administravimo, asmens duomenų tvarkymo priežiūros, finansų rinkos priežiūros ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas atliekančias institucijas;
- Draudikas, kaip duomenų valdytojas, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie teikdami paslaugas tvarko klientų duomenis Draudiko vardu. Pagrindinės duomenų tvarkytojų kategorijos: draudimo tarpininkai, draudimo žalių administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, skambučių centro paslaugų įmonės, perdraudimo bendrovės, teisės ir finansų konsultantai, archyavavimo, pašto paslaugų teikėjai, sveikatos priežiūros įstaigos, kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančios įmonės, skolų išieškojimo įmonės, turto vertinimo ir apžiūros įmonės;
- Jūs turite teisę susipažinti su Draudiko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslus asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai;
- išsamiau su asmens duomenų tvarkymo principais galite susipažinti Draudiko tinklalapyje: <https://www.gjensidige.lt/asmens-duomeniu-tvarkymo-principai>. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dp@gjensidige.lt.

Tarpininkas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi ADB „Gjensidige“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo. ADB „Gjensidige“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo.

Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.

Tarpininko komisinis atlygis (procentinė išraiška nuo draudimo įmokos sumos) įskaičiuotas į draudimo įmoką.

Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.