

Paketas 234520:1 - Slėgio kėlimo sistemos ir jos pajungimo pirkimas**Klausimynas:****Pateikėme šiuos atsakymus į kvalifikacinius klausimus.**

#	Klausimas	Atsaky
	Bendrieji Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai	2 klausimai atsakymui
01	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijas, ataskaitas ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių Tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir skaitmeninė dokumento kopija.	✓ Atitir reikalav
02	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies,	✓ Atitir reikalav

kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Pateikiama:

1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.

Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir skaitmeninės dokumentų kopijos.

Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 2 klausimai atsakymui

- | | | |
|----|--|----------|
| 03 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas. | ✓ Atitir |
| ▼ | <p>Pateikiama:</p> <p>Dokumentas (-ai) patvirtinantis (-ys), kad Tiekėjas yra įrangos gamintojas arba gamintojo išduotas raštas, patvirtinantis, kad Tiekėjas yra gamintojo atstovas.</p> <p>Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir skaitmeninė dokumento kopija.</p> | reikalav |
| 04 | Tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų | ✓ Atitir |
| ▼ | nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos | reikalav |

Respublikoje atlikti technologinio proceso valdymo, automatikos, ryšių sistemų diegimo paslaugą ypatinguose statiniuose.

Pateikiama:

Tiekėjui LR teisės aktų nustatyta tvarka išduoti kvalifikacijos atestatai (VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) arba LR Aplinkos ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas), arba teisės pripažinimo pažyma, suteikiantys teisę vykdyti darbus statinių kategorijose: ypatingi statiniai.

Statybos darbų sritys: procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas.

Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prisegti dokumentai

Prie savo kainos pasiūlymo pridėjome šiuos dokumentus.

Pavadinimas

PASIULYMAS.pdf (*PASIULYMAS.pdf*)

Komentarai (0) Veiksmai

1_Igaliojimas.pdf (*1_Igaliojimas.pdf*)

Komentarai (0) Veiksmai

2_JAR-2015-05-20_VS.pdf (*2_JAR-2015-05-20_VS.pdf*)

Komentarai (0) Veiksmai

3_JAR_2015-06-25_AS.PDF (*3_JAR_2015-06-25_AS.PDF*)

Komentarai (0) Veiksmai

4_Grundfos_prekybos_ir_serviso_sertifikatas_VS.pdf (*4_Grundfos_prekybos_ir_serviso_sertifik*

Komentarai (0) Veiksmai

5_Tiekejo_deklaracija_VS.pdf (*5_Tiekejo_deklaracija_VS.pdf*)

Komentarai (0) Veiksmai

6_Tiekejo_deklaracija_AS.pdf (*6_Tiekejo_deklaracija_AS.pdf*)

Komentarai (0) Veiksmai

7_Atestatas_5090_AS.pdf (*7_Atestatas_5090_AS.pdf*)

Komentarai (0) Veiksmai

8_Jungtines_veiklos_sutartis.pdf (*8_Jungtines_veiklos_sutartis.pdf*)

Komentarai (0) Veiksmai

9_Technine_specifikacija.pdf (9_Technine_specifikacija.pdf)
Komentarai (0) Veiksmai
10_98389611MPCE3CRIE3505.pdf (10_98389611MPCE3CRIE3505.pdf)
Komentarai (0) Veiksmai
11_98389611MPCE3CRIE355.pdf (11_98389611MPCE3CRIE355.pdf)
Komentarai (0) Veiksmai
12_98389611MPCE3CRIE358.pdf (12_98389611MPCE3CRIE358.pdf)
Komentarai (0) Veiksmai
13_98389611MPCE3CRIE3510.pdf (13_98389611MPCE3CRIE3510.pdf)
Komentarai (0) Veiksmai
14_SITRANS F M MAGFLO (LT2013).pdf (14_SITRANS F M MAGFLO (LT2013).pdf)
Komentarai (0) Veiksmai

Kainos pasiūlymo dokumento pabaiga

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO ŠIAULIŲ FILIALAS

Paukščių takas 2, LT-76346 Šiauliai, tel. (8 41) 59 82 50, faks. (8 41) 52 48 35, el. p. siauliai@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144126368

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-05-20 Nr. 232219

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Vandens siurbliai"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	841500721
faksas	841522392
mobilusis telefonas	869848479
elektroninio pašto adresas	info@siurbliai.lt
interneto svetainės adresas	www.siurbliai.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	VANDA STANKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	144708571
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Girulių g. 24
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	MARTYNAS LABRINCAS
įregistravimo data	1993-04-19
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais
Duomenų suformavimo data

Atsiskaitęs

2015-05-19

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
Valstybinio socialinio draudimo fondu
Duomenų suformavimo data

Neįsiskolinęs

2015-05-18

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės
bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius)
teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus
Pagal pažymą

Pažymos data

Pažymą išspausdino:

Šiaulių filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Skyriaus vedėja




AUŠRA GIRININKIENĖ

SUDĖTA IR SUNUMERUOTA

d. ely

Juridinių asmenų registravimo skyriaus vedėja

Auštėja Čiuninkienė
(vardas, pavardė)



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO ŠIAULIŲ FILIALAS

Paukščių takas 2, LT-76346 Šiauliai, tel. (8 41) 59 82 50, faks. (8 41) 52 48 35, el. p. siauliai@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144126368

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-06-25 Nr. 237051

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Automatizavimo sprendimai"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
faksas	841592278
mobilusis telefonas	869824440; 868237373
elektroninio pašto adresas	saulius.j@autosprendimai.lt
interneto svetainės adresas	www.autosprendimai.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	ALGIRDAS MARCIŠAUSKAS
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300153892
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Tilžės g. 164-2
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	SAULIUS JATAUTAS
įregistravimo data	2005-10-25
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-06-25
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-06-23
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	

Kopija tikra

Direktorius
Saulius Jatautas




duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus
Pagal pažymą

Pažymos data 2015-06-25

Pažymą išspausdino:

Šiaulių filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Skyriaus vedėja




AUŠRA GIRININKIENĖ

Kopija tikra

Direktorius
Saulius Jatautas



SU RISTA IR SUNUMERUOTA

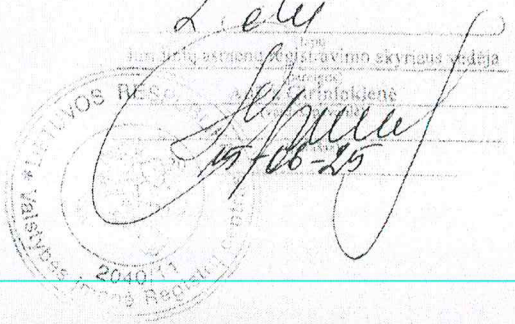

Kopija tikra

Direktorius
Saulius Jatautas



UAB „Vandens siurbLIAI“, jm. kodas 144708571, PVM kodas LT447085716, AB Swedbank, a/s LT687300010080547535
Girulių g. 24, LT-78132, Šiauliai, tel.faks. 8 41 522 392. Filialai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
Daugiau informacijos www.siurbLIAI.lt info@siurbLIAI.lt +370 41 500720

UAB „Šiaulių vandenys“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015-06-23 Nr. TD-15/06/23-SV

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

1. Aš, komercijos vadovas Mantas Labrincas,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Vandens siurbLIAI“,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) UAB „Šiaulių vandenys“
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
Atliekamame pirkime „164414 Slėgio kėlimo sistemos ir jos pajungimo pirkimas“
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Komercijos vadovas
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas*)

(Parašas*)

Mantas Labrincas
(Vardas ir pavardė*)



**AUTOMATIZAVIMO
SPRENDIMAI**

Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
3 priedas

UAB „Automatizavimo sprendimai“

Įmonės kodas 300153892, PVM mokėtojo kodas LT100002447712. Registracijos adresas: Tilžės g. 164-2, LT-76296,

Šiauliai. Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 51-1, LT-76179, Šiauliai

Tel. +37069824440, faks. 841592278, elektroninis paštas saulius.j@autsprendimai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre

UAB „Šiaulių vandenys“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015-06-29 Nr. 2015/06/29-1

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

1. Aš, UAB „Automatizavimo sprendimai“ direktorius Saulius Jatautas _____,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Automatizavimo sprendimai“ _____,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) UAB „Šiaulių vandenys“ _____
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame 234520-slėgio kėlimo sistemosjos ir jos pajungimo pirkimas, VŽ suteiktas
Nr.164414, supaprastintas atviras konkursas,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS, VŽ suteiktas Nr.164414, 2015-06-10 diena,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas*)



Saulius Jatautas
(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

SERTIFIKATAS

Šiuo sertifikatu pažymime, kad
UAB VANDENS SIURBLIAI
Yra



Ilgaliotas serviso ir prekybos partneris



UAB Vandens siurbliai darbuotojai pabaigė mokymų kursą, kurių metu įgijo praktinių žinių apie siurblių parinkimą, techninę priežiūrą ir apie siurblių servisą bei siurblių paleidimą derinimą.

Siurblių serviso kontaktiniai asmenys:
Adresu: Girulių g. 24 Šiauliai LT-78132
Virgilijus Jarašūnas tel.: +370 601 09003
Darius Janušonis tel.: +370 616 40014

Sertifikatas galioja iki 2015 metų gruodžio 31 dienos

SIA „Grundfos Pumps Baltic“ Lietuvos filialo
Vadovas
Andrius Kareniauskas

2015 m. sausio 5 d. >Vilnius

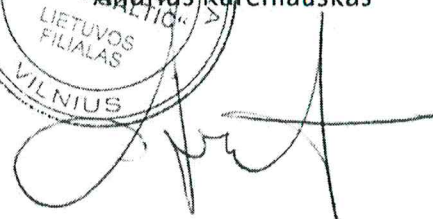



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.5090

UAB "Automatizavimo sprendimai"

Įmonės kodas: 300153892

Tilžės g. 164-2, LT-76296 Šiauliai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; hidrotechnikos statiniai.
Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

02019

Išduotas 2014 m. gegužės 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2007 m. gruodžio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

UAB „Šiaulių vandenys“
(Adresatas (Perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL SLĖGIO KĖLIMO SISTEMOS IR JOS PAJUNGIMO PIRKIMO

2015-06-25 Nr. 15/06/25-SV

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Vandens siurbLIAI“ UAB „Automatizavimo sprendimai“
Tiekėjo adresas	Girulių g. 24, Šiauliai, Lietuva J. Basanavičiaus g. 51-1, Šiauliai, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Komercijos vadovas Mantas Labrincas
Telefono numeris	8 69 884 727
Fakso numeris	8 41 500 721
El. pašto adresas	mantas@siurbLIAI.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir įmonės interneto svetainėje adresu: www.siauliuvandenys.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki **2015 m. rugpjūčio 31 d.**

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

4. * *Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):*

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus
-	-	-

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai). Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

5. **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtims tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
-	-	-

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

6. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)
1	2	3	4	5
1.	Slėgio kėlimo sistema Nr.1 Grundfos Hydro MPC-E 3 CRIE3-5 98389611 slėgio kėlimo stotelė Q8m3h@H18,1 m	Kompl.	1	8.190,00
2.	Slėgio kėlimo sistema Nr.2 Grundfos Hydro MPC-E 3 CRIE3-5 98389611 slėgio kėlimo stotelė Q4m3h@H26 m	Kompl.	1	8.190,00
3.	Slėgio kėlimo sistema Nr.3 Grundfos Hydro MPC-E 3 CRIE3-5 98389611 slėgio kėlimo stotelė Q8m3h@H20 m	Kompl.	1	8.190,00
4.	Slėgio kėlimo sistema Nr.4 Grundfos Hydro MPC-E 3 CRIE3-5 98389611 slėgio kėlimo stotelė Q4m3h@H15 m	Kompl.	1	9.685,00
5.	Slėgio kėlimo sistemų duomenų nuskaitymo įranga	Kompl.	4	10.000,00
Suma, Eur (be PVM)				44.255,00
PVM vertė (21 proc.), Eur				9.293,55
Suma, Eur (su PVM)				53.548,55

Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	<i>Įgaliojimas</i>	1
2	<i>JAR pažyma VS</i>	3
3	<i>JAR pažyma AS</i>	3
4	<i>Grundfos prekybos ir serviso sertifikatas</i>	1
5	<i>Tiekėjo deklaracija VS</i>	1
6	<i>Tiekėjo deklaracija AS</i>	1
7	<i>Atestatas AS</i>	1
8	<i>Jungtinės veiklos sutartis</i>	7
9	<i>Techninė specifikacija</i>	10
10	<i>98389611MPCE3CRIE3505</i>	2
11	<i>98389611MPCE3CRIE355</i>	2
12	<i>98389611MPCE3CRIE358</i>	2
13	<i>98389611MPCE3CRIE3510</i>	2
14	<i>SITRANS F M MAGFLO (LT2013)</i>	80

Komercijos vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Mantas Labrinčas
(Vardas ir pavardė)

Gavėjas: UAB „Šiaulių vandenys“

Data: 2015 m. birželio 26 diena

Numeris: 38

ĮGALIOJIMAS

Įgaliuju UAB „VANDENS SIURBLIAI“ komercijos vadovą Mantą Labrinčą ir technikos direktorių Kostą Šniolį:

- atstovauti UAB „VANDENS SIURBLIAI“ viešajame pirkime **"Pirkimas 234520 - Slėgio kėlimo sistemos ir jos pajungimo pirkimas"**, skelbtame CVP IS;
- pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu, pasirašyti konkurso pasiūlymą ir kitus su tuo susijusius dokumentus (įskaitant tiekėjo deklaraciją, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją);
- tvirtinti UAB „VANDENS SIURBLIAI“ dokumentų kopijas;
- dalyvauti šio konkurso vokų atplėšimo procedūrose.

Įgaliojimas galioja iki 2015-12-31

Direktorius

Martynas Labrincas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objektas** – slėgio kėlimo sistema ir jos pajungimas (toliau - Prekė).

2. **Pirkimo objekto apibūdinimas** – slėgio kėlimo stotys su pajungimu ir telemetrinių duomenų perdavimu (4 vnt.) (toliau – Slėgio kėlimo sistemos). Slėgio kėlimo sistemos turi būti pilnai sukomplektuotos su 1 lentelėje nurodytais komponentais, panaudojant sistemos valdymo/automatikos įrenginius ir atlikti GPRS telemetrinių duomenų perdavimą, atliekant vizualizaciją UAB „Šiaulių vandenys“ duomenų surinkimo, stebėjimo, kontrolės ir valdymo programinėje sistemoje (toliau – SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)) sistemoje.

3. **Prekių pristatymo vietos:**

3.1. Slėgio kėlimo sistema (Nr. 1), 1 vnt. (H-35m., Qnom-8 m³/h) - III pakėlimo siurblinė Nr.7, adresas Lyros g. Nr.14B, Šiauliai;

3.2. Slėgio kėlimo sistema (Nr. 2), 1 vnt. (H-35m., Qnom-8 m³/h) - III pakėlimo siurblinė Nr.14, adresas Architektų g. Nr.26B, Šiauliai;

3.3. Slėgio kėlimo sistema (Nr. 3), 1 vnt. (H-35m., Qnom-8 m³/h) - III pakėlimo siurblinė Nr.16, adresas Architektų g. Nr.14, Šiauliai;

3.4. Slėgio kėlimo sistema (Nr. 4), 1 vnt. (H-35m., Qnom-8 m³/h) - III pakėlimo siurblinė Nr.17, adresas Gegužių g. Nr.61, Šiauliai.

4. **Prekių pristatymo terminai:** Visos slėgio kėlimo sistemos turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Pristačius Prekes pasirašomas Prekių priėmimo – perdavimo aktas.

5. Reikalavimai Prekei pateikiami techninės specifikacijos 6 – 12 punktuose ir 2 lentelėje, o komplektacijos komponentai 1 lentelėje.

Slėgio kėlimo sistemų komplektacijos komponentai

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis
1.	Slėgio kėlimo sistema Nr. 1	1 kompl.
1.1.	Vertikalūs, išcentriniai, daugiapakopiai siurbLIAI su integruotais dažnio keitikliais	3 vnt. (3 darbiniai siurbLIAI)
1.2.	Nerūdijančio plieno kolektorius su 6 sklendėmis ir 3 atbuliniais vožtuvais	2 kompl.
1.3.	Valdymo/automatikos įrenginys	1 vnt.
1.4.	Manometrai	2 vnt.
1.5.	Slėgio jutikliai	2 vnt.
1.6.	Išsiplėtimo, slėgio kompensacinis indas	1 vnt.
2.	Slėgio kėlimo sistema Nr. 2	1 kompl.
2.1.	Vertikalūs, išcentriniai, daugiapakopiai siurbLIAI su integruotais dažnio keitikliais	3 vnt. (3 darbiniai siurbLIAI)
2.2.	Nerūdijančio plieno kolektorius su 6 sklendėmis ir 3 atbuliniais vožtuvais	2 kompl.
2.3.	Valdymo/automatikos įrenginys	1 vnt.
2.4.	Manometrai	2 vnt.
2.5.	Slėgio jutikliai	2 vnt.
2.6.	Išsiplėtimo, slėgio kompensacinis indas	1 vnt.
3.	Slėgio kėlimo sistema Nr. 3	1 kompl.
3.1.	Vertikalūs, išcentriniai, daugiapakopiai siurbLIAI su integruotais dažnio keitikliais	3 vnt. (3 darbiniai siurbLIAI)
3.2.	Nerūdijančio plieno kolektorius su 6 sklendėmis ir 3 atbuliniais vožtuvais	2 kompl.
3.3.	Valdymo/automatikos įrenginys	1 vnt.
3.4.	Manometrai	2 vnt.
3.5.	Slėgio jutikliai	2 vnt.
3.6.	Išsiplėtimo, slėgio kompensacinis indas	1 vnt.
4.	Slėgio kėlimo sistema Nr. 4	1 kompl.
4.1.	Vertikalūs, išcentriniai, daugiapakopiai siurbLIAI su integruotais dažnio keitikliais	3 vnt. (3 darbiniai siurbLIAI)
4.2.	Nerūdijančio plieno kolektorius su 6 sklendėmis ir 3 atbuliniais vožtuvais	2 kompl.

4.3.	Valdymo/automatikos įrenginys	1 vnt.
4.4.	Manometrai	2 vnt.
4.5.	Slėgio jutikliai	2 vnt.
4.6.	Išsiplėtimo, slėgio kompensacinis indas	1 vnt.
4.7.	Geriamo vandens apskaitos elektromagnetinis debitomatis (kompaktinė versija) DN50	1 vnt.
5.	Slėgio kėlimo sistemų duomenų nuskaitymo įranga	
5.1.	Belaidė mobili duomenų nuskaitymo-valdymo fizinė ir programinė įranga, naudojanti radijo ryšio "Bluetooth" sąsają, įskaitant nuotolinį nuskaitymą ir valdymą, per GSM/GPRS tinklą, iš slėgio kėlimo sistemų	4 kompl.

6. Slėgio kėlimo sistemos turi būti pateiktos, kaip pilnai sukomplektuoti įrenginiai, tai yra siurbliai, vamzdynai ir valdymo/automatikos įrenginys su duomenų perdavimo GPRS įrenginiu turi būti sumontuoti ant bendro rėmo. Slėgio kėlimo sistemos, prieš pateikimą Perkančiajai organizacijai, turi būti suderintos ir išbandytos gamintojo arba jo įgalioto atstovo. Tiekėjui nereikės atlikti Slėgio kėlimo sistemų mechaninio montavimo darbų, išskyrus programavimo, paleidimo – derinimo darbų atlikimo ir įvedimo į eksploataciją elektrotechninę dalį.

7. Perkančioji organizacija montavimo darbus atliks ne vėliau, kaip per 15 darbo dienų nuo Slėgio kėlimo sistemų pristatymo 3 punkte nurodytais adresais dienos.

8. Perkančiajai organizacijai sumontavus Slėgio kėlimo sistemas objektuose, Tiekėjas privalo atlikti:

8.1. Slėgio kėlimo sistemų paleidimo, derinimo, telemetrinius III-čio kėlimo siurblių (slėgio kėlimo sistemos Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4) GPRS duomenų perdavimą;

8.2. Centrinėje dispečerinėje (Birutės g. 39A) atlikti naujai įdiegtos įrangos vizualizaciją SCADA sistemoje. Prieš atliekant visus programavimo darbus, būtina numatomus pasikeitimus ir programas, SCADA langus, suderinti su Perkančiąja organizacija.

9. Tiekėjas, 8 punkte nurodytus darbus, turės atlikti ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos Slėgio kėlimo sistemų sumontavimo objektuose dienos ir pranešimo raštu, apie darbų atlikimą (el. paštu arba faksu) pateikimo dienos.

10. Kartu su Slėgio kėlimo sistemomis turi būti pateikta Slėgio kėlimo sistemų bei jų komponentų techninė dokumentacija lietuvių kalba, po 1 egz. kiekvienai Slėgio kėlimo sistemai. Atlikus 8 punkte nurodytus darbus bei pateikus Prekių bei jų komponentų instrukcijas, techninę dokumentaciją lietuvių kalba (po 1 egz.), pasirašomas Prekių parengimo, įdiegimo, paleidimo-derinimo darbų priėmimo - perdavimo aktas.

11. Slėgio kėlimo sistemoms turi būti suteikiamas ne trumpesnis, kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesių garantinis laikotarpis nuo Prekių parengimo, įdiegimo, paleidimo-derinimo darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir šio akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos, jeigu Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. Garantinio laikotarpio metu Prekėms sugedus, Tiekėjas, gavęs apie tai pranešimą raštu (el. paštu arba faksu) privalo atvykti ir atlikti remonto darbus ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

12. Techniniai reikalavimai Slėgio kėlimo sistemų programavimui:

12.1. Slėgio kėlimo sistemos turi veikti automatiname režime be aptarnaujančio personalo, informacijos perdavimas turi būti atliekamas iš slėgio kėlimo sistemos gamintojo integruoto GPRS modemo, pajungiant papildomai į sistemos PLC laisvus įėjimus: patalpos temperatūrą, apšėmimo jutiklį, apsauginę signalizaciją, elektromagnetinį debitomatį;

12.2. Slėgio kėlimo sistemų programinė įranga turi pilnai derėti prie šiuo metu eksploatuojamos UAB „Šiaulių vandenys“ technologinio proceso informacinės sistemos SCADA ir turėti tęstinumą, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos telemetrinių duomenų ryšio priėmimui, centrinėje dispečerinėje. Dispečerinės SCADA atlikta WinCC pagrindu, duomenys surenkami GPRS tinklu, galutiniai duomenys gaunami šviesolaidžiu;

12.3. Siurblinėse ir centrinėje dispečerinėje turi būti kontroliuojami šie parametrai:

12.3.1. įėjimo slėgis. Įėjimo slėgiui sumažėjus žemiau nustatytos reikšmės turi būti stabdoma slėgio kėlimo sistema, taip pat turi būti numatyta galimybė stebėti ir keisti šį parametą slėgio kėlimo sistemose. Pakartotinis automatinis slėgio kėlimo sistemų paleidimas atliekamas pakilus įėjimo slėgiui iki nustatytos reikšmės (pvz. 1,0 bar, po 5min.). Paleidimas atliekamas ne daugiau nustatytų (pvz. 3) kartų, nepavykus paleidimams slėgio kėlimo sistemos stabdomos iki atvyks aptarnaujantis personalas;

12.3.2. išėjimo slėgis (turi būti numatyta galimybė keisti ir stebėti nustatomą išėjimo slėgį pačiose slėgio kėlimo sistemose ir nuotoliniu būdu iš centrinės dispečerinės), galimybė pajungti antrą išėjimo slėgio jutiklį (4-20mA) patikimumui padidinti, nuo kurio automatiškai valdosi sistema pirmo išėjimo slėgio jutiklio gedimo atveju, antrą slėgio jutiklį pateikti nereikia, reikalinga atlikti esamo slėgio jutiklio instaliavimą sistemose;

12.3.3. dirbančių siurblių skaičius, sūkliai ir efektyvus darbas turi būti valdomi iš slėgio kėlimo sistemos

valdymo/automatikos įrenginio (PLC) priklausomai nuo slėgio skirtumo tarp išėjimo-įėjimo slėgio ir siurblių efektyvumo kreivių;

12.3.4. dingus grandinei tarp išėjimo slėgio daviklio su slėgio kėlimo sistemose integruotu PLC, būtina stabdyti slėgio kėlimo sistemų darbą (esant dubliuojančio slėgio daviklio gedimui) arba palaikyti iš anksto užduotą (programiškai numatytą) dažnį, išsiunčiant avarinį pranešimą į centrinę dispečerinę ir atsispindėti valdymo pultelyje;

12.3.5. siurblinės išėjime niekada negali būti didesnis slėgis nei nustatytas (pvz. 7 bar);

12.3.6. kontroliuojant paduodamo vandens momentinį ir suminį debitą, turi būti numatytas sistemų siurblių stabdymas esant nuliniam debitui iš pajungto elektromagnetinio debitomačio (miego režimas), paleidimas atliekamas užfiksavus vandens suvartojimą ir išėjimo slėgiui nukritus žemiau nustatytos ribos (pvz. 5 bar);

12.3.7. stabdyti slėgio kėlimo sistemų darbą prie nustatyto didelio debito ir nustatyto laiko, paleisti gali tik aptarnaujantis personalas;

12.3.8. kontroliuoti patalpos temperatūrą, perduodant į centrinę dispečerinę;

12.3.9. maitinimo įtampos kontrolė (dingus tinklo įtampai ir atsiradus turi būti numatytas automatinis slėgio kėlimo sistemų paleidimas);

12.3.10. patalpos apsauginės-priešgaisrinės būsenos kontrolė ir perdavimas į centrinę dispečerinę;

12.3.11. patalpos apsėmimo kontrolė ir perdavimas į centrinę dispečerinę;

12.3.12. slėgio kėlimo sistemų įrenginių avarijos;

12.3.13. slėgio kėlimo sistemos PLC turi keisti ne rečiau kaip 24 valandas siurblių eiliškumą arba kiekvieno paleidimo metu.

12.4. Centrinėje dispečerinėje turi būti stebimi šie parametrai:

12.4.1. Grafikų pavidale:

- a) sistemos integruotų dažnio keitiklių dažnis;
- b) momentinis debitas;
- c) įėjimo slėgis;
- d) išėjimo slėgis;
- e) patalpos temperatūra;
- f) naudojama elektros energija;
- g) sistemos efektyvumas.

12.4.2. Siurblinės schemoje:

- a) sistemos integruotų dažnio keitiklių dažnis;
- b) momentinis debitas;
- c) suminis debitas;
- d) įėjimo slėgis;
- e) išėjimo slėgis;
- f) temperatūra;
- g) apsauginė signalizacija;
- h) priešgaisrinė signalizacija;
- i) vanduo siurblinės patalpose;
- j) siurblių darbinės padėties;
- k) suvartota elektros energija, kW/h;
- l) elektros energijos suvartojimas 1 m³ pakeliamo vandens;
- m) sistemos efektyvumas.

12.4.3. Bendrame visų siurblinių lange turi būti atvaizduota:

- a) išėjimo slėgis;
- b) momentinis debitas;
- c) patalpos temperatūra.

12.4.4. Turi būti numatyti šie aliarminiai pranešimai su garsine signalizacija:

- a) dirba/nedirba sistema (siurbLIAI);
- b) žemas įėjimo slėgis;
- c) viršytas maksimalus debitas;
- d) vanduo siurblių salėje;
- e) dingusi maitinimo įtampa;
- f) įsilaužimas;
- g) dirba aptarnaujantis personalas;
- h) gaisras;
- i) mažiau 4mA analoginėse grandinėse;

- j) nėra ryšio su siurbline;
 k) sistemos siurblių avarijos.
13. Slėgio kėlimo sistemos turi atitikti 2 lentelėje nurodytus reikalavimus:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS

Šią lentelę Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

2 lentelė

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
1.	Reikalavimai slėgio kėlimo sistemoms (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4)		
1.1.	Slėgio kėlimo sistemos efektyvumas eta (siurblys + variklis) ir sunaudojama variklio (sistemos) elektrinė galia P kW (P priklausomai nuo gamintojo žymėjimo, bet ne siurblio veleno hidraulinė galia) prie išeinančių debitų, kai įėjimo slėgis į sistemą 30m, kėlimo aukštis išėjime 65 m:	Slėgio sistemos kėlimo aukštis 35 m, eta ir P prie išvardintų debitų: a) minimalus sistemos debitas 0,5 m ³ /h efektyvumas ne mažiau (eta) 18,5%, variklio (sistemos) pareikalaujama iš tinklo galia P ne daugiau 0,3kW; b) nominalus sistemos debitas 5 m ³ /h efektyvumas ne mažiau (eta) 45,5%, variklio (sistemos) pareikalaujama iš tinklo galia P ne daugiau 1,1kW; c) nominalus sistemos debitas 8 m ³ /h efektyvumas ne mažiau (eta) 46,5%, variklio (sistemos) pareikalaujama iš tinklo galia P ne daugiau 1,7kW; d) maksimalus sistemos debitas 10 m ³ /h efektyvumas ne mažiau (eta) 48%, variklio (sistemos) pareikalaujama iš tinklo galia P ne daugiau 2,0kW.	<i>Atitinka. Grafikai prieduose prie pasiūlymo</i>
4.	Bendri reikalavimai Slėgio kėlimo sistemoms		
4.1.	Siurblių darbo kreivė	Siurblių darbo kreivės tikslumas turi atitikti tarptautinio standarto ISO9906 Annex A reikalavimus	<i>Atitinka</i>
4.2.	Nominali įtampa (sistemoje Nr.1)	3 x 380 – 415/220-240 V, AC, 50 – 60Hz, PE.	<i>Atitinka</i>
4.3.	Nominali pagrindinio siurblio įtampa (sistemoje Nr.1)	3 x 380 – 415 arba 1 x 220 – 240 V, AC, 50 – 60Hz, PE	<i>Atitinka</i>
4.4.	Paleidimo būdas	Elektroninis	<i>Atitinka</i>
4.5.	Pagrindinių siurblių su dažnio keitikliu skaičius (sistemoje Nr.1)	3 vnt. (3 darbiniai)	<i>Atitinka</i>
4.6.	Maksimalus sistemų darbinis slėgis	Ne mažiau 16 bar.	<i>Atitinka</i>
4.7.	Vamzdyno įvado diametras (sistemoje Nr.1)	Ne mažesnis, kaip R1 ½	<i>Atitinka</i>
4.8.	Vamzdyno išvado diametras (sistemoje Nr.1)	Ne mažesnis, kaip R1 ½	<i>Atitinka</i>
4.9.	Turi turėti galimybę naudoti radijo ryšio “Bluetooth” arba analogiška sąsaja su išmaniuoju telefonu ar kita įranga, palaikančia numatytą radijo ryšį	a) Turi būti galima nustatyti slėgio kėlimo sistemos parametrus	<i>Atitinka</i>
		b) Turi nuskaityti ir išsaugoti nuskaitytus duomenis jų perkėlimui į personalinį kompiuterį	<i>Atitinka</i>
		c) Turi turėti LCD (arba lygiavertį) displejų	<i>Atitinka</i>
		d) Turi turėti USB jungtį	<i>Atitinka</i>
4.10.	Telemetriniai duomenys iš naujai	Duomenys turi būti perduodami į UAB „Šiaulių	<i>Atitinka</i>

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
	sumontuotų slėgio kėlimo sistemų	vandenys” centrinę dispečerinę (Birutės 39A), derėti prie šiuo metu eksploatuojamos SCADA programinės įrangos, atlikti vizualizacijos langų papildymą	
4.11.	Reikalavimai slėgio kėlimo sistemos standartui	Turi atitikti standarto DIN 1988/T5 (EN806) reikalavimus	Atitinka
5. Slėgio kėlimo sistemų su trimis siurbliais, valdomais dažnio keitikliais, reikalavimai			
5.1.	Valdymas	Dažnio keitikliai integruoti ant variklio	Atitinka
5.2.	Pastovaus slėgio palaikymo sistema	Turi nuolat reguliuoti siurblių apsukas. Visais režimais automatiškai turi būti parenkamas siurblių efektyviausias skaičius ir didžiausias naudingumo koeficientas.	Atitinka
5.3.	Proporcinio slėgio palaikymo sistema	Reguliuojamas slėgis pagal debitą. Mažėjant debitui, sistema automatiškai turi mažinti slėgį. Slėgio mažinimo dydis ir valdymas (tiesioginis ar logaritminis) turi būti laisvai pasirenkamas Perkančiosios organizacijos.	Atitinka
5.4.	Sistemos našumas	Reguliuojamas pagal poreikius įjungiant ir išjungiant reikiamą skaičių siurblių ir lygiagrečiai keičiant dirbančių siurblių apsukas.	Atitinka
5.5.	Siurblių perjungimas	Turi vykti automatiškai ir priklausomai nuo apkrovos, maksimalaus efektyvumo, laiko ir sutrikimų.	Atitinka
5.6.	Siurblių apsukos	Visi dirbantys siurbliai turi dirbti skirtingomis arba vienodomis apsucomis priklausomai nuo poreikio.	Atitinka
5.7.	Siurblių varikliai	Variklio su dažnine pavara efektyvumas turi būti ne žemesnės kaip IE4 (pagal standartą IEC 60034) efektyvumo klasės, bei ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės (IEC 34-5), izoliacijos klasė ne mažesnė kaip F pagal standartą IEC 85 arba lygiavertį. Variklio apsukų valdymo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 25 iki max 50Hz.	Atitinka
5.8.	Siurblių hidraulinės dalys, kurios liečiasi su siurbiamu skysčiu, darbo kameros ir ratai	Darbo ratai turi būti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės, kaip EN DIN 1.4301 / AISI304 klasės	Atitinka
		Darbo ratų hidraulinės pakopos (darbo kameros) korpusas turi būti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės, kaip EN DIN 1.4408/AISI 316 klasės	Atitinka
		Nerūdijančio plieno velenas turi turėti kasetinį veleno sandariklį, pagamintą iš HQQE (SiC/SiC/EPDM) arba lygiavertės medžiagos.	Atitinka
5.9.	Siurblių rėmai ir galvutės	Turi būti pagaminti iš ketaus/nerūdijančio plieno, arba iš ketaus EN-GJS-500-7, priklausomai nuo siurblio tipo; kitos svarbios dalys – iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip EN DIN 1.4301/ AISI304 klasės.	Atitinka
5.10.	Vamzdynai	Turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės, kaip EN DIN 1.4571/AISI 316 klasės.	Atitinka
5.11.	Atraminis rėmas	Turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip EN DIN 1.4301 / AISI304 klasės.	Atitinka
5.12.	Atbulinis vožtuvas ir sklendės	a) Kiekvienas siurblys turi turėti po vieną atbulinį vožtuvą ir dvi sklendes.	Atitinka
		b) Atbuliniai vožtuvai turi būti sertifikuoti pagal DVGW, sklendės – pagal DIN ir DVGW.	Atitinka

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
5.13.	Adapteris su sklende ir diafragminis bakas	Turi būti įrengtas ir parinktas tūris pagal slėgio kėlimo sistemos gamintojo rekomendacijas.	Atitinka
5.14.	Stotelės kolektoriai	a) Turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip EN DIN 1.4571/ AISI 316 klasės.	Atitinka
		b) Kolektorių atšakų suvirinimai turi būti glotnūs, siūlės tvarkingos be grubių atbrailų kolektoriaus viduje ir išorėje.	Atitinka
5.15.	Manometrai (2 vnt.)	Mechaniniai, 10bar.	Atitinka
5.16.	Slėgio jutikliai (2 vnt.)	a) 6 bar jėgimo slėgiui matuoti (analoginis išėjimas 4-20 mA).	Atitinka
		b) 10 bar išėjimo slėgiui matuoti (analoginis išėjimas 4-20 mA).	Atitinka
		c) Tvirtinimas turi būti vertikalus arba horizontalus su sriegiu.	Atitinka
		d) Korpuso apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65.	Atitinka
		e) Pikinis avarinis jėgimo slėgis iki prietaiso sugadinimo ne mažiau kaip 25 bar.	Atitinka
		f) Turi būti sumontuoti su uždaramąja armatūra.	Atitinka
5.17.	Išėjimo slėgio jutiklio dubliavimas	Turi būti galimybė pajungti du išėjimo slėgio jutiklius sistemos patikimumui padidinti.	Atitinka
5.18.	Apsauga nuo sausos eigos	Turi būti suprogramuota valdymo/automatikos sistemoje.	Atitinka
6. Valdymo/automatikos įrenginys			
6.1.	Valdymo/automatikos įrenginys turi valdyti ir užtikrinti šias funkcijas:	a) Pastovaus slėgio (nuolat reguliuojant kiekvieno iš siurblių apsukas) ir proporcinio slėgio (palaikyti užduotą slėgį priklausomai nuo debito) palaikymo funkcija.	Atitinka
		b) PID valdiklio su koreguojamais PI parametrais (Kp+Ti) funkcija.	Atitinka
		b1) Švelnaus sistemos užpildymo funkcija, leidžianti operatoriui nustatyti du sistemos užpildymo laikus: iki 1 bar ir iki darbinio slėgio;	Atitinka
		b2) Švelnaus sistemos užpildymo ir ištuštinimo funkcija, leidžianti nustatyti skirtingus sistemos užpildymo ir ištuštinimo laikus;	Atitinka
		b3) Laikinis slėgio grafikas.	Atitinka
		c) Pastovaus slėgio išėjime pagal kontrolinę vertę, nepriklausomai nuo slėgio įvade svyravimo, palaikymo funkcija.	Atitinka
		d) Siurblių įjungimo/išjungimo režimu esant mažam debitui darbo funkcija.	Atitinka
		e) Automatinio kaskadinio siurblių valdymo, užtikrinančio optimalų efektyvumą, atlikimo funkcija.	Atitinka
		f) Minimalaus laiko tarp paleidimo/sustabdymo pasirinkimo, automatinio siurblių perjungimo ir siurblių prioriteto užtikrinimo funkcija.	Atitinka
		g) Automatinės bandomosios siurblių paleidimo užtikrinimo funkcija, saugant, kad nedirbantys siurbLIAI neužstrigtų.	Atitinka
		h) Rezervinių siurblių nustatymo galimybės funkcija.	Atitinka
		i) Atsarginio (apsauginio - rezervinio) slėgio jutiklio sumontavimo galimybė.	Atitinka
		j) Rankinio valdymo funkcija.	Atitinka

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
		k) Nustatytų verčių (palaikomo slėgio) keitimo funkcija.	Atitinka
6.2.	Debito skaičiavimas	Debito skaičiavimas ir atvaizdavimas pagal siurblių charakteristikas, bei esant pajungtam debitomačiui pagal gaunamus parodymus iš matavimo prietaiso, slėgio ir debitomačio parodymų atvaizdavimas valdiklio LCD ekrane.	Atitinka
6.3.	Nuotolinio valdymo funkcijų keitimas	Turi būti galimybė keisti skaitmenines nuotolinio valdymo funkcijas: a) sistemos įjungimą ir išjungimą; b) nustatyto darbo režimo keitimą; c) nustatytų verčių (palaikomo slėgio) keitimą.	Atitinka
6.4.	Skaitmeniniai įėjimai ir išėjimai	Turi būti individualiai nustatomi.	Atitinka
6.5.	Slėgio kėlimo siurblių ir sistemos monitoringo funkcijos:	a) Minimalios ir maksimalios ribinės vertės monitoringo funkcija.	Atitinka
		b) Slėgio įvade monitoringo funkcija.	Atitinka
		c) Variklių apsaugos monitoringo funkcija.	Atitinka
		d) Jutiklių ir kabelių tikrinimo, ar nėra sutrikimų monitoringo funkcija.	Atitinka
		e) Aliarmų registro su ne mažiau 10 vnt. įspėjimų/aliarmų duomenų registracijos funkcija.	Atitinka
		f) Aliarminio signalo formavimas, dingus maitinimo įtampai (380 - 415V AC) panaudojant rezervinius (komplektacinius) akumuliatorius.	Atitinka
6.6.	Informacijos pateikimo ir signalizavimo funkcijos	Turi būti formuojami avariniai pranešimai ir perspėjimo signalizacijos, kurios pateikiamos sistemos LCD ekrane ir perduodamos į SCADA sistemą.	Atitinka
6.7.	Informacijos atvaizdavimas	a) Turi būti spalvotas grafinis/tekstinis LCD arba lygiavertis displejus (privalo būti ne mažesnis kaip 5,5" ir ne didesnis nei 7" įstrižainės ir ne mažesnė kaip 320 x 240 pikselių raiška) su reguliuojamu foniniu apšvietimu.	Atitinka
		b) Turi būti šviesinė veikimo indikacija dirba/nedirba (pvz. žalia) ir gedimo šviesinė indikacija (pvz. raudona).	Atitinka
		c) Kaip minimum displejuje turi būti spalvotas grafinis įėjimo ir išėjimo slėgių, debito, siurblių galių, dažnių atvaizdavimas.	Atitinka
6.8.	Reliniai išėjimai	Turi turėti atvirus kontaktus (nulinio potencialo) persijungiančias reles, signalizuojančias veikimą arba sutrikimą. NO ar NC nustatymas.	Atitinka
6.9.	Valdymo/automatikos įrenginys	Turi būti sumontuotas plieninėje spintoje/spintose, apsaugos klasė ne žemesnė IP 65, su pagrindiniu jungikliu, visais reikalingais saugikliais, variklių apsaugomis, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (darbo laikas dingus maitinimui ne mažiau 24h) ir komutavimo įranga bei mikroprocesoriniu valdikliu, gamintojo sukomplektuotu GSM/GPRS modemu, su papildomais (ne mažiau 3DI, 2AI, 1TI) įėjimų, (ne mažiau 1DO, AO1) išėjimų moduliu (plokšte) . Turėti galimybę sistemos valdiklio duomenų nuskaitymą ir valdymą per standartinį "Ethernet LAN" jungtį, Modbus RTU RS-485 protokolą. Valdiklis turi turėti galimybę duomenų perdavimą ir valdymą internetu. Įranga turi būti to paties	Atitinka

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
		gamintojo kaip ir slėgio kėlimo sistemos.	
6.10	Reikalavimai GSM/GPRS modemui	a) Darbinė aplinkos drėgmė 30% iki 95%	Atitinka
		b) Darbinė temperatūra –20C iki +45C	Atitinka
		c) Turi turėti galimybę pajungti išorinę maitinimo bateriją	Atitinka
		Turi dirbti sekančiais protokolais ir indikacija: a) ModBus RTU; b) ModBus TCP; c) LED informacija apie duomenų perdavimą.	Atitinka
		Turi turėti galimybę duomenis perduoti: a) SMS – žinutėmis; b) GSM ir GPRS – į SCADA.	Atitinka
		Minimalus vieno paketo duomenų perdavimo dydis ne mažiau 260 bitų.	Atitinka
6.11.	Nuotolinis duomenų nustatymas, nuskaitymas ir duomenų perkėlimas	Turi būti galimybė atlikti nuotolinį (ne prisijungus fiziškai) duomenų nuskaitymą, valdymą, konfigūravimą ir diagnostiką, naudojant radijo ryšio “Bluetooth” arba analogišką sąsają su išmaniuoju telefonu ar kita įranga palaikančią numatytąjį radijo ryšį, ir nuskaitymas per GSM/GPRS tinklą, visa reikalinga įranga ir programinė įranga turi būti pateikta kartu su slėgio kėlimo sistema.	Atitinka
6.12.	Įrenginio montavimo vietoje duomenų nustatymas, nuskaitymas ir duomenų perkėlimas	Turi turėti USB sąsają duomenų nuskaitymui, valdymui, konfigūravimui ir diagnostikai iš įrenginio sumontavimo vietos fiziškai prisijungus.	Atitinka
6.13.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 12V akumuliatorinė baterija	12V akumuliatorinės baterijos darbo laikas, dingus elektros tiekimui, ne mažiau 24 valandos, įkrovimo laikas ne daugiau 8 valandos.	Atitinka, 7 Ah Grundfos PN96079948
7. Techninės sąlygos elektromagnetiniam debitomačiui			
7.1.	Montavimas	a) Turi būti su flanšais, tinkamas montuoti vertikaloje arba horizontalioje padėtyje.	Atitinka
		b) Keitiklis montuojamas atskirai nuo srauto jutiklio.	Atitinka
7.2.	Atitikimas Perkančiosios organizacijos jau naudojamiems elektromagnetiniams debitomačiams	Elektromagnetiniai debitomačiai turi užtikrinti tęstinumą pagal jau naudojamus UAB „Šiaulių vandenys“ elektromagnetinius debitomačius (SIEMENS).	Debitomatis SIEMENS MAG5000 DN50 su patikra
		Elektromagnetiniai debitomačiai, tinkantys geriamo vandens apskaitai, turi dirbti elektromagnetinės indukcijos pagrindu ir neturėti mechaninio jutiklio galvutės.	Atitinka
7.3.	Matuoklis	Turi būti sudarytas iš kombinuoto jutiklio ir keitiklio.	Atitinka
7.4.	Panaudojimo sritis	Sertifikuotas komercinei geriamo vandens apskaitai. Sertifikato tinkamai patvirtintą kopiją pateikti kartu su prietaisu įskaitant ir valstybinės metrologinės patikros liudijimą.	Atitinka
7.5.	Tipo tvirtinimas	Kartu su prietaisu turi būti pateikiama tipo tvirtinimo pažymėjimas Lietuvoje ir / arba tipo tvirtinimo pažymėjimas pagal 2004/22 Europos Sąjungos direktyvą tinkamai patvirtinta kopija.	Atitinka
7.6.	Reikalavimai keitikliui	Keitiklis turi būti mikroprocesorinio tipo, tinkantis komercinei apskaitai.	Atitinka
		Korpuso apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67 pagal EN 60529 ir DIN 40050 standartus.	Atitinka

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
		Displėjaus ekranėlis su foniniu apšvietimu, rodantis raides ir skaičius, ne mažiau kaip 3x20 ženklų debito, susumuočių reikšmių, nuostatų ir gedimų atvaizdavimui.	Atitinka
		Debitas atvirkštine kryptimi rodomas su minuso ženklu.	Atitinka
		Galimybė vienu metu stebėti momentinį ir suminį debitą.	Atitinka
		Turintis galimybę matuoti momentinio ir suminio debito srautą į priekį ir atgal, atskirais aštuonių skilčių skaitikliais debito tiesiogine ir atvirkštine kryptimi.	Atitinka
		Turintis darbo laiko apskaitą.	Atitinka
		Klaidų ir gedimų indikaciją displėjuje ir atmintyje išlaikyti ne mažiau kaip 180 dienų.	Atitinka
		Programuojamą analoginį išėjimą 0/4-20 mA + aliarmas.	Atitinka
		Programuojamą impulsinį/dažninį išėjimą, dažnis 0-10kHz, laiko pastovioji 0,1-30s programuojama, išėjimas pasyvus arba aktyvus.	Atitinka
		Maitinimo įtampa 240V AC, ne daugiau, kaip 10W.	Atitinka
		Matavimo tikslumo paklaida ne didesnė kaip 0,22 % ±1mm/s.	0,22 % ±1mm/s
		Aplinkos darbinė temperatūra nuo -20°C (±5°C) iki +70°C (±5°C).	Atitinka
		Komunikacijos modulis duomenų nuskaitymui Modbus RTU RS485.	Atitinka
		Relinis išėjimas su perjungiančiais kontaktais.	Atitinka
		Visi įėjimai ir išėjimai galvaniškai izoliuoti.	Atitinka
		Galimybė tuščio vamzdžio aptikimui.	Atitinka
		Programuojamą atjungimą mažo debito atveju 0-9,9% nuo maksimalaus debito.	Atitinka
		Automatinį nulio nustatymą.	Atitinka
7.7.	Reikalavimai srauto jutikliui	Tvirtinamas su flanšais.	Atitinka
		Pateikiamo elektromagnetinio debitomačio diametras DN50.	Atitinka
		Matavimo ruožo vidinis padengimas - NBR guma arba lygiaverte medžiaga, sertifikuota geriamam vandeniui.	EPDM guma, sertifikuota geriamam vandeniui
		Tinkamas matuoti geriamajam vandeniui nuo +5 °C iki +16°C.	Atitinka
		Darbinis slėgis nuo 0,03 (± 0,01) iki 20 bar.(± 1).	Atitinka
		Žadinimo dažnis 12,5Hz.	Atitinka
		Korpuso apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67 pagal EN 60529 su galimybe padidinti iki IP68 pagal EN 60529.	Atitinka
		Flanšai pagal EN 1092-1 standartą PN16, anglinis plienas.	Atitinka
		Korpusas iš anglinio plieno.	Atitinka
		Jutiklio matavimo ir PE elektrodai turi būti iš Hastelloy C276 lydinio arba lygiavertės medžiagos.	Atitinka
		Būtinai PE/žeminimo elektrodai. Techninis sprendimas su žeminimo žiedais netinkamas.	Atitinka

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
		Tinkamas matuojamajam srauto greičiui nuo minimalaus ne didesnio kaip 0,25m/s iki maksimalaus ne mažiau kaip 10m/s.	<i>Atitinka</i>

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS NR. VS-15/06/23-1

Šią Jungtinės veiklos sutartį (toliau – „Sutartis“) 2015 m. birželio mėn. 23 dieną sudarė:

UAB „Automatizavimo
sprendimai“

įmonės kodas 300153892, buveinės adresas:
J.Basanavičiaus g.51-1, LT-76179, Šiauliai,
atstovaujama direktoriaus Sauliaus Jatauto, veikiančio
pagal bendrovės įstatus,

ir

UAB „Vandens siurbliai“

įmonės kodas 14470857, buveinės adresas: Girulių g.
24, LT-78132, Šiauliai, atstovaujama direktoriaus
Martyno Labrinco, veikiančio pagal bendrovės įstatus

Toliau šioje Sutartyje UAB „Automatizavimo sprendimai“ ir UAB „Vandens siurbliai“ vadinama „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

- (A) UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – „Perkančioji organizacija“) paskelbė pirkimą supaprastintų atviro konkurso būdu „164414 Slėgio kėlimo sistemos ir jos pajungimo pirkimas“, kurio laimėjimas ir vykdymas yra pagrindas šios sutarties sudarymui.
- (B) UAB „Automatizavimo sprendimai“ ir UAB „Vandens siurbliai“ siekia dalyvauti Konkurse kaip susivienijusių rangovų grupė bei pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu atveju kartu sudaryti ir vykdyti sutartį su UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – „Pirkimo sutartis“).

TODĖL Šalys sudarė šią Sutartį ir susitarė:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia Sutartimi Šalys, kooperuodamos savo darbą ir žinias, įsipareigoja kartu veikti bendram tikslui pasiekti. Bendras Šalių tikslas yra dalyvauti Konkurse kaip susivienijusių rangovų grupė bei, Šalių pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, sudaryti ir vykdyti „164414 SLĖGIO KĖLIMO SISTEMOS IR JOS PAJUNGIMO PIRKIMAS“, pirkimo sutartį (toliau – „Tikslas“).
- 1.2. Ši Sutartis reglamentuoja tik tuos santykius, kurie atsiranda tarp Šalių siekiant Tikslą, įskaitant Sutarties sudarymą, vykdymą bei tarp Šalių kylančius ginčus, susijusius su Sutarties vykdymu.
- 1.3. Šalys pareiškia, kad šia Sutartimi jos nesiekia jokių kitų tikslų, tik Tikslą. Šios Sutarties pagrindu Šalys neketina bendrai vykdyti jokios kitos komercinės ūkinės veiklos, kuri nėra numatyta šioje Sutartyje. Šia Sutartimi nėra sukuriamas juridinis asmuo.

2. JUNGTINĖS VEIKLOS PRINCIPAI

- 2.1. Šalys prisiima solidarią atsakomybę prieš Perkančiąją organizaciją už prievoles, kurios kyla sudarant ir vykdančią Pirkimo sutartį.

- 2.2. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo laikotarpiu jos nesudarys su trečiaisiais asmenimis jokių sutarčių dėl dalyvavimo Konkurse, išskyrus subrangos sutartis konkurso laimėjimo atveju. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir padėti viena kitai vykdant prievoles, kylančias iš Pirkimo sutarties, suteikti kitai Šaliai visą informaciją, susijusią su Konkursu, šios Sutarties ar Pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, jeigu ši informacija turi įtakos informacijos prašančios Šalies teisėms ir pareigoms, kylančioms iš Pirkimo sutarties ar su ja susijusioms.

3. ŠALIŲ ATLIEKAMI DARBAI

- 3.1. Konkursui reikalingų dokumentų parengimą koordinuoja Vadovaujanti Šalis UAB „Vandens siurbliai“. Vadovaujanti Šalis nurodys terminą, kuriuo UAB „Automatizavimo sprendimai“ privalo parengti jam priklausančią dokumentų dalį.
- 3.2. Kiekvienos Šalies darbų apimtys ir pareigos (įskaitant darbų atlikimą, įrangos tiekimą bei mokymų vykdymą), vykdant šią Sutartį, yra išvardinti šios Sutarties Priede Nr. 2 (toliau – „Darbai“). Perkančiajai organizacijai pripažinus Šalių Konkurso pasiūlymą laimėjusiu, prieš pasirašant Pirkimo sutartį, Šalys pasirašys priedą prie šios Jungtinės veiklos sutarties, kurioje patikslins kiekvienos iš Šalių atliekamus Darbus bei atliekamų Darbų vertę.
- 3.3. Jei dėl objektyvių priežasčių Pirkimo sutarties sudarymo ar vykdymo metu yra būtina pakeisti Darbų apimtį, tokius Darbus pasikeitusia apimtimi vykdo ta Šalis, su kurios pagal šią Sutartį atliekamais Darbais tokie pakeitimai yra labiausiai susiję.
- 3.4. Kiekviena iš Šalių savo Darbų dalies vykdymui naudoja savo materialinius-techninius išteklius.
- 3.5. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja, kad tuo atveju, jei Šalių Konkurso pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir Šalys sudarys Pirkimo sutartį, jos vykdys visas Konkurso dokumentuose nustatytas sąlygas, nebent Pirkimo sutartimi būtų nustatyta kitaip.

4. BENDRAS JUNGTINĖS VEIKLOS REIKALŲ TVARKYMAS

- 4.1. Šalys susitaria, kad UAB „Vandens siurbliai“ yra Vadovaujanti Šalis pagal šią Sutartį vykdomoje jungtinėje veikloje.
- 4.2. UAB „Vandens siurbliai“ tvarko visus Šalių jungtinės veiklos pagal šią Sutartį bendrus reikalus.
- 4.3. UAB „Vandens siurbliai“ turi tokias teises ir pareigas tvarkant bendrus Šalių reikalus:
- (a) vienasmeniškai savo nuožiūra priima ir vykdo visus sprendimus, susijusius su Šalių bendra veikla;
 - (b) Šalių vardu pasirašo ir pateikia Perkančiajai organizacijai Konkurso pasiūlymą;
 - (c) veda derybas su Perkančiąja organizacija, kitais trečiaisiais asmenimis dėl Konkurso, o pripažinus Šalių pasiūlymą laimėjusiu - dėl Pirkimo sutarties;
 - (d) pateikia ir gauna informaciją bei dokumentus, būtinus įrodyti Šalių kvalifikacinius kriterijus, bei kitą Konkursui reikalingą informaciją;
 - (e) atstovauja santykiuose su visomis valstybės, savivaldybės bei privačiomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis visais klausimais, susijusiais su Konkursu ar Šalių bendra veikla;
 - (f) atstovauja Šalims teisme su visomis ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui suteikiamomis teisėmis, pareikšti ieškinį ir priešieškinį, atsakyti ieškiniui ir jį pripažinti, sudaryti taikos sutartį, perigalioti, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdymui, gauti turta, paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo;

- (g) sando bei atšaukia patarėjus, konsultantus, teisininkus bei kitus asmenis, sudaro su jais sutartis bei jas nutraukia, suteikia jiems įgaliojimus Šalių vardu atlikti tam tikrus veiksmus bei juos atšaukti;
 - (h) teikia bei pasirašo bet kokius paaškinimus, atsakymus, atsiliepinimus ir kitus raštus;
 - (i) pripažinus Šalių pasiūlymą laimėjusiu, Šalių vardu pasirašo Pirkimo sutartį;
 - (j) atlieka visus kitus su šiais pavedimais, su Konkursu ar Pirkimo sutartimi susijusius veiksmus, išskyrus jei šioje ar Pirkimo sutartyje yra nustatyta kitaip.
- 4.4. UAB „Vandens siurbliai“ privalo nedelsiant informuoti kitą Šalį apie visus klausimus, susijusius su Konkursu ar šia Sutartimi, kuriuos UAB „Vandens siurbliai“ sužino, ir jei įmanoma, perduoti visos UAB „Vandens siurbliai“ turimos korespondencijos, susijusios su Konkursu ar šia Sutartimi, kopijas.
- 4.5. Šalys susitaria, kad UAB „Vandens siurbliai“ turi teisę vienašališkai priimti sprendimus dėl bendrų Šalių jungtinės veiklos reikalų. Sprendimai dėl bendrų Šalių jungtinės veiklos reikalų turi būti rašytiniai, juose nurodoma sprendimo priėmimo vieta ir data bei išdėstomas sprendimo tekstas. Sprendimą pasirašo UAB „Vandens siurbliai“ direktorius Martynas Labrincas.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Šalys turi teisę:


- (a) dalyvauti bendroje Šalių jungtinėje veikloje siekiant Tikslų;
- (b) gauti iš Vadovaujančios Šalies informaciją apie bendrus Šalių veiksmus bei Konkursą procesą, jo eigą;
- (c) Šalių jungtinės veiklos tikslais dalyvauti visuose susitikimuose, susirinkimuose, pokalbiuose bei kituose renginiuose ir reikšti juose savo nuomonę;
- (d) įsigyti turtą ir/ar turtines teises, sukuriamas ar kitaip įgyjamas, siekiant Tikslų pagal šios Sutarties 7 straipsnyje nustatytas Šalių dalis jungtinėje veikloje;
- (e) kitas šioje Sutartyje bei teisės normų aktuose įtvirtintas teises.

5.2. Šalys privalo:

- (a) teikti Vadovaujančiai Šaliai informaciją, reikalingą Tikslui pasiekti;
- (b) dalyvauti bendroje Šalių jungtinėje veikloje, siekiant Tikslų;
- (c) šioje Sutartyje nustatyta tvarka padengti išlaidas bei įvykdyti išpareigojimus, kilusius siekiant Tikslų;
- (d) nedelsiant informuoti kitą Šalį apie veiksmus, įvykius ar informaciją, galinčią turėti įtakos Konkursui ar šios Sutarties vykdymui;
- (e) vykdyti kitas iš šios Sutarties bei teisės normų aktų kylančias pareigas.

6. ŠALIŲ DALYS JUNG TINĖJE VEIKLOJE

- 6.1. Jungtinėje veikloje dalyvaujančios Šalys savo darbu ir žiniomis atlieka joms pagal šią Sutartį priskirtus Darbus bei vykdo šioje Sutartyje įtvirtintas prievoles. Šalys neprivalo atlikti jokių kitų įnašų, kurie neaptarti šioje Sutartyje ar nėra privalomi pagal įstatymus. Šalies turtas, reikalingas jos Darbų daliai atlikti, yra tos Šalies nuosavybė, jei Šalys nesusitarė kitaip.
- 6.2. Kiekvienai Šaliai priklausančios intelektualinės nuosavybės teisės ir „know-how“, kurias Šalys gali naudoti vykdydamos savo Darbų dalį pagal šią Sutartį lieka kiekvienos tokios Šalies nuosavybė ir nėra perduodamos kitai Šaliai.



- 6.3. Jei UAB „Automatizavimo sprendimai“ neįvykdo ar netinkamai vykdo jai priklausančius atlikti Darbus, Vadovaujanti Šalis, išpėjusi, atitinkamai UAB „Automatizavimo sprendimai“, suteikusi protingumo kriterijus atitinkantį terminą pasitaisyti, gali pati atlikti tuos Darbus arba savo nuožiūra sudaryti sutartį su bet kuriuo kitu asmeniu, kad Darbai būtų tinkamai atlikti. Šalis, kuri netinkamai įvykdė ar neįvykdė atliko jai priklausančius pagal šią Sutartį Darbus, privalo atlyginti visas išlaidas faktiškai tuos Darbus atlikusiam asmeniui, t. y. Vadovaujančiai Šaliai atlyginti išsipareigojimų įvykdymo išlaidas ar trečiajam asmeniui, atlikusiam Darbus, sumokėtas sumas.

7. ATSISKAITYMAI


- 7.1. Šalys susitaria, kad visas sumas, mokamas pagal Pirkimo sutartį, Perkančioji organizacija sumoka Vadovaujančiai Šaliai.
- 7.2. Vadovaujanti Šalis moka UAB „Automatizavimo sprendimai“ už atliktus Darbus pagal šią ir Pirkimo sutartį pagal pateiktas sąskaitas Vadovaujančiai Šaliai. Vadovaujanti Šalis sumokės UAB „Automatizavimo sprendimai“ už jų atliktus atitinkamo darbų etapo darbus tik tada, kai Vadovaujanti Šalis gaus atitinkamą apmokėjimą iš Perkančiosios organizacijos už atitinkamam etapui priskirtus Darbus.
- 7.3. Šalys susitaria, kad UAB „Automatizavimo sprendimai“ pagal šią Sutartį atliekamų Darbų dalies kaina bus nustatyta atskiru Šalių susitarimu ir bus fiksuota papildomai atskiru šios Sutarties priedu.

8. ATSAKOMYBĖ

- 8.1. Šalys prisiima solidarią atsakomybę prieš Perkančiąją organizaciją už prievoles, kurios kyla sudarant ir vykdant Pirkimo sutartį.
- 8.2. Kiekviena Šalis atsako už pagal šią Sutartį jai priskirtų Darbų dalies tinkamą atlikimą ir garantijas tokiems Darbams.
- 8.3. Kiekviena Šalis prisiima visas technines, komercines, finansines rizikas, tenkančias kiekvienos iš Šalių Darbų daliai vykdyti.
- 8.4. Šalis turi atlyginti kitai Šaliai visus jos patirtus nuostolius, kilusius kitai Šaliai pažeidus ar netinkamai vykdant šią Sutartį ir/ar Pirkimo sutartį.

9. KONFIDENCIALUMAS

- 9.1. Šalys išsipareigoja laikytis konfidencialumo išsipareigojimo šios Sutarties, Konkurso pasiūlymo ir susijusių duomenų ir dokumentų, Pirkimo sutarties su Perkančiąja organizacija bei jų įgyvendinimo atžvilgiu ir neatskleisti jokiame trečiajam asmeniui jų turinio, taip pat neatskleisti šiai Sutarčiai, Konkurso pasiūlymui ar Pirkimo sutarčiai naudojamų duomenų, informacijos ar pagalbinės medžiagos be išankstinio kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai arba abiejų Šalių kartu priimti išsipareigojimai, arba kai tokia informacija yra viešai prieinama ne dėl tos Šalies ar su ja susijusių asmenų veiksmų.
- 9.2. Tuo atveju, jei informaciją atskleisti reikalauja teisėsaugos institucijos ar kitos institucijos turinčios teisę gauti konfidencialią informaciją, Šalis turi apsiriboti tik būtinos tokiam reikalavimui įgyvendinti informacijos atskleidimu ir nedelsiant raštu pranešti apie informacijos atskleidimą kitai Šaliai.
- 9.3. Kiekviena Šalis išsipareigoja visą informaciją, gautą iš kitos Šalies, naudoti išimtinai tik Jungtinės veiklos tikslais.



10. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 10.1. Ši Sutartis įsigalioja ją tinkamai pasirašius visoms Šalims.
- 10.2. Sutartis galioja iki:
- (a) Konkurso laimėtojo paskelbimo, jei Šalių pasiūlymas nepripažįstamas laimėjusiu Konkursą ir Šalys nusprendžia Konkurso rezultatų neskusti, arba kai įsigalioja galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, jei Šalys nusprendžia Konkurso rezultatus skusti;
 - (b) Šalių išpareigojimų pagal šią Sutartį pilno įvykdymo (įskaitant Pirkimo sutarties įvykdymo), jei Šalių pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu Konkursą.
- 10.3. Bet kuri Šalis, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 30 dienų, gali nutraukti šią Sutartį, jei:
- (a) kita Šalis yra reorganizuojama, likviduojama, restruktūrizuojama ar jai iškeliamas bankroto byla;
 - (b) kita Šalis iš esmės pažeidžia šią Sutartį ar Pirkimo Sutartį.
- 10.4. UAB „Vandens siurbliai“ turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei UAB „Automatizavimo sprendimai“ nevykdo ar netinkamai vykdo Pirkimo Sutartį, įspėjusi UAB „Automatizavimo sprendimai“ raštu prieš 30 dienų iki tokio nutraukimo.
- 10.5. Šalis, dėl kurios kaltės buvo nutraukta Sutartis, turi atlyginti kitoms Šalims dėl tokio Sutarties nutraukimo padarytus nuostolius.
- 10.6. Pasibaigus šios Sutarties galiojimui, šios Sutarties pagrindu pasirašytos sutartys lieka galioti.
- 10.7. Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienai iš Šalių atsisakius toliau būti Sutarties dalyve ar vienos iš Šalių reikalavimu, Šalis, kuri nebėra šios Sutarties dalyve, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, atsiradusias jai esant šios Sutarties dalyve taip, kaip ji atsakytų būdama Šalimi.

11. KITOS NUOSTATOS

- 11.1. Visi Šalių pranešimai turi būti daromi raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais, jei jie yra įteikti asmeniškai, išsiųsti registruotu laišku ar faksu. Šalių adresai pranešimams yra:


UAB „Automatizavimo sprendimai“ Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 51-1, LT-76179, Šiauliai, Tel. +37069824440, faks. 841592278, elektroninis paštas saulius.j@autsprendimai.lt

UAB „Vandens siurbliai“ Girulių g. 24, LT-78132, Šiauliai Tel. +370 41 500 720, faks. +370 41 500 721, elektroninis paštas mantas@siurbliai.lt

- 11.2. Ši Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
- 11.3. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, ar su ja susiję, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 11.4. Ši Sutartis gali būti papildyta ar pakeista tik Šalių raštišku susitarimu. Tuo atveju, jei Perkančioji organizacija ar kitos kompetentingos institucijos teisėtai pareikalautų pakeisti ar papildyti šios Sutarties nuostatas, Šalys susitaria dėti visas pastangas kiek įmanoma greičiau pakeisti ar papildyti šią Sutartį.
- 11.5. Nė viena Šalis negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį ir Pirkimo sutartį tretiesiems asmenims be kitų Šalių sutikimo.
- 11.6. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba.

Priedai:

1. Konkurso sąlygos;



2. Šalių atliekamų Darbų pasiskirstymas.

UAB „Automatizavimo sprendimai“:


UAB „Vandens siurbLIAI“

Direktorius Saulius Jatautas

Direktorius Martynas Labrincas



2015-06-23

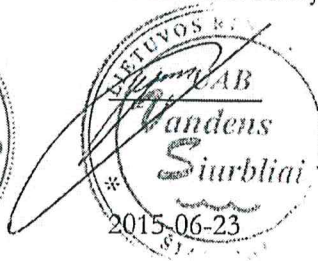

2015-06-23



Šalių atliekamų darbų pasiskirstymas

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Atsakinga šalis
1	2	3	4	5
1.	Slėgio kėlimo sistemos Nr.1 tiekimas	Kompl.	1	UAB "Vandens siurbLIAI"
2.	Slėgio kėlimo sistemos Nr.2 tiekimas	Kompl.	1	UAB "Vandens siurbLIAI"
3.	Slėgio kėlimo sistemos Nr.3 tiekimas	Kompl.	1	UAB "Vandens siurbLIAI"
4.	Slėgio kėlimo sistemos Nr.4 tiekimas	Kompl.	1	UAB "Vandens siurbLIAI"
5.	Slėgio kėlimo sistemų duomenų nuskaitymo įrangos tiekimas	Kompl.	4	UAB "Vandens siurbLIAI"
6.	Duomenų perdavimo įrangos sumontavimo ir duomenų integravimo į SCADA sistemą darbai ir instaliacinės medžiagos ir papildomi reikalavimai	Kompl.	4	UAB "Automatizavimo sprendimai"

UAB „Automatizavimo sprendimai“:

UAB „Vandens siurbLIAI“

Direktorius Saulius Jatautas

Direktorius Martynas Labrincas



2015-06-23



2015-06-23