

Skelbiamos apklausos STORZ tipo
jungčių viešojo pirkimo sąlygų
1 priedas

UAB Sileta

(uždaroji akcinė bendrovė Sileta, Savanorių pr. 129, LT-03150 Vilnius, juridinio asmens kodas
302920630, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100007635113)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL STORZ TIPO JUNGČIŲ PIRKIMUI**

2020-11-06 Nr.20/11-2

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/	UAB Sileta 302920630
Tiekėjo adresas, pašto indeksas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai, pašto indeksai/	Savanorių pr. 129, LT-03150 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Marius Petrulionis
Telefono numeris	866515151
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@sileta.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

- 1) Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis.
- 2) **Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą parašu ar saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.**

1. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mat o vnt.	Maksi malus kiekis *	Vieneto įkainis (be PVM) Eur	Vieneto įkainis* (su PVM) Eur	Viso (be PVM) Eur (3x4)	Viso* (su PVM) Eur (3x5)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	STORZ mova su vidiniu sriegiu:	-	-				
1.1	STORZ-A-051-S66 STORZ 2" vidinio sriegio jungtis 66 mm tarp užrakto	vnt.	198	2,69	3,25	532,62	643,50
1.2	STORZ-A-063-S66 STORZ 2 1/2" vidinio sriegio jungtis 66 mm tarp užrakto	vnt.	90	3,35	4,05	301,50	364,50
1.3	STORZ-A-063-S89 STORZ 2 1/2" vidinio sriegio jungtis 89 mm tarp užrakto	vnt.	138	4,50	5,45	621,00	752,10
1.4	STORZ-A-076-S89 STORZ 3" vidinio sriegio jungtis 89 mm tarp užrakto	vnt.	500	4,50	5,45	2250,00	2725,00
1.5	STORZ-A-150-S160 STORZ 6" vidinio sriegio jungtis 160 mm tarp užrakto	vnt.	28	29,33	35,49	821,24	993,72
1.6	STORZ-A-125-S148 STORZ 5" vidinio sriegio jungtis 148 mm tarp užrakto	vnt.	101	17,00	20,57	1717	2077,57
2.	STORZ mova su išoriniu sriegiu:	-	-				
2.1	STORZ-F-051-S66 STORZ 2" išorinio sriegio jungtis 66 mm tarp užrakto	vnt.	72	2,69	3,25	193,68	234,00
2.2	STORZ-F-063-S66 STORZ 2 1/2" išorinio sriegio jungtis 66 mm tarp užrakto	vnt.	47	3,35	4,05	157,45	190,35
2.3	STORZ-F-063-S89 STORZ 2 1/2" išorinio sriegio jungtis 89 mm tarp užrakto	vnt.	36	4,50	5,45	162,00	196,20
2.4	STORZ-F-076-S89 STORZ 3" išorinio sriegio jungtis 89 mm tarp užrakto	vnt.	88	4,50	5,45	396,00	479,60
3.	STORZ tipo jungtis (gaisrinei žarnai):	-	-				
3.1	STORZ-C-051-S66 STORZ 051 jungtis į žarną 66 mm tarp užrakto	vnt.	800	3,08	3,73	2464,00	2984,00

3.2	STORZ-C-063-S89 STORZ 063 jungtis į žarną 89 mm tarp užrakto	vnt.	350	5,88	7,11	2058,00	2488,50
3.3	STORZ-C-076-S89 STORZ 076 jungtis į žarną 89 mm tarp užrakto	vnt.	1000	5,88	7,11	5880,00	7110,00
3.4	STORZ-C-150-S160 STORZ 150 jungtis į žarną 160 mm tarp užrakto	vnt.	75	38,10	46,10	2857,50	3457,50
4.	STORZ perėjimas:	-	-				
4.1	STORZ-051/076-S66/S89 STORZ perėjimas (redukcija) 2"x3"	vnt.	130	8,50	10,29	1105,00	1337,70
4.2	STORZ-125/150-S148/S160 STORZ perėjimas (redukcija) 5"x6"	vnt.	15	45,00	54,45	675,00	816,75
5.	STORZ aklė:	-	-				
5.1	STORZ-DC-051-S66 STORZ 051 dangtelis 66 mm tarp užrakto	vnt.	70	4,00	4,84	280,00	338,80
5.2	STORZ-DC-076-S89 STORZ 076 dangtelis 89 mm tarp užrakto	vnt.	356	5,88	7,11	2093,28	2531,16
5.3	STORZ-DC-125-S148 STORZ 125 dangtelis 148 mm tarp užrakto	vnt.	54	21,00	25,41	1134,00	1372,14
Kaina pasiūlymų palyginimui*:						25699,27	31093,09

Kaina pasiūlymų palyginimui* trisdešimt vienas tūkstantis devynesdešimt trys Eur ir 9 ct (kaina nurodyta su PVM).

(kaina žodžiais)

Jeigu pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais neatitiks pasiūlymo kainos išreikštos žodžiais, teisinga bus laikoma pasiūlymo kaina išreikšta žodžiais.

***Pastabos:**

- 1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.
- 2) Nurodytas kiekis yra maksimalus (preliminarus) ir naudojamas tik kainos pasiūlymų palyginimui skaičiavimui. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio. Prekės bus perkamos pagal poreikį, teikiant užsakymus, neviršijant Sutarties kainos su PVM.
- 3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.
- 4) Prekes įsipareigojame pristatyti per /_5_, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt)/ kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
- 5) Garantija siūlomoms Prekėms - /turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija/, su sąlyga, kad naudotojas laikėsi gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijoje nustatytų reikalavimų.

2. Patvirtiname, kad siūlomos greito jungimo jungtys (STORZ) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės nurodytos /*pirkimo sąlygų 2 priedo lentelėje*/ „Siūlomų greito jungimo jungčių (STORZ) atitiktis Techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams“.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (nurodant tuos pačius pavadinimus, kaip ir CVP IS pridėtų „prisegtų“ dokumentų):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija


Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, išskyrus kainos sudedamąsias dalis, siūloma Prekė (markė, modelis, gamintojas) arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

5. Pasiūlymas galioja /*tiekėjas turi nurodyti, kad pasiūlymas galioja iki 2020 12 31 d. arba tiekėjas turi nurodyti, kad pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta pirkimo dokumentuose*/.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

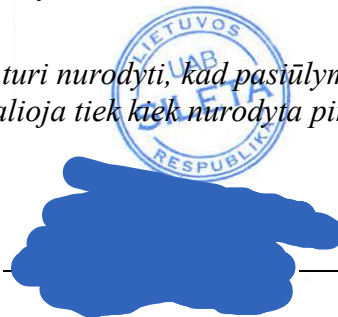

Marius Petrulionis

(Vardas ir pavardė)

Skelbiamos apklausos STORZ tipo
jungčių viešojo pirkimo sąlygų
2 priedas

SIŪLOMŲ STORZ TIPO JUNGČIŲ ATITIKTIS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS

Eil. Nr.	Techniniai, funkciniai ir kokybės reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomų STORZ tipo jungčių duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę, išsipareigojimą arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<i>įrašai: „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., neleistini</i>)] (Tiekėjams BŪTINA nurodyti konkrečius pasiūlymo duomenis, o ne galimas savybės svyravimo ribas ir ne tiesiog perrašomus techninės specifikacijos reikalavimus).
1.	STORZ mova su vidiniu sriegiu:	-----
1.1	STORZ mova su vidiniu BSP (British Standard Pipe) G 2 sriegiu, atstumas tarp užrakto kablių 66 mm	STORZ-A-051-S66 STORZ 2" vidinio sriegio jungtis 66 mm tarp užrakto
1.2	STORZ mova su vidiniu BSP (British Standard Pipe) G 2½ sriegiu, atstumas tarp užrakto kablių 66 mm	STORZ-A-063-S66 STORZ 2 1/2" vidinio sriegio jungtis 66 mm tarp užrakto
1.3	STORZ mova su vidiniu BSP (British Standard Pipe) G 2½ sriegiu, atstumas tarp užrakto kablių 89 mm	STORZ-A-063-S89 STORZ 2 1/2" vidinio sriegio jungtis 89 mm tarp užrakto
1.4	STORZ mova su vidiniu BSP (British Standard Pipe) G 3 sriegiu, atstumas tarp užrakto kablių 89 mm	STORZ-A-076-S89 STORZ 3" vidinio sriegio jungtis 89 mm tarp užrakto
1.5	STORZ mova su vidiniu BSP (British Standard Pipe) G 6 sriegiu, trys užrakto kabliai turi būti išdėstyti ant 160 mm diametro	STORZ-A-150-S160 STORZ 6" vidinio sriegio jungtis 160 mm tarp užrakto
1.6	STORZ mova su vidiniu BSP (British Standard Pipe) G 5 sriegiu, atstumas tarp užrakto kablių 148 mm	STORZ-A-125-S148 STORZ 5" vidinio sriegio jungtis 148 mm tarp užrakto
2.	STORZ mova su išoriniu sriegiu:	-----
2.1	STORZ mova su išoriniu BSP (British Standard Pipe) G 2 sriegiu, atstumas tarp užrakto kablių 66 mm	STORZ-F-051-S66 STORZ 2" išorinio sriegio jungtis 66 mm tarp užrakto
2.2	STORZ mova su išoriniu BSP (British Standard Pipe) G 2½ sriegiu, atstumas tarp užrakto kablių 66 mm	STORZ-F-063-S66

		STORZ 2 1/2" išorinio sriegio jungtis 66 mm tarp užrakto
2.3	STORZ mova su išoriniu BSP (British Standard Pipe) G 2½ sriegiu, atstumas tarp užrakto kablių 89 mm	STORZ-F-063-S89 STORZ 2 1/2" išorinio sriegio jungtis 89 mm tarp užrakto
2.4	STORZ mova su išoriniu BSP (British Standard Pipe) G 3 sriegiu, atstumas tarp užrakto kablių 89 mm	STORZ-F-076-S89 STORZ 3" išorinio sriegio jungtis 89 mm tarp užrakto
3.	STORZ tipo jungtis (gaisrinei žarnai):	-----
3.1	Storz tipo jungtis žarnai, kurios vidinis skersmuo 52 mm, atstumas tarp užrakto kablių 66 mm	STORZ-C-051-S66 STORZ 051 jungtis į žarną 66 mm tarp užrakto
3.2	Storz tipo jungtis žarnai, kurios vidinis skersmuo 65 mm, atstumas tarp užrakto kablių 89 mm	STORZ-C-063-S89 STORZ 063 jungtis į žarną 89 mm tarp užrakto
3.3	Storz tipo jungtis žarnai, kurios vidinis skersmuo 75 mm, atstumas tarp užrakto kablių 89 mm	STORZ-C-076-S89 STORZ 076 jungtis į žarną 89 mm tarp užrakto
3.4	Storz tipo jungtis žarnai, kurios vidinis skersmuo 152 mm, trys užrakto kabliai turi būti išdėstyti ant 160 mm diametro	STORZ-C-150-S160 STORZ 150 jungtis į žarną 160 mm tarp užrakto
4.	STORZ perėjimas:	-----
4.1	Storz tipo perėjimas kai viename gale atstumas tarp užrakto kablių 66 mm ir o kitame atstumas tarp užrakto kablių 89 mm. Turi tenkinti DIN 14 342 reikalavimus arba lygiavėčius.	STORZ-051/076-S66/S89 STORZ perėjimas (redukcija) 2"x3"
4.2	Storz tipo perėjimas kai viename gale atstumas tarp užrakto kablių 148 mm ir o kitame trys užrakto kabliai turi būti išdėstyti ant 160 mm diametro	STORZ-125/150-S148/S160 STORZ perėjimas (redukcija) 5"x6"
5.	STORZ aklė:	-----
5.1	Storz aklės atstumas tarp užrakto kablių 66 mm	STORZ-DC-051-S66 STORZ 051 dangtelis 66 mm tarp užrakto
5.2	Storz aklės atstumas tarp užrakto kablių 89 mm	STORZ-DC-076-S89 STORZ 076 dangtelis 89 mm tarp užrakto
5.3	Storz aklės atstumas tarp užrakto kablių 148 mm	STORZ-DC-125-S148 STORZ 125 dangtelis 148 mm tarp užrakto

***PASTABA.** Jeigu šioje lentelėje tiekėjo įrašyti duomenys nesutampa su duomenimis esančiais kituose su pasiūlymu pateikiamuose dokumentuose, turi būti pateiktas raštiškas tokio neatitikimo paaiškinimas ar/ir pagrindimas.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Marius Petrulionis

(Vardas ir pavardė)