

Uždaroji akcinė bendrovė „Aukstata“; Dubijos g. 11-19, Šiauliai, tel/fax .: 8-41 520055, aukstata@aukstata.lt; VI Registru centras Nr.017497; įmonės kodas 145909933; PVM mokėtojo kodas LT459099314.

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB “Vilniaus energija”

Jočionių g.13, LT-02300 Vilnius, Lietuva

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DŪMTRAUKIO TECHNINĖS BŪKLĖS STEBĖJIMŲ IR APŽIŪROS PASLAUGOS**

2015 07 13 Nr.1
Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „AUKSTATA“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dubijos 11-19, LT-77145 Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius – Vitas Stulgė
Telefono numeris	868780783
Fakso numeris	841520055
El. pašto adresas	aukstata@aukstata.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame /*tiekęjas pateikia nuorodą į skelbimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir/ar CVP IS; https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=244141*
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
- 3) Mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šias paslaugas:

1 lentelė. Dūmtraukių iki 20 m. aukščio techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų kainos:

Eil. Nr.	Stebėjimų ir apžiūrų pobūdis	Periodiškumas ir laikas	Vnt. ¹	Vienos apžiūros kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.	Eilinė vizualinė kamieno, pamatų, atraminių bei tvirtinimo konstrukcijų ir atramų apžiūra:			
	a) nesant pažeidimų	metaliniam dūmtraukiui kas 3 mėnesiai*	1	
	b) nesant pažeidimų	gelžbetoniniam – 1 kartą per metus, pavasarį	1	
	c) esant pažeidimams	kiekvieną dieną*	1	
2.	Metalinių dūmtraukių kamienų arba jų termoizoliacinių apsauginių dangų apžiūra gręžiant metalines sieneles	kartą per 3 metus, pavasarį	1	
3.	Metalinių dūmtraukių vidinio paviršiaus patikrinimas (suodžių, pelenų sluoksniai, kondensatas) per apžiūros angas	kiekvienais metais, nedirbant dūmtraukiui	1	
4.	Metalinių dūmtraukių viso vidinio paviršiaus ir jo dangų apžiūra:			
	a) jeigu dūmtraukiai neturi išorinio termoizoliacinio sluoksnio	esant reikalui po apžiūros pagal 3 p. arba rekomendavus specializuotai organizacijai ir	1	

		prieš kapitalinį remontą		
	b) jeigu dūmtraukio kamienas išorinėje pusėje turi termoizoliacinį sluoksnį	kartą per 3 metus, nedirbant dūmtraukiui	1	
	c) jeigu kamienas padengtas torkretbetonių	kartą per 5 metus, nedirbant dūmtraukiui	1	
5.	Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies patikrinimas:			
	a) vizualinis pagal svambalo siūlą	kartą per 3 mėnesius	1	
	b) panaudojant teodolitą	vizualiai nustatius pastebimą nukrypimą, bet ne rečiau kaip kartą per 5 metus	1	
6.	Neeilinė dūmtraukio apžiūra	po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio sprogimo, neleistino dūmų temperatūros padidėjimo ir pan.)	1	
7.	Eilinė dūmtraukių vidinių paviršių apžiūra sustabdant visus šiluminius	po 5 metų nuo naujo dūmtraukio	1	


	agregatus	eksploatacijos pradžios, vėliau pagal reikalą, tačiau ne rečiau kaip kartą kas 10 metų		
8.	Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus apžiūra iškritus (išgriuvus) didelei daliai futeruotės	skubiai	1	
9.	Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus būklės apžiūra pastebėjus lokalius futeruotės arba atskirų jos plytų išgriuvimus (iškritimus)	pasitaikius pirmai progai po dūmtraukio sustabdymo	1	
10.	Specialūs aptiktų dūmtraukių pažeidimų (defektų) stebėjimai	periodiškai matuojamos vykstančios deformacijos pagal reperius	1	
11.	Pelenų ir suodžių apnašų apžiūros virš dūmtraukio perdengimo:			
	a) naudojant mažai peleningą kurą	planinio sustabdymo metu	1	
	b) naudojant peleningą kurą	kasmet pirmų 2 metų eksploatacijos metu, toliau – pagal komisijos sprendimą	1	
12.	Dūmtraukio perdengimų, esančių virš patalpų, kuriose eksploatacijos metu dažnai būna žmonės, apžiūros:			
	a) išorinės	kas 3 mėnesiai*	1	
	b) vidinės	kiekvienais metais	1	
13.	Žaibosaugos įrenginių apžiūra	visų apžiūrų	1	

		metu		
14.	Dūmų temperatūros matavimai ir oro temperatūros matavimai tarp kamieno ir futeruotės	Kasdien*	1	
15.	Statinio slėgio matavimai dūmtraukyje su ventiliaciniu oro tarpu	Kasdien*	1	
16.	Dūmtraukių pamatų nusėdimo matavimai reperių niveliavimu:			
	a) pirmaisiais metais po dūmtraukio priėmimo naudoti	3 kartus per metus	1	
	b) antraisiais eksploatacijos metais	2 kartus per metus	1	
	c) iki nusėdimo stabilizacijos	kasmet	1	
	d) po nusėdimo stabilizacijos	kartą per 5 metus	1	
17.	Futeruotės „augimo“ stebėjimai:			
	a) nuo žemės, žiūronais	2 kartus per metus, kovo ir rugsėjo mėn.	1	
	b) dūmtraukio viršuje	kasmet	1	
18.	Signalinių šviesų sistemos apžiūra	kasmet	1	
19.	Metalinių dūmtraukių išorinio paviršiaus dažų dangos patikrinimas	kartą per 3 metus	1	
20.	Kondensato bandinių nuo metalinio dūmtraukio paviršiaus surinkimas sieros rūgšties koncentracijos nustatymui ir dūmų temperatūros matavimas	kartą per 2 metus žiemą ir prijungus naują šiluminį agregatą	1	
21.	Kaina VISO be PVM			
22.	PVM²			
23.	Kaina VISO su PVM			


¹ Nurodytas kiekis yra preliminarus ir naudojamas tik pasiūlymų vertinimui. Sudarius sutartį paslaugos bus perkamos pagal susidariusį poreikį, pateikus užsakymą laimėjusiam tiekėjui.

² Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2 lentelė. Dūmtraukių nuo 20 iki 40 m. aukščio techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų kainos:

Eil. Nr.	Stebėjimų ir apžiūrų pobūdis	Periodiškumas ir laikas	Vnt. ¹	Vienos apžiūros kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.	Eilinė vizualinė kamieno, pamatų, atraminių bei tvirtinimo konstrukcijų ir atramų apžiūra:			
	a) nesant pažeidimų	metaliniam dūmtraukiui kas 3 mėnesiai*	1	
	b) nesant pažeidimų	gelžbetoniniam – 1 kartą per metus, pavasarį	1	
	c) esant pažeidimams	kiekvieną dieną*	1	
2.	Metalinio dūmtraukio kamienų arba jų termoizoliacinių apsauginių dangų apžiūra gręžiant metalines sieneles	kartą per 3 metus, pavasarį	1	
3.	Metalinio dūmtraukio vidinio paviršiaus patikrinimas (suodžių, pelenų sluoksniai, kondensatas) per apžiūros angą	kiekvienais metais, nedirbant dūmtraukiui	1	
4.	Metalinio dūmtraukio viso vidinio paviršiaus ir jo dangų apžiūra:			
	a) jeigu dūmtraukiai neturi išorinio termoizoliacinio sluoksnio	esant reikalui po apžiūros pagal 3 p. arba rekomendavus specializuotai organizacijai ir prieš kapitalinį remontą	1	

	b) jeigu dūmtraukio kamienas išorinėje pusėje turi termoizoliacinį sluoksnį	kartą per 3 metus, nedirbant dūmtraukiui	1	
	c) jeigu kamienas padengtas torkretbetonių	kartą per 5 metus, nedirbant dūmtraukiui	1	
5.	Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies patikrinimas:			
	a) vizualinis pagal svambalo siūlą	kartą per 3 mėnesius	1	
	b) panaudojant teodolitą	vizualiai nustčius pastebimą nukrypimą, bet ne rečiau kaip kartą per 5 metus	1	
6.	Neeilinė dūmtraukio apžiūra	po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio sprogimo, neleistino dūmų temperatūros padidėjimo ir pan.)	1	
7.	Eilinė dūmtraukių vidinių paviršių apžiūra sustabdant visus šiluminius agregatus	po 5 metų nuo naujo dūmtraukio eksploatacijos pradžios,	1	

		vēlāu pagal reikala, tačiau ne rečiau kaip kartą kas 10 metų		
8.	Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus apžiūra iškritus (išgriuvus) didelei daliai futeruotės	skubiai	1	
9.	Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus būklės apžiūra pastebėjus lokalinius futeruotės arba atskirų jos plytų išgriuvimus (iškritimus)	pasitaikius pirmai progai po dūmtraukio sustabdymo	1	
10.	Specialūs aptiktų dūmtraukių pažeidimų (defektų) stebėjimai	periodiškai matuojamos vykstančios deformacijos pagal reperius	1	
11.	Pelenų ir suodžių apnašų apžiūros virš dūmtraukio perdengimo:			
	a) naudojant mažai peleningą kurą	planinio sustabdymo metu	1	
	b) naudojant peleningą kurą	kasmet pirmų 2 metų eksploatacijos metu, toliau – pagal komisijos sprendimą	1	
12.	Dūmtraukio perdengimų, esančių virš patalpų, kuriose eksploatacijos metu dažnai būna žmonės, apžiūros:			
	a) išorinės	kas 3 mėnesiai*	1	

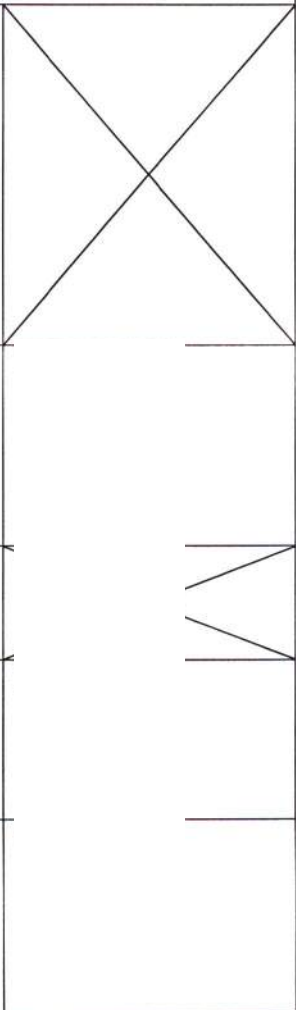
	b) vidinės	kiekvienais metais	1	
13.	Žaibosaugos įrenginių apžiūra	visų apžiūrų metu	1	
14.	Dūmų temperatūros matavimai ir oro temperatūros matavimai tarp kamieno ir futeruotės	Kasdien*	1	
15.	Statinio slėgio matavimai dūmtraukyje su ventiliaciniu oro tarpu	Kasdien*	1	
16.	Dūmtraukių pamatų nusėdimo matavimai reperių niveliavimu:			
	a) pirmaisiais metais po dūmtraukio priėmimo naudoti	3 kartus per metus	1	
	b) antraisiais eksploatacijos metais	2 kartus per metus	1	
	c) iki nusėdimo stabilizacijos	kasmet	1	
	d) po nusėdimo stabilizacijos	kartą per 5 metus	1	
17.	Futeruotės „augimo“ stebėjimai:			
	a) nuo žemės, žiūronais	2 kartus per metus, kovo ir rugsėjo mėn.	1	
	b) dūmtraukio viršuje	kasmet	1	
18.	Signalinių šviesų sistemos apžiūra	kasmet	1	
19.	Metalinių dūmtraukių išorinio paviršiaus dažų dangos patikrinimas	kartą per 3 metus	1	
20.	Kondensato bandinių nuo metalinio dūmtraukio paviršiaus surinkimas sieros rūgšties koncentracijos nustatymui ir dūmų temperatūros matavimas	kartą per 2 metus žiemą ir prijungus naują šiluminį agregatą	1	

21.	Kaina VISO be PVM	
22.	PVM²	
23.	Kaina VISO su PVM	

¹ Nurodytas kiekis yra preliminarus ir naudojamas tik pasiūlymų vertinimui. Sudarius sutartį paslaugos bus perkamos pagal susidariusį poreikį, pateikus užsakymą laimėjusiam tiekėjui.

² Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3 lentelė. Dūmtraukių nuo 40 iki 60 m. aukščio techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų kainos:

Eil. Nr.	Stebėjimų ir apžiūrų pobūdis	Periodiškumas ir laikas	Vnt. ¹	Vienos apžiūros kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.	Eilinė vizualinė kamieno, pamatų, atraminių bei tvirtinimo konstrukcijų ir atramų apžiūra:			
	a) nesant pažeidimų	metaliniais dūmtraukiams kas 3 mėnesiai*	1	
	b) nesant pažeidimų	gelžbetoniniams – 1 kartą per metus, pavasarį	1	
	c) esant pažeidimams	kiekvieną dieną*	1	
2.	Metalinių dūmtraukių kamienų arba jų termoizoliacinių apsauginių dangų apžiūra gręžiant metalines sieneles	kartą per 3 metus, pavasarį	1	
3.	Metalinių dūmtraukių vidinio paviršiaus patikrinimas (suodžių, pelenų sluoksniai, kondensatas) per apžiūros angas	kiekvienais metais, nedirbant dūmtraukiui	1	

4.	Metalinių dūmtraukių viso vidinio paviršiaus ir jo dangų apžiūra:			
	a) jeigu dūmtraukiai neturi išorinio termoizoliacinio sluoksnio	esant reikalui po apžiūros pagal 3 p. arba rekomendavus specializuotai organizacijai ir prieš kapitalinį remontą	1	
	b) jeigu dūmtraukio kamienas išorinėje pusėje turi termoizoliacinį sluoksnį	kartą per 3 metus, nedirbant dūmtraukiui	1	
	c) jeigu kamienas padengtas torkretbetoniu	kartą per 5 metus, nedirbant dūmtraukiui	1	
5.	Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies patikrinimas:			
	a) vizualinis pagal svambalo siūlą	kartą per 3 mėnesius	1	
	b) panaudojant teodolitą	vizualiai nustatius pastebimą nukrypimą, bet ne rečiau kaip kartą per 5 metus	1	
6.	Neeilinė dūmtraukio apžiūra	po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio sprogo, neleistino dūmų	1	

		temperatūros padidėjimo ir pan.)		
7.	Eilinė dūmtraukių vidinių paviršių apžiūra sustabdant visus šiluminius agregatus	po 5 metų nuo naujo dūmtraukio eksploatacijos pradžios, vėliau pagal reikalą, tačiau ne rečiau kaip kartą kas 10 metų	1	
8.	Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus apžiūra iškritus (išgriuvus) didelei daliai futeruotės	skubiai	1	
9.	Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus būklės apžiūra pastebėjus lokalius futeruotės arba atskirų jos plytų išgriuvimus (iškritimus)	pasitaikius pirmai progai po dūmtraukio sustabdymo	1	
10.	Specialūs aptiktų dūmtraukių pažeidimų (defektų) stebėjimai	periodiškai matuojamos vykstančios deformacijos pagal reperius	1	
11.	Pelenų ir suodžių apnašų apžiūros virš dūmtraukio perdengimo:			
	a) naudojant mažai peleningą kurą	planinio sustabdymo metu	1	
	b) naudojant peleningą kurą	kasmet pirmų 2 metų eksploatacijos metu, toliau – pagal komisijos sprendimą	1	
12.	Dūmtraukio perdengimų, esančių virš patalpų, kuriose eksploatacijos metu dažnai būna			

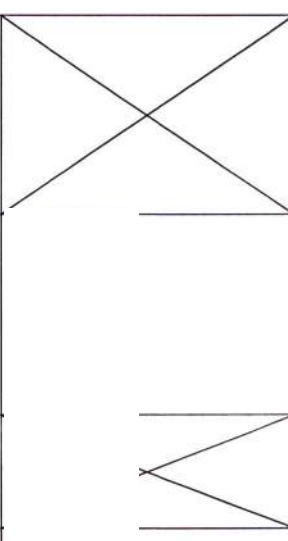
	žmonės, apžiūros:			
	a) išorinės	kas 3 mėnesiai*	1	
	b) vidinės	kiekvienais metais	1	
13.	Žaibosaugos įrenginių apžiūra	visų apžiūrų metu	1	
14.	Dūmų temperatūros matavimai ir oro temperatūros matavimai tarp kamieno ir futeruotės	Kasdien*	1	
15.	Statinio slėgio matavimai dūmtraukyje su ventiliaciniu oro tarpu	Kasdien*	1	
16.	Dūmtraukių pamatų nusėdimo matavimai reperių niveliavimu:			
	a) pirmaisiais metais po dūmtraukio priėmimo naudoti	3 kartus per metus	1	
	b) antraisiais eksploatacijos metais	2 kartus per metus	1	
	c) iki nusėdimo stabilizacijos	kasmet	1	
	d) po nusėdimo stabilizacijos	kartą per 5 metus	1	
17.	Futeruotės „augimo“ stebėjimai:			
	a) nuo žemės, žiūronais	2 kartus per metus, kovo ir rugsėjo mėn.	1	
	b) dūmtraukio viršuje	kasmet	1	
18.	Signalinių šviesų sistemos apžiūra	kasmet	1	
19.	Metalinių dūmtraukių išorinio paviršiaus dažų dangos patikrinimas	kartą per 3 metus	1	
20.	Kondensato bandinių nuo metalinio dūmtraukio paviršiaus surinkimas sieros rūgšties koncentracijos nustatymui ir dūmų temperatūros matavimas	kartą per 2 metus žiemą ir prijungus naują šiluminį agregatą	1	

21.	Kaina VISO be PVM	
22.	PVM²	
23.	Kaina VISO su PVM	

¹ Nurodytas kiekis yra preliminarus ir naudojamas tik pasiūlymų vertinimui. Sudarius sutartį paslaugos bus perkamos pagal susidariusį poreikį, pateikus užsakymą laimėjusiam tiekėjui.

² Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4 lentelė. Dūmtraukių nuo 60 iki 80 m. aukščio techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų kainos:

Eil. Nr.	Stebėjimų ir apžiūrų pobūdis	Periodiškumas ir laikas	Vnt. ¹	Vienos apžiūros kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.	Eilinė vizualinė kamieno, pamatų, atraminių bei tvirtinimo konstrukcijų ir atramų apžiūra:			
	a) nesant pažeidimų	metaliniais dūmtraukiams kas 3 mėnesiai*	1	
	b) nesant pažeidimų	gelžbetoniniams – 1 kartą per metus, pavasarį	1	
	c) esant pažeidimams	kiekvieną dieną*	1	
2.	Metalinių dūmtraukių kamienų arba jų termoizoliacinių apsauginių dangų apžiūra gręžiant metalines sieneles	kartą per 3 metus, pavasarį	1	
3.	Metalinių dūmtraukių vidinio paviršiaus patikrinimas (suodžių, pelenų sluoksniai, kondensatas) per apžiūros angas	kiekvienais metais, nedirbant dūmtraukiui	1	
4.	Metalinių dūmtraukių viso vidinio paviršiaus ir jo dangų apžiūra:			

	a) jeigu dūmtraukiai neturi išorinio termoizoliacinio sluoksnio	esant reikalui po apžiūros pagal 3 p. arba rekomendavus specializuotai organizacijai ir prieš kapitalinį remontą	1	
	b) jeigu dūmtraukio kamienas išorinėje pusėje turi termoizoliacinį sluoksnį	kartą per 3 metus, nedirbant dūmtraukiui	1	
	c) jeigu kamienas padengtas torkretbetonių	kartą per 5 metus, nedirbant dūmtraukiui	1	
5.	Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies patikrinimas:			
	a) vizualinis pagal svambalo siūlą	kartą per 3 mėnesius	1	
	b) panaudojant teodolitą	vizualiai nustčius pastebimą nukrypimą, bet ne rečiau kaip kartą per 5 metus	1	
6.	Neeilinė dūmtraukio apžiūra	po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio sprogimo, neleistino dūmų temperatūros padidėjimo ir	1	

		pan.)		
7.	Eilinė dūmtraukių vidinių paviršių apžiūra sustabdant visus šiluminius agregatus	po 5 metų nuo naujo dūmtraukio eksploatacijos pradžios, vėliau pagal reikalą, tačiau ne rečiau kaip kartą kas 10 metų	1	
8.	Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus apžiūra iškritus (išgriuvus) didelei daliai futeruotės	skubiai	1	
9.	Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus būklės apžiūra pastebėjus lokalinius futeruotės arba atskirų jos plytų išgriuvimus (iškritimus)	pasitaikius pirmai progai po dūmtraukio sustabdymo	1	
10.	Specialūs aptiktų dūmtraukių pažeidimų (defektų) stebėjimai	periodiškai matuojamos vykstančios deformacijos pagal reperius	1	
11.	Pelenų ir suodžių apnašų apžiūros virš dūmtraukio perdengimo:			
	a) naudojant mažai peleningą kurą	planinio sustabdymo metu	1	
	b) naudojant peleningą kurą	kasmet pirmų 2 metų eksploatacijos metu, toliau – pagal komisijos sprendimą	1	

12.	Dūmtraukio perdengimų, esančių virš patalpų, kuriose eksploatacijos metu dažnai būna žmonės, apžiūros:			
	a) išorinės	kas 3 mėnesiai*	1	
	b) vidinės	kiekvienais metais	1	
13.	Žaibosaugos įrenginių apžiūra	visų apžiūrų metu	1	
14.	Dūmų temperatūros matavimai ir oro temperatūros matavimai tarp kamieno ir futeruotės	Kasdien*	1	
15.	Statinio slėgio matavimai dūmtraukyje su ventiliaciniu oro tarpu	Kasdien*	1	
16.	Dūmtraukių pamatų nusėdimo matavimai reperių niveliavimu:			
	a) pirmaisiais metais po dūmtraukio priėmimo naudoti	3 kartus per metus	1	
	b) antraisiais eksploatacijos metais	2 kartus per metus	1	
	c) iki nusėdimo stabilizacijos	kasmet	1	
	d) po nusėdimo stabilizacijos	kartą per 5 metus	1	
17.	Futeruotės „augimo“ stebėjimai:			
	a) nuo žemės, žiūronais	2 kartus per metus, kovo ir rugsėjo mėn.	1	
	b) dūmtraukio viršuje	kasmet	1	
18.	Signalinių šviesų sistemos apžiūra	kasmet	1	
19.	Metalinių dūmtraukių išorinio paviršiaus dažų dangos patikrinimas	kartą per 3 metus	1	

20.	Kondensato bandinių nuo metalinio dūmtraukio paviršiaus surinkimas sieros rūgšties koncentracijos nustatymui ir dūmų temperatūros matavimas	kartą per 2 metus žiemą ir prijungus naują šiluminį agregatą	1	
21.	Kaina VISO be PVM			
22.	PVM²			
23.	Kaina VISO su PVM			

¹ Nurodytas kiekis yra preliminarus ir naudojamas tik pasiūlymų vertinimui. Sudarius sutartį paslaugos bus perkamos pagal susidariusį poreikį, pateikus užsakymą laimėjusiam tiekėjui.

² Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5 lentelė. Dūmtraukių nuo 80 iki 100 m. aukščio techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų kainos:

Eil. Nr.	Stebėjimų ir apžiūrų pobūdis	Periodiškumas ir laikas	Vnt. ¹	Vienos apžiūros kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.	Eilinė vizualinė kamieno, pamatų, atraminių bei tvirtinimo konstrukcijų ir atramų apžiūra:			
	a) nesant pažeidimų	metaliniams dūmtraukiams kas 3 mėnesiai*	1	
	b) nesant pažeidimų	gelžbetoniniams – 1 kartą per metus, pavasarį	1	
	c) esant pažeidimams	kiekvieną dieną*	1	
2.	Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies patikrinimas:			
	a) vizualinis pagal svambalo siūlą	kartą per 3 mėnesius	1	

	b) panaudojant teodolitą	vizualiai nustačius pastebimą nukrypimą, bet ne rečiau kaip kartą per 5 metus	1	
3.	Neeilinė dūmtraukio apžiūra	po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio sprogimo, neleistino dūmų temperatūros padidėjimo ir pan.)	1	
4.	Eilinė dūmtraukių vidinių paviršių apžiūra sustabdant visus šiluminius agregatus	po 5 metų nuo naujo dūmtraukio eksploatacijos pradžios, vėliau pagal reikalą, tačiau ne rečiau kaip kartą kas 10 metų	1	
5.	Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus apžiūra iškritus (išgriuvus) didelei daliai futeruotės	skubiai	1	
6.	Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus būklės apžiūra pastebėjus lokalinius futeruotės arba atskirų jos plytų išgriuvimus (iškritimus)	pasitaikius pirmai progai po dūmtraukio sustabdymo	1	
7.	Specialūs aptiktų dūmtraukių	periodiškai matuojamos	1	

	pažeidimų (defektų) stebėjimai	vykstančios deformacijos pagal reperius		
8.	Pelenų ir suodžių apnašų apžiūros virš dūmtraukio perdengimo:			
	a) naudojant mažai peleningą kurą	planinio sustabdymo metu	1	
	b) naudojant peleningą kurą	kasmet pirmų 2 metų eksploatacijos metu, toliau – pagal komisijos sprendimą	1	
9.	Dūmtraukio perdengimų, esančių virš patalpų, kuriose eksploatacijos metu dažnai būna žmonės, apžiūros:			
	a) išorinės	kas 3 mėnesiai*	1	
	b) vidinės	kiekvienais metais	1	
10.	Žaibosaugos įrenginių apžiūra	visų apžiūrų metu	1	
11.	Dūmų temperatūros matavimai ir oro temperatūros matavimai tarp kamieno ir futeruotės	Kasdien*	1	
12.	Statinio slėgio matavimai dūmtraukyje su ventiliaciniu oro tarpu	Kasdien*	1	
13.	Dūmtraukių pamatų nusėdimo matavimai reperių niveliavimu:			
	a) pirmaisiais metais po dūmtraukio priėmimo naudoti	3 kartus per metus	1	
	b) antraisiais eksploatacijos metais	2 kartus per metus	1	

	c) iki nusėdimo stabilizacijos	kasmet	1	
	d) po nusėdimo stabilizacijos	kartą per 5 metus	1	
14.	Futuruotės „augimo“ stebėjimai:			
	a) nuo žemės, žiūronais	2 kartus per metus, kovo ir rugsėjo mėn.	1	
	b) dūmtraukio viršuje	kasmet	1	
15.	Signalinių šviesų sistemos apžiūra	kasmet	1	
16.	Metalinių dūmtraukių išorinio paviršiaus dažų dangos patikrinimas	kartą per 3 metus	1	
17.	Kondensato bandinių nuo metalinio dūmtraukio paviršiaus surinkimas sieros rūgšties koncentracijos nustatymui ir dūmų temperatūros matavimas	kartą per 2 metus žiemą ir prijungus naują šiluminį agregatą	1	
18.	Kaina VISO be PVM			
19.	PVM²			
20.	Kaina VISO su PVM			

¹ Nurodytas kiekis yra preliminarus ir naudojamas tik pasiūlymų vertinimui. Sudarius sutartį paslaugos bus perkamos pagal susidariusį poreikį, pateikus užsakymą laimėjusiam tiekėjui.

² Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

6. Lentelė.

Poz. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Paslaugų įkainių suma, Eur be PVM.
1.	UAB „Litesko“ filialuose esančių dūmtraukių apžiūrų įkainiai PASTABA: Šioje eilutėje pateikiama bendra paslaugų suma (1 lentelės 21 eilutėje nurodyta suma + 2 lentelės 21 eilutėje nurodyta suma + 3 lentelės 21 eilutėje nurodyta suma + 4 lentelės 21 eilutėje nurodyta suma + 5 lentelės 18 eilutėje nurodyta suma)	39400

	Viso be PVM (skaičiais ir žodžiais)*:	39400,00 , Trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct.
	PVM (skaičiais ir žodžiais)*:	8274,00 , aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi eurai 00 ct.
	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais)*:	47674,00 , keturiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt keturi eurai 00 ct.

Pastaba: Kainos turi būti pateiktos suapvalintos iki 2 skaitmenų po kablelio.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	VĮ Registrų centro pažyma patvirtinanti jungtinius kopetetingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (Juridinį asmenį)	2
2.	Įmonės registravimo pažymėjimas	1
3.	LR VEI ATESTATAS Nr. T-0019	2
4.	LR VEI ATESTATAS Nr. E-0031	2
5.	LR AM ATESTATAS Nr.3406	1
6.	Išplėstinis išrašas	5

Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus**:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Subteikėjo adresas, telefono numeris	Subteikėjo tiekiamų paslaugų apibūdinimas

***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai. Jei teikėjas nenurodys subteikėjų, Perkančioji organizacija laikys, kad teikėjas subteikėjų nepasitelks.*

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija***:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	VĮ Registrų centro pažyma patvirtinanti jungtinius kopetetingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (Juridinį asmenį)	2
2.	Įmonės registravimo pažymėjimas	1
3.	LR VEI ATESTATAS Nr. T-0019	2
4.	LR VEI ATESTATAS Nr. E-0031	2
5.	LR AM ATESTATAS Nr.3406	1
6.	Išplėstinis išrašas	5
7.	Pasiūlymo sudedamųjų dalių kainos	23

*** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., **laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS).** Rangovas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina) išskyrus jos sudedamąsias dalis (jeigu rangovas nurodys, kad sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius
Vitas Stulgė

(Rangovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

