

SUTARTIS Nr. LT5 341  
 2015 m. Rugpjūtis mėn. 26 d.  
 Vilnius

UAB „Litesko“, toliau vadinama „Užsakovas“, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus Tado Janušausko, veikiančio pagal 2011-09-26 įsakymą Nr. 2011-01P/271, toliau vadinama „Užsakovas“, ir UAB „Aukstata“, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Teikėjas“, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“, ir susitarė:

## 1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir Sutartis neprieštarauja įstatuose nurodytai veiklai.

## 2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Teikėjas įsipareigoja savo rizika, priemonėmis ir medžiagomis Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti UAB „Litesko“ filialuose esančių dūmtraukių apžiūras pagal RSN 148-92\* 6 priedo „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės“ C priedą „Dūmtraukių techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų periodiškumas“ (įvertinus esamą realią situaciją filialuose) (toliau – **Paslauga/Darbai**), ir pateikti apžiūrų išvadas **suderintas su Užsakovu**, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Teikėjui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nustatytą kainą.

2.2. Reikalavimai Darbams ir jų apimtys numatyti Techninėse sąlygose (Sutarties Priedas Nr. 2).

## 3. DARBŲ KAINA

3.1. Maksimali Darbų kaina yra 50.000,00 Eur be PVM (penkiasdešimt tūkstančių Eur 00 Eur ct), PVM 21 % yra – 10.500,00 Eur (dešimt tūkstančių penki šimtai Eur 00 Eur ct). Maksimali Darbų kaina su PVM yra – 60.500,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai Eur, 00 Eur ct).

3.2. Darbų kaina – nustatoma pagal Rangovo pasiūlyme pateiktus įkainius (Sutarties priedas Nr. 1). Įkainiai yra galutiniai ir nekeičiami, išskyrus atvejį, jei pasikeistų teisės aktai, nustatantys PVM tarifą. Pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu nustatytam PVM tarifui, be atskiro Šalių susitarimo PVM tarifas bus perskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. Sutarties kaina bus keičiama pasikeitusio PVM tarifo atitinkama dalimi.

3.3. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti Paslaugų visai maksimaliai Sutarties vertei.

3.4. Į Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, Darbų vykdymui reikalingų medžiagų, sąnaudų kaina, transportavimo išlaidos ir kitos išlaidos.

3.5. Pasikeitus rinkos sąlygoms, taip pat susiklosčius kitoms objektyvioms aplinkybėms, Darbų kaina (arba įkainiai) gali būti mažinama esant abipusiam Šalių susitarimui, prieš tai gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

## 4. ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas už Teikėjo atliktus Darbus atsiskaito pagal Šalių pasirašytą Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą ir Teikėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas įsipareigoja už Darbus sumokėti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

4.2. Sutartyje numatomas mokėjimas bus atliekamas pavedimu į Rangovo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

## 5. DARBŲ ATLIKIMO VIETA

5.1. Darbų atlikimo vieta – Pramonės g. 9, Alytus; Biruliškių g. 6A, Kaunas; Pramonės g. 7, Druskininkai; Alėjos g. 29 Leipalingis, Leipalingio sen., Druskininkų sav.; Verpėjų g. 22, Viečiūnai, Viečiūnų sen., Druskininkų sav.; Gamyklų g. 8, Marijampolė; Triobiškių katilinė (Triobiškių k.), M.

VS/SK 223

Administratore  
Rasa Kupčiūnaitė

Valančiaus g. 15b; Igliaukos – Palių katilinė (Igliauka); Patašinės katilinė (Patašinė); Meškučių katilinė (Meškučių k.); Kumelionių katilinė (Kumelionių k.); Kauno katilinė Sargėnų II kl. ligoninės katilinė (Josvainių g. 2); Birutės g. 8A, Vilkaviškis; Vištyčio g. 38, Kybartai; Paviržupės g. 4A, Virbalis; Stoties g. 6, Pilviškiai; Dvaro g. 17, Paežerių kaimas, Šeimenos seniūnija, Vilkaviškio raj.; Lygumų g. 69, Telšiai; Dariaus ir Girėno g. 9A, Telšiai; Liepų g. 3A, Rainiai; Šviesos g. 23A, Telšiai; Klaipėdos pl. 63, Palanga; Senojo turgaus g. 2, Palanga; Mokyklos g. 9, Palanga; Vytauto g. 90, Palanga; Plytų g. 35, Palanga; Medžiotojų g. 10, Palanga; Kuršių takas 1B. 35, Palanga; Mackevičiaus g. 10, Kelmė; Nepriklausomybės g. 2b, Kelmė; Vilties g. 16b, Kelmė; Maronio g. 4a, Tytuvėnai; Maronio g. 5b, Tytuvėnai; Vėjo g. 25, Biržai; Rotušės g. 20a, Biržai; Biržų r. Rinkuškių k. Rinkuškių g. 47; Biržų r. Rinkuškių k. Rinkuškių g. 51; Biržų r. Rinkuškių k. Rinkuškių g. 49; Biržų r. Rinkuškių k. Rinkuškių g. 47A; Biržų r. Rinkuškių k. Rinkuškių g. 47B; Biržų r. Rinkuškių k. Rinkuškių g. 20; Biržų r. Biržų k. Liepų g. 30.

## 6. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

### 6.1. Tiekėjas įsipareigoja:

6.1.1. sutvarkyti Darbo vietą pagal teisės aktų bei Sutarties reikalavimus. Užbaigęs Darbus Tiekėjas susirenka visus įrankius, išveža šiukšles, susikaupusias Darbo eigoje. Darbo vietą palieka sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam darbų atlikimui, naudojant Darbo vietą pagal paskirtį.

6.1.2. Atliekant darbus, Užsakovo darbuotojams netrukdyti dirbti tiesioginių darbų.

6.1.3. pateikti medžiagas, įrengimus ir dokumentaciją, kurių reikės dūmtraukių, nurodytų Techninių sąlygų prieduose Nr. (1-1÷1-8), apžiūros darbams atlikti.

6.1.4. Kasmetines dūmtraukių apžiūras atlikti pagal RSN 148-92\* 6 priedo C priede numatytas apimtis ir tokiems Darbams keliamus profesinius standartus, bei pagal Užsakovo filialų ataskingų asmenų pateiktus užsakymus.

6.1.5. Paslaugas teikti kokybiškai, rūpestingai ir efektyviai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

6.1.6. Darbus atlikti per 14 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo.

6.1.7. Atsakyti už darbo saugos reikalavimų laikymąsą Paslaugų atlikimo metu.

6.1.8. Užtikrinti gaunamos informacijos konfidencialumą ir be Teikėjo raštiško sutikimo nenaudoti Informacijos trečiųjų asmenų interesams tenkinti.

6.1.9. Vykdam Sutartį Tiekėjas privalo laikytis Užsakovo Socialinio atsakingumo principų, publikuojamų viešai Užsakovo internetiniame tinklapyje adresu: <http://www.litesko.lt>.

6.1.10. Tiekėjas turi šioje Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

### 6.2. Užsakovo įsipareigojimai:

6.2.1. Laiku sumokėti Teikėjui už kokybiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas.

6.2.2. Užsakovas turi šioje Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

6.3. Šalys turi ir kitas Sutartyje ir jos prieduose nustatytas pareigas.

6.4. Už Sutarties vykdymo priežiūrą iš Užsakovo pusės atsakingas asmuo: Romas Šimelevičius, el. paštas: [romas.simelevicius@litesko.lt](mailto:romas.simelevicius@litesko.lt), mob. tel.: 8-655 45056.

6.5. Už Sutarties vykdymo priežiūrą iš Teikėjo pusės atsakingas asmuo: Algirdas Rusteika, el. paštas: [a.rusteika@aukstata.lt](mailto:a.rusteika@aukstata.lt), mob. tel.: 8 670 34130.

## 7. DARBŲ UŽBAIGIMAS

7.1. Tinkamai ir laiku atlikus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas Šalių įgalioti atstovai pasirašo Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą (Sutarties priedas Nr. 3).

7.2. Jeigu nėra įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai, tenkantys Teikėjui, Užsakovas turi teisę nepriimti Darbų, iki kol Teikėjas neįvykdys savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Teikėjas privalo savo įsipareigojimus užbaigti kaip įmanoma greičiau, bet ne per ilgesnį nei 14 darbo dienų laikotarpį.

Vizuota el. parašu



VSLK

223

Administratorė  
Rasa Kunčikaitė

## 8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 8.1. Teikėjui nesuteikus kokybiškų Paslaugų Sutartyje nurodytais terminais, Teikėjas, Užsakovui raštu pareikalavus, turi mokėti 0,02 % delspinigius nuo Paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 8.2. Užsakovui laiku nesumokėjus Teikėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas, Užsakovas, Teikėjui raštu pareikalavus, turi mokėti 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 8.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos atlyginti nuostolius ir vykdyti nustatytus sutartinius įsipareigojimus.

## 9. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 3 metus.
- 9.2. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip).

## 10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 10.1. Sutartis gali būti nutraukta bendru rašytiniu Šalių susitarimu.
- 10.2. Užsakovas turi teisę Sutartį nutraukti vienašališkai apie tai raštu informavęs Teikėją prieš 5 (penkis) darbo dienas. Sutartis laikoma nutraukta nuo pranešime nurodytos datos.
- 10.3. Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Teikėjas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Teikėjas raštu praneša Užsakovui prieš 5 (penkis) darbo dienas. Sutartis laikoma nutraukta nuo pranešime nurodytos datos.
- 10.4. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 10.5. Šalys, vykdydamos sutartinius įsipareigojimus, turi vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais.

## 11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- 11.1. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).
- 11.2. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo jų atsiradimo momento arba jeigu apie jas nėra laiku pranešta, ir Šalys nesutaria, kaip toliau bus vykdomi Sutarties nevykdžiusios Šalies įsipareigojimai, tuomet kita Šalis, raštu pranešusi ne mažiau kaip prieš trisdešimt kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti šią Sutartį.

## 12. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA (jei subteikėjai vykdant Sutartį bus pasitelkiami):

- 12.1. Vykdydamas šią Sutartį Teikėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis (subteikėjus), laikydamasis Teikėjo pasiūlymo. Teikėjo pasitelkti subteikėjai, kuriuos jis ketina pasitelkti, turi būti nurodyti Teikėjo pasiūlyme. Susitarimas, pagal kurį Teikėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subteikimo sutartimi. Teikėjas Sutarties vykdyti, turi pasitelkti tik tuos subteikėjus, kurie numatyti Teikėjo pasiūlyme.
- 12.2. Jeigu Teikėjas Sutarties vykdymo metu ketina keisti Teikėjo pasiūlyme nurodytus subteikėjus, Teikėjas privalo apie tai iš anksto informuoti Užsakovą, pateikti išsamius argumentus, kokie subteikėjai planuojami pasitelkti, ir gauti rašytinį Užsakovo sutikimą dėl konkrečių subteikėjų pasitelkimo (Užsakovas turi teisę neduoti sutikimo). Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- 12.3. Pasitelkimas subteikėjais nekeičia Teikėjo atsakomybės dėl šios Sutarties įvykdymo. Teikėjas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas prieš Užsakovą už tinkamą Paslaugų pateikimą.

VSLSK 223

Administratorė  
Rasa Kupčiūnaitė

ir / ar bet kokią žalą (nuostolius), kuriuos Užsakovas ir / ar tretieji asmenys patiria dėl Teikėjo ir / ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų sutartinių įsipareigojimų pažeidimo.

12.4. Teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pasitelkti subteikėjai atliks veiksmus, kurie atitiks Konkurso sąlygas ir Teikėjo pasiūlymą.

12.5. Subteikimas nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subteikėjo. Teikėjas atsako už savo subteikėjų veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subteikėjas, neatleidžia Teikėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.

### 13. KITOS SĄLYGOS

13.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.2. Santykiams, kylantiems tarp Šalių, tačiau nereguliuotiems šia Sutartimi, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

13.3. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti jokių savo teisių pagal Sutartį tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo ar teisinio pagrindo tam.

13.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių.

13.5. Užsakovo filialų direktoriai atsako už tinkamą Sutarties nuostatų įgyvendinimą ir atitikimą savo vadovaujamo filialo poreikiams. Šiai nuostatai įgyvendinti Užsakovo filialų direktoriai turi teisę gauti visą reikiamą informaciją iš Sutartį prižiūrinčio asmens.

13.6. Už Sutarties vykdymo priežiūrą iš Užsakovo pusės atsako Sutarties 6.4. p. nurodytas arba kitas Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo.

### 14. SUTARTIES DOKUMENTAI

1 priedas. Teikėjo pasiūlymas ir kaina;

2 priedas. Techninės sąlygos;

3 priedas. Dėl atliktų darbų priėmimo perdavimo tipinės formos patvirtinimo

### 15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

#### Užsakovas

UAB „Litesko“

Įmonės kodas 110818317

Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius

Tel.: 8-5-2667500

Faksas 8-5-2667510

PVM mokėtojo kodas LT108183113

A/s. LT787044060001419259


AB SEB Bankas, banko kodas 70440

El. paštas: [info@litesko.lt](mailto:info@litesko.lt)

#### UAB „Litesko“

Eksplatacijos direktorius

Tadas Janušauskas

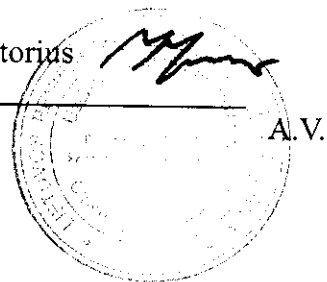

A.V.

#### Teikėjas

UAB „Aukstata“

Įmonės kodas 145909933

Buveinė: Dubijos g. 11-19, Šiauliai

Tel. +370 41 520055

Faksas +370 41 520055

PVM mokėtojo kodas LT459099314

A/S Nr.93 7290 0000 0546 7791


AB „Citadele“

El. paštas: [aukstata@aukstata.lt](mailto:aukstata@aukstata.lt)

#### UAB „Aukstata“

Direktorius

Vitas Stulgė

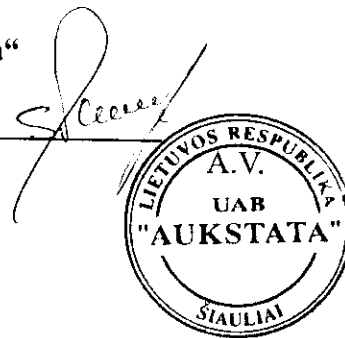

Vizuota el. parašu

VSLSK 223

Administratore  
Rasa Kupčiūnaitė

Priedas Nr. 1  
Prie Sutarties Nr. LTJ 241

## TEIKĖJO PASIŪLYMAS IR KAINA

UAB „Litesko“, toliau vadinama „Užsakovas“, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus Tado Janušausko, veikiančio pagal 2011-09-26 įsakymą Nr. 2011-01P/271, toliau vadinama „Užsakovas“, ir UAB „Aukstata“, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Teikėjas“, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“, ir susitarė:

1. Patvirtintas Teikėjo pasiūlymas ir kaina:

**AUKSTATA**

UŽDAROI AKCINĖ BENDROVĖ

CICIND

Derybų sąlygų  
I priedas

Uždaroji akcinė bendrovė „Aukstata“: Dubijos g. 11-19, Šiauliai, tel/fax .: 8-41 520055, aukstata@aukstata.lt; VI Registrų centras Nr.017497; imonės kodas 145909933; PVM mokėtojo kodas LT459099314.

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimus, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Vilniaus energija“

Jočionių g.13, LT-02300 Vilnius, Lietuva

(Adresas (perkantoji organizacija))

### PASIŪLYMAS DŪMTRAUKIO TECHNINĖS BŪKLĖS STEBĖJIMŲ IR APŽIŪROS PASLAUGOS

2015 07 13 Nr.1  
Šiauliai

|                                                                                              |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „AUKSTATA“                   |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Dubijos 11-19, LT-77145 Šiauliai |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Direktorius – Vitas Stulgis      |
| Telefono numeris                                                                             | 868780783                        |
| Fakso numeris                                                                                | 841520055                        |
| El. pašto adresas                                                                            | aukstata@aukstata.lt             |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame /teikėjas pateikia nuorodą į skelbimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir/ar CVP IS; [https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase\\_frameset.asp?PID=244141](https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=244141)
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
- 3) Mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Vizuota el. parašu

VSLSK 223


Administratorė  
Rasa Kupčiūnaitė

Mes siūlome šias paslaugas:

**1 lentelė. Dūmtraukių iki 20 m. aukščio techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų kainos:**

| EH.<br>Nr. | Stebėjimų ir apžiūrų pobūdis                                                                                               | Periodiškuma<br>s ir laikas                                                                            | Vnt. <sup>1</sup> | Vienos apžiūros<br>kaina, Eur be<br>PVM |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                      | 4                 | 5                                       |
| 1.         | Eilinė vizualinė kamieno, pamatų, atraminių bei tvirtinimo konstrukcijų ir atramų apžiūra:                                 |                                                                                                        |                   |                                         |
|            | a) nesant pažeidimų                                                                                                        | metaliniais<br>dūmtraukiams<br>kas 3<br>mėnesiai*                                                      | 1                 |                                         |
|            | b) nesant pažeidimų                                                                                                        | gelžbetoniniams<br>s – 1 kartą per<br>metus,<br>pavasarij                                              | 1                 |                                         |
|            | c) esant pažeidimams                                                                                                       | kiekvieną<br>dieną*                                                                                    | 1                 |                                         |
| 2.         | Metalinių dūmtraukių kamienų arba jų<br>termoizoliacinių apsauginių dangų<br>apžiūra gręžiant metalines sieneles           | kartą per 3<br>metus,<br>pavasarij                                                                     | 1                 |                                         |
| 3.         | Metalinių dūmtraukių vidinio<br>paviršiaus patikrinimas (suodžių,<br>pelenų sluoksniai, kondensatas) per<br>apžiūros angas | kiekvienais<br>metais,<br>nedirbant<br>dūmtraukiui                                                     | 1                 |                                         |
| 4.         | Metalinių dūmtraukių viso vidinio paviršiaus ir jo dangų apžiūra:                                                          |                                                                                                        |                   |                                         |
|            | a) jeigu dūmtraukiai neturi išorinio<br>termoizoliacinio sluoksnio                                                         | esant reikalui<br>po apžiūros<br>pagal 3 p. arba<br>rekomendavus<br>specializuotai<br>organizacijai ir | 1                 |                                         |

|    |                                                                             |                                                                                                                                                                     |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|    |                                                                             | prieš kapitalinį remontą                                                                                                                                            |   |  |
|    | b) jeigu dūmtraukio kamienas išorinėje pusėje turi termoizoliacinį sluoksnį | kartą per 3 metus, nedirbant dūmtraukiui                                                                                                                            | 1 |  |
|    | c) jeigu kamienas padengtas torkretbetonu                                   | kartą per 5 metus, nedirbant dūmtraukiui                                                                                                                            | 1 |  |
| 5. | Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies patikrinimas:                    |                                                                                                                                                                     |   |  |
|    | a) vizualinis pagal svambalo siūlą                                          | kartą per 3 mėnesius                                                                                                                                                | 1 |  |
|    | b) panaudojant teodolitą                                                    | vizualiai nustatytus pastebimą nukrypimą, bet ne rečiau kaip kartą per 5 metus                                                                                      | 1 |  |
| 6. | Neeilinė dūmtraukio apžiūra                                                 | po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio sprogo, neleistino dūmų temperatūros padidėjimo ir pan.) | 1 |  |
| 7. | Eilinė dūmtraukių vidinių paviršių apžiūra sustabdant visus šiluminius      | po 5 metų nuo naujo dūmtraukio                                                                                                                                      | 1 |  |



|     |                                                                                                                                        |                                                                                        |   |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|     | agregatus                                                                                                                              | eksploatacijos pradžios, vėliau pagal reikalą, tačiau ne rečiau kaip kartą kas 10 metų |   |  |
| 8.  | Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus apžiūra iškritus (išgriuvus) didelei daliai futeruotės                                          | skubiai                                                                                | 1 |  |
| 9.  | Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus būklės apžiūra pastebėjus lokalinius futeruotės arba atskirų jos plytų išgriuvimus (iškritimus) | pasitaikius pirmai progai po dūmtraukio sustabdymo                                     | 1 |  |
| 10. | Specialūs aptiktų dūmtraukių pažeidimų (defektų) stebėjimai                                                                            | periodiškai matuojamos vykstančios deformacijos pagal reperius                         | 1 |  |
| 11. | Pelenų ir suodžių apnašų apžiūros virš dūmtraukio perdengimo:                                                                          |                                                                                        |   |  |
|     | a) naudojant mažai peleningą kurą                                                                                                      | planinio sustabdymo metu                                                               | 1 |  |
|     | b) naudojant peleningą kurą                                                                                                            | kasmet pirmą 2 metų eksploatacijos metu, toliau – pagal komisijos sprendimą            | 1 |  |
| 12. | Dūmtraukio perdengimų, esančių virš patalpų, kuriose eksploatacijos metu dažnai būna žmonės, apžiūros:                                 |                                                                                        |   |  |
|     | a) išorinės                                                                                                                            | kas 3 mėnesiai*                                                                        | 1 |  |
|     | b) vidinės                                                                                                                             | kiekvienais metais                                                                     | 1 |  |
| 13. | Žaibosaugos įrenginių apžiūra                                                                                                          | visų apžiūrų                                                                           | 1 |  |

Viena...

VSK 223

 Administratorė  
 Rima Kumbienė

|     |                                                                                                                                             | metu                                                         |   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|--|
| 14. | Dūmų temperatūros matavimai ir oro temperatūros matavimai tarp kamieno ir futeruotės                                                        | Kasdien*                                                     | 1 |  |
| 15. | Statinio slėgio matavimai dūmtraukyje su ventiliaciniu oro tarpu                                                                            | Kasdien*                                                     | 1 |  |
| 16. | Dūmtraukių pamatų nusėdimo matavimai reperių niveliavimu:                                                                                   |                                                              |   |  |
|     | a) pirmaisiais metais po dūmtraukio priėmimo naudoti                                                                                        | 3 kartus per metus                                           | 1 |  |
|     | b) antraisiais eksploatacijos metais                                                                                                        | 2 kartus per metus                                           | 1 |  |
|     | c) iki nusėdimo stabilizacijos                                                                                                              | kasmet                                                       | 1 |  |
|     | d) po nusėdimo stabilizacijos                                                                                                               | kartą per 5 metus                                            | 1 |  |
| 17. | Futeruotės „augimo“ stebėjimai:                                                                                                             |                                                              |   |  |
|     | a) nuo žemės, žiūronais                                                                                                                     | 2 kartus per metus, kovo ir rugsėjo mėn.                     | 1 |  |
|     | b) dūmtraukio viršuje                                                                                                                       | kasmet                                                       | 1 |  |
| 18. | Signalinių šviesų sistemos apžiūra                                                                                                          | kasmet                                                       | 1 |  |
| 19. | Metalinų dūmtraukių išorinio paviršiaus dažų dangos patikrinimas                                                                            | kartą per 3 metus                                            | 1 |  |
| 20. | Kondensato bandinių nuo metalinio dūmtraukio paviršiaus surinkimas sieros rūgšties koncentracijos nustatymui ir dūmų temperatūros matavimas | kartą per 2 metus žiemą ir prijungus naują šiluminį agregatą | 1 |  |
| 21. | Kaina VISO be PVM                                                                                                                           |                                                              |   |  |
| 22. | PVM <sup>1</sup>                                                                                                                            |                                                              |   |  |
| 23. | Kaina VISO su PVM                                                                                                                           |                                                              |   |  |

<sup>1</sup> Nurodytas kiekis yra preliminarus ir naudojamas tik pasiūlymų vertinimui. Sudarius sutartį paslaugos bus perkamos pagal susidariusį poreikį, pateikus užsakymą laimėjusiam tiekėjui.

5

Vilniaus...

VLSK 22 3

Administracinis  
Rasos kaimo...

<sup>2</sup>Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

**2 lentelė. Dūmtraukių nuo 20 iki 40 m. aukščio techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų kainos:**

| Eil. Nr. | Stebėjimų ir apžiūrų pobūdis                                                                                     | Periodiškumas ir laikas                                                                                          | Vnt. <sup>1</sup> | Vienos apžiūros kaina, Eur be PVM |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                | 4                 | 5                                 |
| 1.       | Eilinė vizualinė kamieno, pamatų, atraminių bei tvirtinimo konstrukcijų ir atramų apžiūra:                       |                                                                                                                  |                   |                                   |
|          | a) nesant pažeidimų                                                                                              | metaliniais dūmtraukiams kas 3 mėnesiai*                                                                         | 1                 |                                   |
|          | b) nesant pažeidimų                                                                                              | gelžbetoniniams – 1 kartą per metus, pavasarį                                                                    | 1                 |                                   |
|          | c) esant pažeidimams                                                                                             | kiekvieną dieną*                                                                                                 | 1                 |                                   |
| 2.       | Metalinų dūmtraukių kamienų arba jų termoizoliacinių apsauginių dangų apžiūra gręžiant metalines sieneles        | kartą per 3 metus, pavasarį                                                                                      | 1                 |                                   |
| 3.       | Metalinų dūmtraukių vidinio paviršiaus patikrinimas (suodžių, pelenų sluoksniai, kondensatas) per apžiūros angas | kiekvienais metais, nedirbant dūmtraukiui                                                                        | 1                 |                                   |
| 4.       | Metalinių dūmtraukių viso vidinio paviršiaus ir jo dangų apžiūra:                                                |                                                                                                                  |                   |                                   |
|          | a) jeigu dūmtraukiai neturi išorinio termoizoliacinio sluoksnio                                                  | esant reikalui po apžiūros pagal 3 p. arba rekomendavus specializuotai organizacijai ir prieš kapitalinį remontą | 1                 |                                   |

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                     |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | b) jeigu dūmtraukio kamienas išorinėje pusėje turi termoizoliacinį sluoksnį      | kartą per 3 metus, nedarbant dūmtraukiui                                                                                                                            | 1 |
|    | c) jeigu kamienas padengtas torkretbetonu                                        | kartą per 5 metus, nedarbant dūmtraukiui                                                                                                                            | 1 |
| 5. | Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies patikrinimas:                         |                                                                                                                                                                     |   |
|    | a) vizualinis pagal svambalo siūlą                                               | kartą per 3 mėnesius                                                                                                                                                | 1 |
|    | b) panaudojant teodolitą                                                         | vizualiai nustatius pastebimą nukrypimą, bet ne rečiau kaip kartą per 5 metus                                                                                       | 1 |
| 6. | Neeilinė dūmtraukio apžiūra                                                      | po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio sprogo, neleistino dūmų temperatūros padidėjimo ir pan.) | 1 |
| 7. | Eilinė dūmtraukių vidinių paviršių apžiūra sustabdant visus šiluminius agregatus | po 5 metų nuo naujo dūmtraukio eksploatacijos pradžios,                                                                                                             | 1 |


*S. Ciesla*



Vizuota el. parašu

VSLK 22 3

Adresas:  
E. parašas:

|     |                                                                                                                                      |                                                                             |   |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                      | vėliau pagal reikalą, tačiau ne rečiau kaip kartą kas 10 metų               |   |                                                                                      |
| 8.  | Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus apžiūra iškritus (išgriuvus) didelei daliai futeruotės                                        | skubiai                                                                     | 1 |                                                                                      |
| 9.  | Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus būklės apžiūra pastebėjus lokalius futeruotės arba atskirų jos plytų išgriuvimus (iškritimus) | pasitaikius pirmai progai po dūmtraukio sustabdymo                          | 1 |                                                                                      |
| 10. | Specialūs aptiktų dūmtraukių pažeidimų (defektų) stebėjimai                                                                          | periodiškai matuojamos vykstančios deformacijos pagal reperius              | 1 |                                                                                      |
| 11. | Pelenų ir suodžių apnašų apžiūros virš dūmtraukio perdengimo:                                                                        |                                                                             |   |                                                                                      |
|     | a) naudojant mažai peleningą kurą                                                                                                    | planinio sustabdymo metu                                                    | 1 |                                                                                      |
|     | b) naudojant peleningą kurą                                                                                                          | kasmet pirmų 2 metų eksploatacijos metu, toliau – pagal komisijos sprendimą | 1 |                                                                                      |
| 12. | Dūmtraukio perdengimų, esančių virš patalpų, kuriose eksploatacijos metu dažnai būna žmonės, apžiūros:                               |                                                                             |   |                                                                                      |
|     | a) išorinės                                                                                                                          | kas 3 mėnesiai*                                                             | 1 |  |

*Spec...*

2017 m. Vasara

223

Administracija  
Rasa Kupčienė

|     |                                                                                                                                             |                                                              |   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|--|
|     | b) vidinės                                                                                                                                  | kiekvienais metais                                           | 1 |  |
| 13. | Žaibosaugos įrenginių apžiūra                                                                                                               | visų apžiūrų metu                                            | 1 |  |
| 14. | Dūmų temperatūros matavimai ir oro temperatūros matavimai tarp kamieno ir futeruotės                                                        | Kasdien*                                                     | 1 |  |
| 15. | Statinio slėgio matavimai dūmtraukyje su ventiliaciniu oro tarpu                                                                            | Kasdien*                                                     | 1 |  |
| 16. | Dūmtraukių pamatų nusėdimo matavimai reperių niveliavimu:                                                                                   |                                                              |   |  |
|     | a) pirmaisiais metais po dūmtraukio priėmimo naudoti                                                                                        | 3 kartus per metus                                           | 1 |  |
|     | b) antraisiais eksploatacijos metais                                                                                                        | 2 kartus per metus                                           | 1 |  |
|     | c) iki nusėdimo stabilizacijos                                                                                                              | kasmet                                                       | 1 |  |
|     | d) po nusėdimo stabilizacijos                                                                                                               | kartą per 5 metus                                            | 1 |  |
| 17. | Futeruotės „augimo“ stebėjimai:                                                                                                             |                                                              |   |  |
|     | a) nuo žemės, žiūronais                                                                                                                     | 2 kartus per metus, kovo ir rugsėjo mėn.                     | 1 |  |
|     | b) dūmtraukio viršuje                                                                                                                       | kasmet                                                       | 1 |  |
| 18. | Signalinių šviesų sistemos apžiūra                                                                                                          | kasmet                                                       | 1 |  |
| 19. | Metalinių dūmtraukių išorinio paviršiaus dažų dangos patikrinimas                                                                           | kartą per 3 metus                                            | 1 |  |
| 20. | Kondensato bandinių nuo metalinio dūmtraukio paviršiaus surinkimas sieros rūgšties koncentracijos nustatymui ir dūmų temperatūros matavimas | kartą per 2 metus žiemą ir prijungus naują šiluminį agregatą | 1 |  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 21. | Kaina VISO be PVM |
| 22. | PVM <sup>2</sup>  |
| 23. | Kaina VISO su PVM |

<sup>1</sup> Nurodytas kiekis yra preliminarus ir naudojamas tik pasiūlymų vertinimui. Sudarius sutartį paslaugos bus perkamos pagal susidariusį poreikį, pateikus užsakymą laimėjusiam tiekėjui.

<sup>2</sup> Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

**3 lentelė. Dūmtraukių nuo 40 iki 60 m. aukščio techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų kainos:**

| Eil. Nr. | Stebėjimų ir apžiūrų pobūdis                                                                                      | Periodiškumas ir laikas                       | Vnt. <sup>1</sup> | Vienos apžiūros kaina, Eur be PVM |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                 | 3                                             | 4                 | 5                                 |
| 1.       | Eilinė vizualinė kamieno, pamatų, atraminių bei tvirtinimo konstrukcijų ir atramų apžiūra:                        |                                               |                   |                                   |
|          | a) nesant pažeidimų                                                                                               | metalingiems dūmtraukiams kas 3 mėnesiai*     | 1                 |                                   |
|          | b) nesant pažeidimų                                                                                               | gelžbetoniniams – 1 kartą per metus, pavasarį | 1                 |                                   |
|          | c) esant pažeidimams                                                                                              | kiekvieną dieną*                              | 1                 |                                   |
| 2.       | Metalingų dūmtraukių kamienų arba jų termoizoliacinių apsauginių dangų apžiūra gręžiant metalines sieneles        | kartą per 3 metus, pavasarį                   | 1                 |                                   |
| 3.       | Metalingų dūmtraukių vidinio paviršiaus patikrinimas (suodžių, pelenų sluoksniai, kondensatas) per apžiūros angas | kiekvienais metais, nedirbant dūmtraukiui     | 1                 |                                   |

Vizuota el. parašai

223

Administracija  
Rasa Kupčiūnaitė

|    |                                                                             |                                                                                                                                       |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4. | Metalinių dūmtraukių viso vidinio paviršiaus ir jo dangų apžiūra:           |                                                                                                                                       |   |
|    | a) jeigu dūmtraukiai neturi išorinio termoizoliacinio sluoksnio             | esant reikalui po apžiūros pagal 3 p. arba rekomendavus specializuotai organizacijai ir prieš kapitalinį remontą                      | 1 |
|    | b) jeigu dūmtraukio kamienas išorinėje pusėje turi termoizoliacinį sluoksnį | kartą per 3 metus, nedirbant dūmtraukiui                                                                                              | 1 |
|    | c) jeigu kamienas padengtas torkretbetonu                                   | kartą per 5 metus, nedirbant dūmtraukiui                                                                                              | 1 |
| 5. | Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies patikrinimas:                    |                                                                                                                                       |   |
|    | a) vizualinis pagal svambalo siūlą                                          | kartą per 3 mėnesius                                                                                                                  | 1 |
|    | b) panaudojant teodolitą                                                    | vizualiai nustatčius pastebimą nukrypimą, bet ne rečiau kaip kartą per 5 metus                                                        | 1 |
| 6. | Necilinė dūmtraukio apžiūra                                                 | po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio sprogdimo, neleistino dūmų | 1 |



Vizuota el. parašu

223  
Administratorė  
Rasa Kupčienaitė

|     |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |   |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|     |                                                                                                                                      | temperatūros padidėjimo ir pan.)                                                                                      |   |  |
| 7.  | Eilinė dūmtraukių vidinių paviršių apžiūra sustabdant visus šiluminius agregatus                                                     | po 5 metų nuo naujo dūmtraukio eksploatacijos pradžios, vėliau pagal reikalą, tačiau ne rečiau kaip kartą kas 10 metų | 1 |  |
| 8.  | Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus apžiūra iškritus (išgriuvus) didelei daliai futeruotės                                        | skubiai                                                                                                               | 1 |  |
| 9.  | Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus būklės apžiūra pastebėjus lokalius futeruotės arba atskirų jos plytų išgriuvimus (iškritimus) | pusitaikius pirmai progai po dūmtraukio sustabdymo                                                                    | 1 |  |
| 10. | Specialūs aptiktų dūmtraukių pažeidimų (defektų) stebėjimai                                                                          | periodiškai matuojamos vykstančios deformacijos pagal reperius                                                        | 1 |  |
| 11. | Pelenų ir suodžių apnašų apžiūros virš dūmtraukio perdengimo:                                                                        |                                                                                                                       |   |  |
|     | a) naudojant mažai peleningą kurą                                                                                                    | planinio sustabdymo metu                                                                                              | 1 |  |
|     | b) naudojant peleningą kurą                                                                                                          | kasmet pirmą 2 metų eksploatacijos metu, toliau – pagal komisijos sprendimą                                           | 1 |  |
| 12. | Dūmtraukio perdengimų, esančių virš patalpų, kuriose eksploatacijos metu dažnai būna                                                 |                                                                                                                       |   |  |

|     |                                                                                                                                             |                                                              |   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|--|
|     | žmonės, apžiūros:                                                                                                                           |                                                              |   |  |
|     | a) išorinės                                                                                                                                 | kas 3 mėnesiai*                                              | 1 |  |
|     | b) vidinės                                                                                                                                  | kiekvienais metais                                           | 1 |  |
| 13. | Žaibosaugos įrenginių apžiūra                                                                                                               | visų apžiūrų metu                                            | 1 |  |
| 14. | Dūmų temperatūros matavimai ir oro temperatūros matavimai tarp kamieno ir futeruotės                                                        | Kasdien*                                                     | 1 |  |
| 15. | Statinio slėgio matavimai dūmtraukyje su ventiliaciniu oro tarpu                                                                            | Kasdien*                                                     | 1 |  |
| 16. | Dūmtraukių pamatų nusėdimo matavimai reperų niveliavimu:                                                                                    |                                                              |   |  |
|     | a) pirmaisiais metais po dūmtraukio priėmimo naudoti                                                                                        | 3 kartus per metus                                           | 1 |  |
|     | b) antraisiais eksploatacijos metais                                                                                                        | 2 kartus per metus                                           | 1 |  |
|     | c) iki nusėdimo stabilizacijos                                                                                                              | kasmet                                                       | 1 |  |
|     | d) po nusėdimo stabilizacijos                                                                                                               | kartą per 5 metus                                            | 1 |  |
| 17. | Futeruotės „augimo“ stebėjimai:                                                                                                             |                                                              |   |  |
|     | a) nuo žemės, žiūronais                                                                                                                     | 2 kartus per metus, kovo ir rugsėjo mėn.                     | 1 |  |
|     | b) dūmtraukio viršuje                                                                                                                       | kasmet                                                       | 1 |  |
| 18. | Signalinių šviesų sistemos apžiūra                                                                                                          | kasmet                                                       | 1 |  |
| 19. | Metallinių dūmtraukių išorinio paviršiaus dažų dangos patikrinimas                                                                          | kartą per 3 metus                                            | 1 |  |
| 20. | Kondensato bandinių nuo metalinio dūmtraukio paviršiaus surinkimas sieros rūgšties koncentracijos nustatymui ir dūmų temperatūros matavimas | kartą per 2 metus žiemą ir prijungus naują šiluminį agregatą | 1 |  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 21. | Kaina VISO be PVM |
| 22. | PVM <sup>2</sup>  |
| 23. | Kaina VISO su PVM |

<sup>1</sup> Nurodytas kiekis yra preliminarus ir naudojamas tik pasiūlymų vertinimui. Sudarius sutartį paslaugos bus perkamos pagal susidariusį poreikį, pateikus užsakymą laimėjusiam tiekėjui.


<sup>2</sup> Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4 lentelė. Dūmtraukių nuo 60 iki 80 m. aukščio techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų kainos:

| Eil. Nr. | Stebėjimų ir apžiūrų pobūdis                                                                                      | Periodiškumas ir laikas                       | Vnt. | Vienos apžiūros kaina, Eur be PVM |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                 | 3                                             | 4    | 5                                 |
| 1.       | Eilinė vizualinė kamieno, pumatų, atraminių bei tvirtinimo konstrukcijų ir atramų apžiūra:                        |                                               |      |                                   |
|          | a) nesant pažeidimų                                                                                               | metaliniam dūmtraukiui kas 3 mėnesiai*        | 1    |                                   |
|          | b) nesant pažeidimų                                                                                               | gelžbetoniniams – 1 kartą per metus, pavasarį | 1    |                                   |
|          | c) esant pažeidimams                                                                                              | kiekvieną dieną*                              | 1    |                                   |
| 2.       | Metalinių dūmtraukių kamienų arba jų termoizoliacinių apsauginių dangų apžiūra gręžiant metalines sienelės        | kartą per 3 metus, pavasarį                   | 1    |                                   |
| 3.       | Metalinių dūmtraukių vidinio paviršiaus patikrinimas (suodžių, pelenų sluoksniai, kondensatas) per apžiūros angas | kiekvienais metais, nedirbant dūmtraukiui     | 1    |                                   |
| 4.       | Metalinių dūmtraukių viso vidinio paviršiaus ir jo dangų apžiūra:                                                 |                                               |      |                                   |

|    |                                                                             |                                                                                                                                                               |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | a) jeigu dūmtraukiai neturi išorinio termoizoliacinio sluoksnio             | esant reikalui po apžiūros pagal 3 p. arba rekomendavus specializuotai organizacijai ir prieš kapitalinį remontą                                              | 1 |
|    | b) jeigu dūmtraukio kamienas išorinėje pusėje turi termoizoliacinį sluoksnį | kartą per 3 metus, nedirbant dūmtraukiui                                                                                                                      | 1 |
|    | c) jeigu kamienas padengtas torkretbetonių                                  | kartą per 5 metus, nedirbant dūmtraukiui                                                                                                                      | 1 |
| 5. | Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies patikrinimas:                    |                                                                                                                                                               |   |
|    | a) vizualinis pagal svambalo siūlą                                          | kartą per 3 mėnesius                                                                                                                                          | 1 |
|    | b) panaudojant teodolitą                                                    | vizualiai nustatčius pastebimą nukrypimą, bet ne rečiau kaip kartą per 5 metus                                                                                | 1 |
| 6. | Necilinė dūmtraukio apžiūra                                                 | po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio sprogo, neleistino dūmų temperatūros padidėjimo ir | 1 |

|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |   |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|     |                                                                                                                                        | pan.)                                                                                                                      |   |  |
| 7.  | Eilinė dūmtraukių vidinių paviršių apžiūra sustabdant visus šiluminius agregatus                                                       | po 5 metų nuo naujo dūmtraukio eksploatacijos pradžios, vėliau pagal reikalingumą, tačiau ne rečiau kaip kartą kas 10 metų | 1 |  |
| 8.  | Necilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus apžiūra iškritus (išgriuvus) didelei daliai futeruotės                                          | skubiai                                                                                                                    | 1 |  |
| 9.  | Necilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus būklės apžiūra pastebėjus lokalinius futeruotės arba atskirų jos plytų išgriuvimus (iškritimus) | pasitaikius pirmą kartą po dūmtraukio sustabdymo                                                                           | 1 |  |
| 10. | Specialūs aptiktų dūmtraukių pažeidimų (defektų) stebėjimai                                                                            | periodiškai matuojamos vykstančios deformacijos pagal reperius                                                             | 1 |  |
| 11. | Pelenų ir suodžių apnašų apžiūros virš dūmtraukio perdengimo:                                                                          |                                                                                                                            |   |  |
|     | a) naudojant mažai peleningą kurą                                                                                                      | planinio sustabdymo metu                                                                                                   | 1 |  |
|     | b) naudojant peleningą kurą                                                                                                            | kasmet pirmą 2 metų eksploatacijos metu, toliau – pagal komisijos sprendimą                                                | 1 |  |



Vizuota el. parašas  
 VEX 223  
 Administracija  
 Priešingai

|     |                                                                                                        |                                          |   |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|--|
| 12. | Dūmtraukio perdengimų, esančių virš patalpų, kuriose eksploatacijos metu dažnai būna žmonės, apžiūros: |                                          |   |  |
|     | a) išorinės                                                                                            | kas 3 mėnesiai*                          | 1 |  |
|     | b) vidinės                                                                                             | kiekvienais metais                       | 1 |  |
| 13. | Žaibosaugos įrenginių apžiūra                                                                          | visų apžiūrų metu                        | 1 |  |
| 14. | Dūmų temperatūros matavimai ir oro temperatūros matavimai tarp kamieno ir futeruotės                   | Kasdien*                                 | 1 |  |
| 15. | Statinio slėgio matavimai dūmtraukyje su ventiliaciniu oro tarpu                                       | Kasdien*                                 | 1 |  |
| 16. | Dūmtraukių pamatų nusėdimo matavimai reperių niveliavimu:                                              |                                          |   |  |
|     | a) pirmaisiais metais po dūmtraukio priėmimo naudoti                                                   | 3 kartus per metus                       | 1 |  |
|     | b) antraisiais eksploatacijos metais                                                                   | 2 kartus per metus                       | 1 |  |
|     | c) iki nusėdimo stabilizacijos                                                                         | kasmet                                   | 1 |  |
|     | d) po nusėdimo stabilizacijos                                                                          | kartą per 5 metus                        | 1 |  |
| 17. | Futeruotės „augimo“ stebėjimai:                                                                        |                                          |   |  |
|     | a) nuo žemės, žiūronais                                                                                | 2 kartus per metus, kovo ir rugsejo mėn. | 1 |  |
|     | b) dūmtraukio viršuje                                                                                  | kasmet                                   | 1 |  |
| 18. | Signalinių šviesų sistemos apžiūra                                                                     | kasmet                                   | 1 |  |
| 19. | Metalinių dūmtraukių išorinio paviršiaus dažų dangos patikrinimas                                      | kartą per 3 metus                        | 1 |  |

|     |                                                                                                                                             |                                                              |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|
| 20. | Kondensato bandinių nuo metalinio dūmtraukio paviršiaus surinkimas sieros rūgšties koncentracijos nustatymui ir dūmų temperatūros matavimas | kartą per 2 metus žiemą ir prijungus naują šiluminį agregatą | 1 |
| 21. | <b>Kaina VISO be PVM</b>                                                                                                                    |                                                              |   |
| 22. | <b>PVM<sup>1</sup></b>                                                                                                                      |                                                              |   |
| 23. | <b>Kaina VISO su PVM</b>                                                                                                                    |                                                              |   |

<sup>1</sup> Nurodytas kiekis yra preliminarus ir naudojamas tik pasiūlymų vertinimui. Sudarius sutartį paslaugos bus perkamos pagal susidariusį poreikį, pateikus užsakymą laimėjusiam tiekėjui.

<sup>2</sup> Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

**5 lentelė. Dūmtraukių nuo 80 iki 100 m. aukščio techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų kainos:**

| Eil. Nr. | Stebėjimų ir apžiūrų pobūdis                                                               | Periodiškumas ir laikas                         | Vnt. <sup>1</sup> | Vienos apžiūros kaina, Eur be PVM |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                          | 3                                               | 4                 | 5                                 |
| 1.       | Eilinė vizualinė kamieno, pamatų, atraminių bei tvirtinimo konstrukcijų ir atramų apžiūra: |                                                 |                   |                                   |
|          | a) nesant pažeidimų                                                                        | metaliniais dūmtraukiams kas 3 mėnesiai*        | 1                 |                                   |
|          | b) nesant pažeidimų                                                                        | gelžbetoniniams kas 1 kartą per metus, pavasarį | 1                 |                                   |
|          | c) esant pažeidimams                                                                       | kiekvieną dieną*                                | 1                 |                                   |
| 2.       | Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies patikrinimas:                                   |                                                 |                   |                                   |
|          | a) vizualinis pagal svambalo siūlą                                                         | kartą per 3 mėnesius                            | 1                 |                                   |

|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | b) panaudojant teodolitą                                                                                                                        | vizualiai<br>nustatčius<br>pastebimą<br>nukrypimą, bet<br>ne rečiau kaip<br>kartą per 5<br>metus                                                                                                                | 1 |
| 3. | Necilinė dūmtraukio apžiūra                                                                                                                     | po stichinių<br>nelaimių<br>(gaisrų, vėtrų,<br>liūčių ir pan.)<br>ir<br>eksploatacijos<br>nukrypimų nuo<br>normos (dujų<br>mišinio<br>sprogimo,<br>neleistino<br>dūmų<br>temperatūros<br>padidėjimo ir<br>pan.) | 1 |
| 4. | Eilinė dūmtraukių vidinių paviršių<br>apžiūra sustabdant visus šiluminius<br>agregatus                                                          | po 5 metų nuo<br>naujo<br>dūmtraukio<br>eksploatacijos<br>pradžios,<br>vėliau pagal<br>reiką, tačiau<br>ne rečiau kaip<br>kartą kas 10<br>metų                                                                  | 1 |
| 5. | Necilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus<br>apžiūra iškritus (išgriuvus) didelei<br>daliai futeruotės                                             | skubiai                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| 6. | Necilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus<br>būklės apžiūra pastebėjus lokalinius<br>futeruotės arba atskirų jos plytų<br>išgriuvimus (iškritimus) | pasitaikius<br>pirmai progai<br>po dūmtraukio<br>sustabdymo                                                                                                                                                     | 1 |
| 7. | Specialūs aptiktų dūmtraukių                                                                                                                    | periodiškai<br>matuojamos                                                                                                                                                                                       | 1 |

Visuotinė apžiūra

223

Apžiūra

|     |                                                                                                        |                                                                             |   |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|
|     | pažeidimų (defektų) stebėjimai                                                                         | vykstančios deformacijos pagal reperius                                     |   |  |
| 8.  | Pelenų ir suodžių apnašų apžiūros virš dūmtraukio perdengimo:                                          |                                                                             |   |  |
|     | a) naudojant mažai peleningą kurą                                                                      | planinio sustabdymo metu                                                    | 1 |  |
|     | b) naudojant peleningą kurą                                                                            | kasmet pirmų 2 metų eksploatacijos metu, toliau – pagal komisijos sprendimą | 1 |  |
| 9.  | Dūmtraukio perdengimų, esančių virš patalpų, kuriose eksploatacijos metu dažnai būna žmonės, apžiūros: |                                                                             |   |  |
|     | a) išorinės                                                                                            | kas 3 mėnesiai*                                                             | 1 |  |
|     | b) vidinės                                                                                             | kiekvienais metais                                                          | 1 |  |
| 10. | Žaibosaugos įrenginių apžiūra                                                                          | visų apžiūrų metu                                                           | 1 |  |
| 11. | Dūmų temperatūros matavimai ir oro temperatūros matavimai tarp kamieno ir futeruotės                   | Kasdien*                                                                    | 1 |  |
| 12. | Statinio slėgio matavimai dūmtraukyje su ventiliaciniu oro tarpu                                       | Kasdien*                                                                    | 1 |  |
| 13. | Dūmtraukių pamatų nusėdimo matavimai reperų niveliavimu:                                               |                                                                             |   |  |
|     | a) pirmaisiais metais po dūmtraukio priėmimo naudoti                                                   | 3 kartus per metus                                                          | 1 |  |
|     | b) antraisiais eksploatacijos metais                                                                   | 2 kartus per metus                                                          | 1 |  |

*Grice*

Vietos

223

Adm. įst. pat.  
Ekspl. eksp. m. g.

|     |                                                                                                                                             |                                                              |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|
|     | c) iki nusėdimo stabilizacijos                                                                                                              | kasmet                                                       | 1 |
|     | d) po nusėdimo stabilizacijos                                                                                                               | kartą per 5 metus                                            | 1 |
| 14. | Futeruotės „augimo“ stebėjimai:                                                                                                             |                                                              |   |
|     | a) nuo žemės, žiūronais                                                                                                                     | 2 kartus per metus, kovo ir rugsėjo mėn.                     | 1 |
|     | b) dūmtraukio viršuje                                                                                                                       | kasmet                                                       | 1 |
| 15. | Signalinių šviesų sistemos apžiūra                                                                                                          | kasmet                                                       | 1 |
| 16. | Metallinių dūmtraukių išorinio paviršiaus dažų dangos patikrinimas                                                                          | kartą per 3 metus                                            | 1 |
| 17. | Kondensato bandinių nuo metalinio dūmtraukio paviršiaus surinkimas sieros rūgšties koncentracijos nustatymui ir dūmų temperatūros matavimas | kartą per 2 metus žiemą ir prijungus naują šiluminį agregatą | 1 |
| 18. | Kaina VISO be PVM                                                                                                                           |                                                              |   |
| 19. | PVM <sup>2</sup>                                                                                                                            |                                                              |   |
| 20. | Kaina VISO su PVM                                                                                                                           |                                                              |   |

<sup>1</sup> Nurodytas kiekis yra preliminarus ir naudojamas tik pasiūlymų vertinimui. Sudarius sutartį paslaugos bus perkamos pagal susidariusį poreikį, pateikus užsakymą laimėjusiam tiekėjui.

<sup>2</sup> Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

#### 6. Lentelė.

| Poz. Nr. | Paslaugų pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Paslaugų įkainių suma, Eur be PVM. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.       | UAB „Litesko“ filialuose esančių dūmtraukių apžiūrų įkainiai<br><br><b>PASTABA:</b> Šioje eilutėje pateikiama bendra paslaugų suma (1 lentelės 21 eilutėje nurodyta suma + 2 lentelės 21 eilutėje nurodyta suma + 3 lentelės 21 eilutėje nurodyta suma + 4 lentelės 21 eilutėje nurodyta suma + 5 lentelės 18 eilutėje nurodyta suma) | 39400                              |

Viršutinis el. parašas

223

Elektroninis parašas

|  |                                                                     |                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Viso be PVM (skaičiais ir žodžiais)*:</b>                        | 39400,00 , Trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct.                            |
|  | <b>PVM (skaičiais ir žodžiais)*:</b>                                | 8274,00 , aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi eurai 00 ct.                   |
|  | <b>Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais)*:</b> | 47674,00 , keturiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt keturi eurai 00 ct. |

*Pastaba: Kainos turi būti pateiktos suapvalintos iki 2 skaitmenų po kablelio.*

**Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                                                                                                                       | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | VĮ Registrų centro pažyma patvirtinanti jungtinus kopetetingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (Juridinį asmenį) | 2                           |
| 2.       | Įmonės registravimo pažymėjimas                                                                                                                                      | 1                           |
| 3.       | LR VEI ATESTATAS Nr. T-0019                                                                                                                                          | 2                           |
| 4.       | LR VEI ATESTATAS Nr. E-0031                                                                                                                                          | 2                           |
| 5.       | LR AM ATESTATAS Nr.3406                                                                                                                                              | 1                           |
| 6.       | Išplėstinis išrašas                                                                                                                                                  | 5                           |

Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus\*\*:

| Eil. Nr. | Subteikėjo pavadinimas | Subteikėjo adresas, telefono numeris | Subteikėjo tiekiamų paslaugų apibūdinimas |
|----------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                        |                                      |                                           |

**\*\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai. Jei teikėjas nenurodys subteikėjų, Perkandžioji organizacija laikys, kad teikėjas subteikėjų nepasitelks.**

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija\*\*\*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas                                                                                                                                        | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | VI Registrų centro pažyma patvirtinanti jungtinius kopetetingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (Juridinį asmenį) | 2                           |
| 2.       | Įmonės registravimo pažymėjimas                                                                                                                                       | 1                           |
| 3.       | LR VEI ATESTATAS Nr. T-0019                                                                                                                                           | 2                           |
| 4.       | LR VEI ATESTATAS Nr. E-0031                                                                                                                                           | 2                           |
| 5.       | LR AM ATESTATAS Nr. 3406                                                                                                                                              | 1                           |
| 6.       | Išplėstinis išrašas                                                                                                                                                   | 5                           |
| 7.       | Pasiūlymo sudedamųjų dalių kainos                                                                                                                                     | 23                          |

[illegible]

223

2. วัตถุประสงค์: เพื่อ  
ศึกษาผลกระทบของ

\*\*\* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Rangovas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina) išskyrus jos sudedamąsias dalis (jeigu rangovas nurodys, kad sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius  
Vitas Stulgė  
(Rangovo arba jo įgalioto  
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)  
2015-04-13  
(Data)

(Vardas ir pavardė)



2. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį.


4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 2015 m. rugpjūčio mėn. 26 d.

6. Šalių parašai ir antspaudai:

**Užsakovas:**

Eksploatacijos direktorius  
Tadas Janušauskas

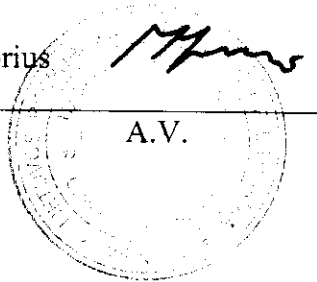

**Rangovas:**

Direktorius  
Vitas Stulgė



Vizuota el. parašai

223

Administracija  
Rangovų skyrius

## TECHNINĖS SĄLYGOS

UAB „Litesko“, toliau vadinama „Užsakovas“, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus Tado Janušausko, veikiančio pagal 2011-09-26 įsakymą Nr. 2011-01P/271, toliau vadinama „Užsakovas“, ir UAB „Aukstata“, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau vadinama „Teikėjas“, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“, ir susitarė:

1. Patvirtinti technines sąlygas:

### Techninė užduotis

UAB „LITESKO“ filialuose atlikti dūmtraukių techninės būklės stebėjimus ir apžiūras pagal RSN 148-92\* 6 priedo „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės“ C priede „Dūmtraukių techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų periodiškumas“ numatytas apimtis

### Turinys

1. Darbų tikslas
2. Darbų apimtis
3. Bendrieji reikalavimai
4. Reikalavimai medžiagoms, įrenginiams, technologijai
5. Reikalavimai darbų atlikimui
6. Kontrolė
7. Darbų priėmimas
8. Dokumentacija
9. Priedai

#### 1. Darbų tikslas:

1.1. Atlikti UAB „Litesko“ filialuose esančių dūmtraukių (priedai Nr. 1-1÷Nr.1-8) apžiūras RSN 148-92\* 6 priedo „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės“ C priede „Dūmtraukių techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų periodiškumas“ numatytomis apimtimis (įvertinus esamą realią situaciją filialuose) ir pateikti apžiūrų išvadas **suderintas su Užsakovu**.

#### 2. Darbų apimtis:

2.1. Rangovas privalo pateikti medžiagas, įrengimus ir dokumentaciją, kurių reikės dūmtraukių, nurodytų prieduose Nr. (1-1÷ 1-8), apžiūros darbams atlikti:

2.2. Kasmetinės dūmtraukių apžiūros atliekamos pagal RSN RSN 148-92\* 6 priedo C priede numatytas apimtis, pagal Užsakovo pateiktus užsakymus.

2.3. Prieš pradėdamas darbus, Rangovas turi apsilankyti darbo vietoje, susipažinti su esama situacija. Išnagrinėjęs situaciją, numatyti visas darbų sąnaudas, reikalingas būsimiems įsipareigojimams įvykdyti.


2.4. Darbo aplinkos sąlygos: oro temperatūra -30/+30°C; santykinė drėgmė 50/90%.

2.5. Atvykimo į objektą kaina turi būti įskaičiuota į paslaugos kainą.

2.6. Atsiskaitymas už dūmtraukių kasmetines apžiūras bus vykdomas pagal pasirašytus atliktų darbų aktus.

2.7. Visus gaminius, medžiagas ir įrenginius, reikalingus darbų atlikimui, komplektuoja Rangovas.

Vizuota el. parašu



VSLSK 223

Administratorė  
Rasa Kupčionienė

### 3. Bendrieji reikalavimai:

- 3.1. Darbai atliekami per 14 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo.
- 3.2. Darbai atliekami lauke.
- 3.3. Rangovai, vykdydami dūmtraukių apžiūros ir remonto darbus UAB „Litesko“ filialų teritorijose, privalo griežtai laikytis UAB „Litesko“ filialų vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų.
- 3.4. Rangovas pateikia raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie UAB „Litesko“ filialo, kuriame vykdys darbus, elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.
- 3.5. Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir suvartojamos elektros energijos apskaitą.

### 4. Reikalavimai medžiagoms, įrenginiams, technologijai:

- 4.1. Rangovas atsako už priežiūrai naudojamų medžiagų, dalių ir įrangos saugojimą, panaudojimą pagal paskirtį. Nustačius trūkumus arba sugadinimus Rangovas nuostolius prisiima sau.
- 4.2. Naudojamos medžiagos ir dalys turi būti skirtos naudoti Europos Sąjungos šalyse, turi būti pažymėtos produktų saugos ženklu CE, išskyrus atvejus, kai su Užsakovu suderinama kitų gamintojų medžiagų ir dalių naudojimas ir jų kokybė užtikrina funkcinės garantijas.

### 5. Reikalavimai darbų atlikimui:

- 5.1. Vykdydamas darbus Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikos teisės aktų, priimtų statybos srityje, kitų su perkamais darbais, žmonių saugumu darbų atlikimo vietoje ir greta jos susijusių reikalavimų.
- 5.2. Rangovas prieš darbų pradžią Užsakovo direktoriui privalo pateikti darbuotojų, kurie vykdys darbus ar kontroliuos darbų eigą ir kokybę, sąrašą, jame nurodydamas darbuotojų vardą, pavardę, kvalifikaciją, pareigas.
- 5.3. Rangovas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus.
- 5.4. Rangovas privalo savo lėšomis apsirūpinti būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinės apsaugos priemonėmis.
- 5.5. Rangovas pilnai atsako už atliekamų darbų saugą.
- 5.6. Darbo vietos paruošimo darbai, atskiriant remontuojamą zoną, turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Užsakovu.

### 6. Kontrolė:


- 6.1. Užsakovas darbo metu gali tikrinti atliekamų darbų kokybę, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.
- 6.2. Užsakovo nurodytus pažeidimus Rangovas šalina savo lėšomis. Jeigu šie pažeidimai kartojasi arba juos Rangovas vengia šalinti, Rangovui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Užsakovas gali nutraukti su Rangovu sutartį.

### 7. Darbų priėmimas:

- 7.1. Sutartyje numatytų darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.
- 7.2. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, privalo pašalinti savo sąskaita.
- 7.3. Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas surašomas po dokumentacijos pridavimo Užsakovo įgaliotam atstovui.
- 7.4. Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių.

### 8. Dokumentacija:

- 8.1. Rangovas su atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktu pateikia šią dokumentaciją:
  - 8.1.1. defektinį aktą, kuriame turi būti nurodyta: kas apžiūros metu buvo tikrinama, kokie panaudoti prietaisai, kokie apžiūros metu fiksuoti defektai;



VSLSK 223

Administratorė  
Rasa Kupčiūnaitė

8.1.2. apžiūros darbams, žaibosaugos įrenginių, metalo konstrukcijų ir apsauginių dangų vertinimui naudojamos įrangos ir prietaisų sąrašą;

8.1.3. užfiksuotų defektų nuotraukas su aprašymais;

8.1.4. išvadas – rekomendacijas nustatytų defektų šalinimui;

8.1.5. ataskaitą, įrašytą į laikmeną;

8.1.6. panaudotų gaminių ir medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus;

8.1.7. remontą vykdžiusių asmenų kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, liudijimus;

8.2. Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

## 9. Priedai:

9.1. Priedas Nr. 1-1 (UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ dūmtraukių charakteristikos);

9.2. Priedas Nr.1-2 (UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ dūmtraukių charakteristikos);

9.3. Priedas Nr.1-3 (UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ dūmtraukių charakteristikos);

9.4. Priedas Nr.1-4 (UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ dūmtraukių charakteristikos);

9.5. Priedas Nr.1-5 (UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ dūmtraukių charakteristikos);

9.6. Priedas Nr.1-6 (UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ dūmtraukių charakteristikos);


9.7. Priedas Nr.1-7 (UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ dūmtraukių charakteristikos);

9.8. Priedas Nr.1-8 (UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ dūmtraukių charakteristikos);

Vizuota patvirtina:

VSLEK 223

Administratore  
Rasa Kupčiūnaitė



## UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ dūmtraukių charakteristikos

| Konstrukcija                                                                                   | Aukštis, m | Skersmuo viršuje, m         | Skersmuo apačioje, m        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ARK katilinė (Pramonės g. 9, Alytus)                                                           |            |                             |                             |
| Metalinis, diametras D=2,2 m. su D=1,4 m nerūdijančio plieno indėklų, apšiltintas akmens vata  | 45         | 2,2<br>(su 1,4 m indėklų)   | 2,2<br>(su 1,4 m indėklų)   |
| Mūrinis                                                                                        | 100        | 3,5                         | 8,0                         |
| UAB gamybinė – komercinė firma „Fonas“ (Pramonės g. 9, Alytus)                                 |            |                             |                             |
| Metalinis, diametras D=1,344 m su D=1,1 m nerūdijančio plieno indėklų, apšiltintas akmens vata | 39         | 1,344<br>(su 1,1 m indėklų) | 1,344<br>(su 1,1 m indėklų) |
| UAB „Oneks Invest“ katilinė (Biruliškių g. 6A, Kaunas), I blokas                               |            |                             |                             |
| Metalinis su nerūdijančio plieno indėklų, apšiltintas                                          | 39,6       | 2,0                         | 2,0                         |
| UAB „Oneks Invest“ katilinė (Biruliškių g. 6A, Kaunas), II blokas                              |            |                             |                             |
| Metalinis su nerūdijančio plieno indėklų, apšiltintas                                          | 39,6       | 2,0                         | 2,0                         |

Vizuota el. p.

VSLCK 223

Administratorė  
Rasa Kupčinskaitė


## UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ dūmtraukių charakteristikos

| Konstrukcija                                                                               | Aukštis, m | Skersmuo viršuje, m | Skersmuo apačioje, m |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| <b>Druskininkų katilinė</b> (Pramonės g. 7, Druskininkai)                                  |            |                     |                      |
| Mūrinis                                                                                    | 80         | 3                   |                      |
| Nerūd. plieno,<br>apšiltintas,<br>apskardintas                                             | 19,8       | 1,424               | 1,424                |
| Metalinis (biokatilo),<br>apšiltintas, su indėklų                                          | 40         | 1,1                 | 1,1                  |
| <b>Leipalingio katilinė</b> (Alėjos g. 29 Leipalingis, Leipalingio sen., Druskininkų sav.) |            |                     |                      |
| Mūrinis                                                                                    | 28,9       | 1,2                 |                      |
| Metalinis išorėj<br>apšiltintas,<br>apskardintas                                           | 14,3       | 0,3                 | 0,3                  |
| <b>Viečiūnų katilinė</b> (Verpėjų g. 22, Viečiūnai, Viečiūnų sen., Druskininkų sav.)       |            |                     |                      |
| Nerūdijančio plieno<br>skardos apšiltinti<br>indėklai                                      | 19,3       | 0,26                | 0,26                 |
|                                                                                            | 19,3       | 0,44                | 0,44                 |
|                                                                                            | 19,3       | 0,4                 | 0,4                  |

Vizuota el. patvirtinti

VSLEK 223  
Administracija  
Rasa Kupčiūnaitė



## Priedas Nr.1-3

UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ dūmtraukių charakteristikos

| Konstrukcija                                                      | Aukštis, m | Skersmuo viršuje, m | Skersmuo apačioje, m |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| Marijampolės rajono katilinė ( Gamyklų g. 8, Marijampolė)         |            |                     |                      |
| Mūrinis                                                           | 70         | 5,3                 | 13                   |
| Metalinis                                                         | 32         | 0,92                | 0,92                 |
| Metalinis                                                         | 32         | 0,92                | 0,92                 |
| Metalinis                                                         | 30         | 1,5                 | 1,5                  |
| Triobiškių katilinė ( Triobiškių k.)                              |            |                     |                      |
| Metalinis                                                         | 23         | 0,6                 | 0,6                  |
| Kazlų rūdos katilinė ( M. Valančiaus g. 15b )                     |            |                     |                      |
| Metalinis                                                         | 18         | 0,53                | 0,53                 |
| Metalinis su indėklu                                              | 25         | 1,4 / 1,006         | 1,4 / 1,006          |
| Igliaukos – Palių katilinė (Igliauka)                             |            |                     |                      |
| Mūrinis                                                           | 30         | 1,2                 | 3,5                  |
| Patašinės katilinė (Patašinė)                                     |            |                     |                      |
| Metalinis izoliuotas                                              | 12,5       | 0,4                 | 0,4                  |
| Meškučių katilinė ( Meškučių k.)                                  |            |                     |                      |
| Mūrinis                                                           | 22         | 1                   | 3                    |
| Kumelionių katilinė ( Kumelionių k.)                              |            |                     |                      |
| Mūrinis                                                           | 22         | 0,8                 | 3                    |
| Kauno katilinė Sargėnų II kl. ligoninės katilinė (Josvainių g. 2) |            |                     |                      |
| Metalinis                                                         | 23         | 0,9                 | 0,9                  |

Vizuoliai patvirtinti

VSŁK 223

Administratorė  
Rasa Kupčinskaitė

UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ dūmtraukių charakteristikos

| Konstrukcija                                                                                       | Aukštis, m | Skersmuo viršuje, m | Skersmuo apačioje, m |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| <b>Vilkaviškio 1 katilinė ( Birutės g. 8A, Vilkaviškis)</b>                                        |            |                     |                      |
| Mūrinis                                                                                            | 45         | 1,3                 | 2,62                 |
| Metalinis                                                                                          | 20         | 0,6                 | 0,6                  |
| Metalinis                                                                                          | 10         | 0,3                 | 0,3                  |
| <b>Kybartų katilinė ( Vištyčio g. 38, Kybartai )</b>                                               |            |                     |                      |
| Mūrinis                                                                                            | 45         | 1,4                 | 2,60                 |
| <b>Virbalio katilinė (Paviržupės g. 4A, Virbalis )</b>                                             |            |                     |                      |
| Mūrinis<br>(nenaudojamas)                                                                          | 25         | 1,0                 | 1,80                 |
| Metalinis (apšildintas)                                                                            | 13         | 0,4                 | 0,4                  |
| Metalinis<br>(nerūdijančio metalo,<br>apšildintas)                                                 | 7          | 0,28                | 0,28                 |
| <b>Pilviškių katilinė ( Stoties g. 6, Pilviškiai)</b>                                              |            |                     |                      |
| Metalinis (apšildintas)                                                                            | 12         | 0,4                 | 0,4                  |
| <b>Paežerių katilinė ( Dvaro g. 17, Paežerių kaimas, Šeimenos seniūnija,<br/>Vilkaviškio raj.)</b> |            |                     |                      |
| Metalinis<br>(nerūdijančio metalo,<br>apšildintas)                                                 | 18,1       | 0,4                 | 0,4                  |

Virtuota 01.10.2011

VSUK 223

Administracinė  
Pasa Kupčūnaitė

## Priedas Nr.1-5

UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ dūmtraukių charakteristikos

| Konstrukcija                                                  | Aukštis,<br>m | Skersmuo<br>viršuje, m | Skersmuo<br>apačioje, m |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Luokės katilinė (Lygumų g. 69, Telšiai)                       |               |                        |                         |
| Mūrinis                                                       | 60            | 2,1                    | 3,9                     |
| Metalinis                                                     | 30            | 0,8                    | 0,8                     |
| Dariaus ir Girėno katilinė (Dariaus ir Girėno g. 9A, Telšiai) |               |                        |                         |
| Gelžbetoninis                                                 | 30            | 1,2                    | 1,2                     |
| Rainių katilinė (Liepų g. 3A, Rainiai)                        |               |                        |                         |
| Metalinis                                                     | 20            | 0,7                    | 0,7                     |
| Šviesos katilinė (Šviesos g. 23A, Telšiai)                    |               |                        |                         |
| Nerūdijančio<br>plieno skarda,<br>apšiltintas                 | 20            | 0,35                   | 0,35                    |

Vizuota el. parašu

VS 223

Administracija  
Rasa Kupčionaitė

## UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ dūmtraukių charakteristikos

| Konstrukcija                                            | Aukštis, m | Skersmuo viršuje, m | Skersmuo apačioje, m |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| Palangos rajoninė katilinė ( Klaipėdos pl. 63, Palanga) |            |                     |                      |
| Mūrinis                                                 | 45         | 3,0                 |                      |
| Metalinis, su įdėklu                                    | 35         | 0,8                 | 0,8                  |
| Metalinis, su įdėklu                                    | 35         | 0,8                 | 0,8                  |
| Katilinė KA03 ( Senojo turgaus g. 2, Palanga)           |            |                     |                      |
| Metalinis, su įdėklu                                    | 35         | 0,8                 | 0,8                  |
| Katilinė KA06 (Mokyklos g. 9, Palanga)                  |            |                     |                      |
| Metalinis, su įdėklu                                    | 24         | 0,65                | 0,65                 |
| Katilinė KA07 ( Vytauto g. 90, Palanga)                 |            |                     |                      |
| Nerūdijančio plieno skarda, apšiltintas                 | 13         | 0,35                | 0,35                 |
| Katilinė KA10 (Plytų g. 35, Palanga)                    |            |                     |                      |
| Nerūdijančio plieno skarda, apšiltintas                 | 10         | 0,25                | 0,25                 |
| Katilinė KA11 (Medžiotojų g. 10, Palanga)               |            |                     |                      |
| Nerūdijančio plieno skarda, apšiltintas                 | 13         | 0,25                | 0,25                 |
| Katilinė KA12 (Kuršių takas 1B. 35, Palanga)            |            |                     |                      |
| Nerūdijančio plieno skarda, apšiltintas                 | 10         | 0,25                | 0,25                 |
| Nerūdijančio plieno skarda, apšiltintas                 | 10         | 0,35                | 0,35                 |
| Nerūdijančio plieno skarda, apšiltintas                 | 10         | 0,35                | 0,35                 |

Vizuoti

VSCK 223


Administracija  
Rasa Kupcovaite


## UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ dūmtraukių charakteristikos

| Konstrukcija                                                   | Aukštis, m | Skersmuo viršuje, m | Skersmuo apačioje, m |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| Mackevičiaus g. katilinė ( Mackevičiaus g. 10, Kelmė)          |            |                     |                      |
| Metalinis                                                      | 34,7       | 1,02                | 1,02                 |
| Nepriklausomybės g. katilinė ( Nepriklausomybės g. 2b, Kelmė ) |            |                     |                      |
| Metalinis su indeklu                                           | 24         | 0,63                | 0,63                 |
| Vilties g. katilinė (Vilties g. 16b, Kelmė )                   |            |                     |                      |
| Cinkuoto plieno skarda, apšiltintas                            | 22         | 0,6                 | 0,6                  |
| Maironio g. katilinė ( Maronio g. 4a, Tytuvėnai)               |            |                     |                      |
| Nerūdijančio plieno skarda, apšiltintas                        | 13         | 0,3                 | 0,3                  |
| Maironio g. katilinė ( Maronio g. 5b, Tytuvėnai)               |            |                     |                      |
| Metalinis, apšiltintas                                         | 14,8       | 0,102               | 0,325                |

Vizuota el. parašu

VS. 22 3

Administracija  
Rasa Kupčionaitė


## UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ dūmtraukių charakteristikos

| Konstrukcija                                                  | Aukštis, m | Skersmuo viršuje, m | Skersmuo apačioje, m |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| Kaštonų katilinė ( Vėjo g. 25, Biržai)                        |            |                     |                      |
| Gelžbetoninis                                                 | 39         | 2,1                 | 3,4                  |
| Rotušės katilinė ( Rotušės g. 20a, Biržai )                   |            |                     |                      |
| Mūrinis                                                       | 60         | 1,5                 | 4,3                  |
| Rotušės katilinė ( Rotušės g. 20a, Biržai )                   |            |                     |                      |
| Nerūdijančio plieno skarda, apšiltintas                       | 20         | 0,4                 | 0,4                  |
| Rinkuškių 1 katilinė (Biržų r. Rinkuškių k. Rinkuškių g. 47)  |            |                     |                      |
| Cinkuoto plieno skarda, apšiltintas                           | 16         | 0,3                 | 0,3                  |
| Rinkuškių 2 katilinė (Biržų r. Rinkuškių k. Rinkuškių g. 51)  |            |                     |                      |
| Cinkuoto plieno skarda, apšiltintas                           | 16         | 0,3                 | 0,3                  |
| Rinkuškių 3 katilinė (Biržų r. Rinkuškių k. Rinkuškių g. 49)  |            |                     |                      |
| Cinkuoto plieno skarda, apšiltintas                           | 16         | 0,3                 | 0,3                  |
| Rinkuškių 4 katilinė (Biržų r. Rinkuškių k. Rinkuškių g. 47A) |            |                     |                      |
| Cinkuoto plieno skarda, apšiltintas                           | 16         | 0,3                 | 0,3                  |
| Rinkuškių 5 katilinė (Biržų r. Rinkuškių k. Rinkuškių g. 47B) |            |                     |                      |
| Cinkuoto plieno skarda, apšiltintas                           | 16         | 0,3                 | 0,3                  |
| Rinkuškių 6 katilinė (Biržų r. Rinkuškių k. Rinkuškių g. 20)  |            |                     |                      |
| Cinkuoto plieno skarda, apšiltintas                           | 7,5        | 0,25                | 0,25                 |
| Rinkuškių darželio katilinė (Biržų r. Biržų k. Liepų g. 30)   |            |                     |                      |
| Cinkuoto plieno skarda, apšiltintas                           | 7,9        | 0,25                | 0,25                 |

2. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį.


4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę priedo pagrindu ir jame nereguliuoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 2015 m. *lapkričio* mėn. *16 d.*

6. Šalių parašai ir antspaudai:


**Užsakovas:**

Eksplotacijos direktorius  
Tadas Janušauskas



**Rangovas:**

Direktorius  
Vitas Stulgė

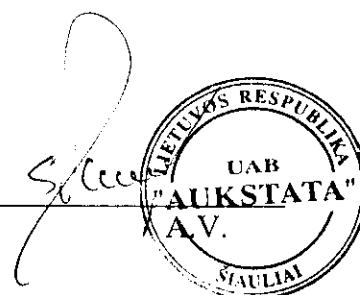

Vizuota el. p. 17

VS. 223

Administracinė  
Rasa Kupčionaitė

# DĖL "ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO PERDAVIMO" TIPINĖS FORMOS PATVIRTINIMO

UAB „Litesko“, toliau vadinama „Užsakovas“, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus Tado Janušausko, veikiančio pagal 2011-09-26 įsakymą Nr. 2011-01P/271, toliau vadinama „Užsakovas“, ir UAB „Aukstata“, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Teikėjas“, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“, ir susitarė:

1. Patvirtinti tipinę priėmimo – perdavimo formą

## Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. \_\_\_\_\_

1. Darbai, vykdyti objekte \_\_\_\_\_ pagal 2014 m. \_\_\_\_\_ mėn. d. pasirašytą Sutartį Nr. \_\_\_\_\_, atlikti pilnai.

Užsakovas pretenzijų neturi. (Trūkumai, jei tokie buvo, pašalinti pilnai).

Darbus perdavė \_\_\_\_\_

Darbus priėmė \_\_\_\_\_

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trūkumai: \_\_\_\_\_

Trūkumus užfiksavo: \_\_\_\_\_

Už Užsakovą: \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Už Rangovą: \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Trūkumų pašalinimo terminas \_\_\_\_\_

Trūkumų fiksavimo data \_\_\_\_\_

3. Šis Aktas yra neatskiriama Sutarties Nr. \_\_\_\_\_, pasirašytos 2015 m. \_\_\_\_\_ mėn. d., dalis.

4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 2015 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d.

5. Už Užsakovą:

Už Rangovą:

\_\_\_\_\_  
A. V.

\_\_\_\_\_  
A. V.

2. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 2015 m. Rugpjūčio mėn. 26 d.

6. Šalių parašai ir antspaudai:

Užsakovas:

Eksploatacijos direktorius


Tadas Janušauskas \_\_\_\_\_

A.V.

Rangovas:

Direktorius

Vitas Stulgė \_\_\_\_\_



Vizuota el. parašas

VS-OK 223

Administracinis  
Rasa Kupcunaitė